


KOHDE

SISÄLTÖ

ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI
OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ


MUUT HUOMIOT:

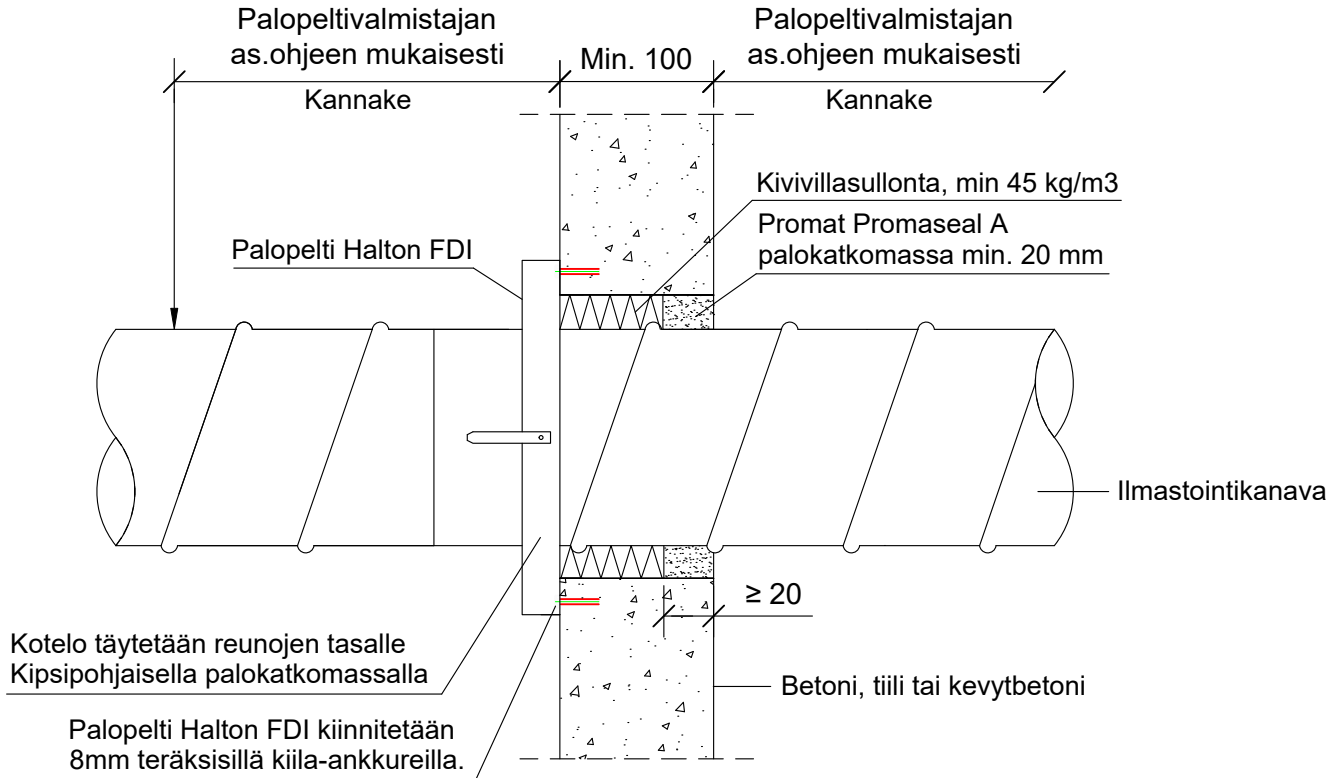

Palokatkomassan
hyväksyntä Promat
Promaseal A
ETA-14/0107 ja FPS
MORTAR ETA-20/0464

Ilmaistointi kanavien
palokatkot eivät kuulu
ETAG 026-2 standardin
piiriin, ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään palopelti
valmistajan ohjeistusta.

Kotelo täytetään reunojen tasalle
kipsipohjaisella palokatkomassalla

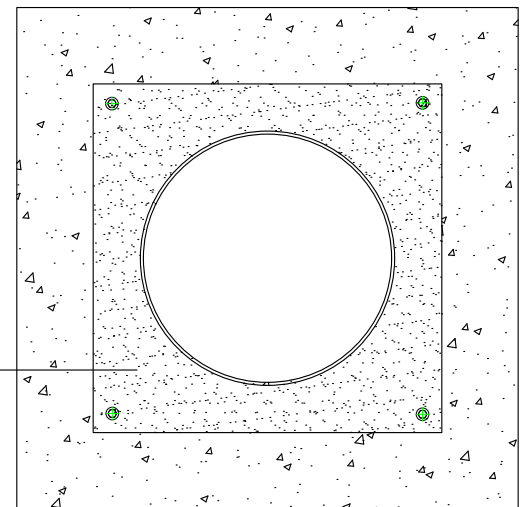

1. Aukon koko: kanavan halkaisija + 20 mm
2. Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta Betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla seinärakenteeseen. Kannakointi iv- suunnitelman mukaan
3. Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Läpivientiaukko täytetään Promat Promaseal A + kivivillasullonta. Palokatko tehdään täyttämällä kotelo reunojen tasalle kipsimassalla esim. FPS MORTAR ETA-21/0464