


KOHDE

SISÄLTÖ

KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ
JATKUVA PALAMATON ERISTE

MUUT HUOMIOT:

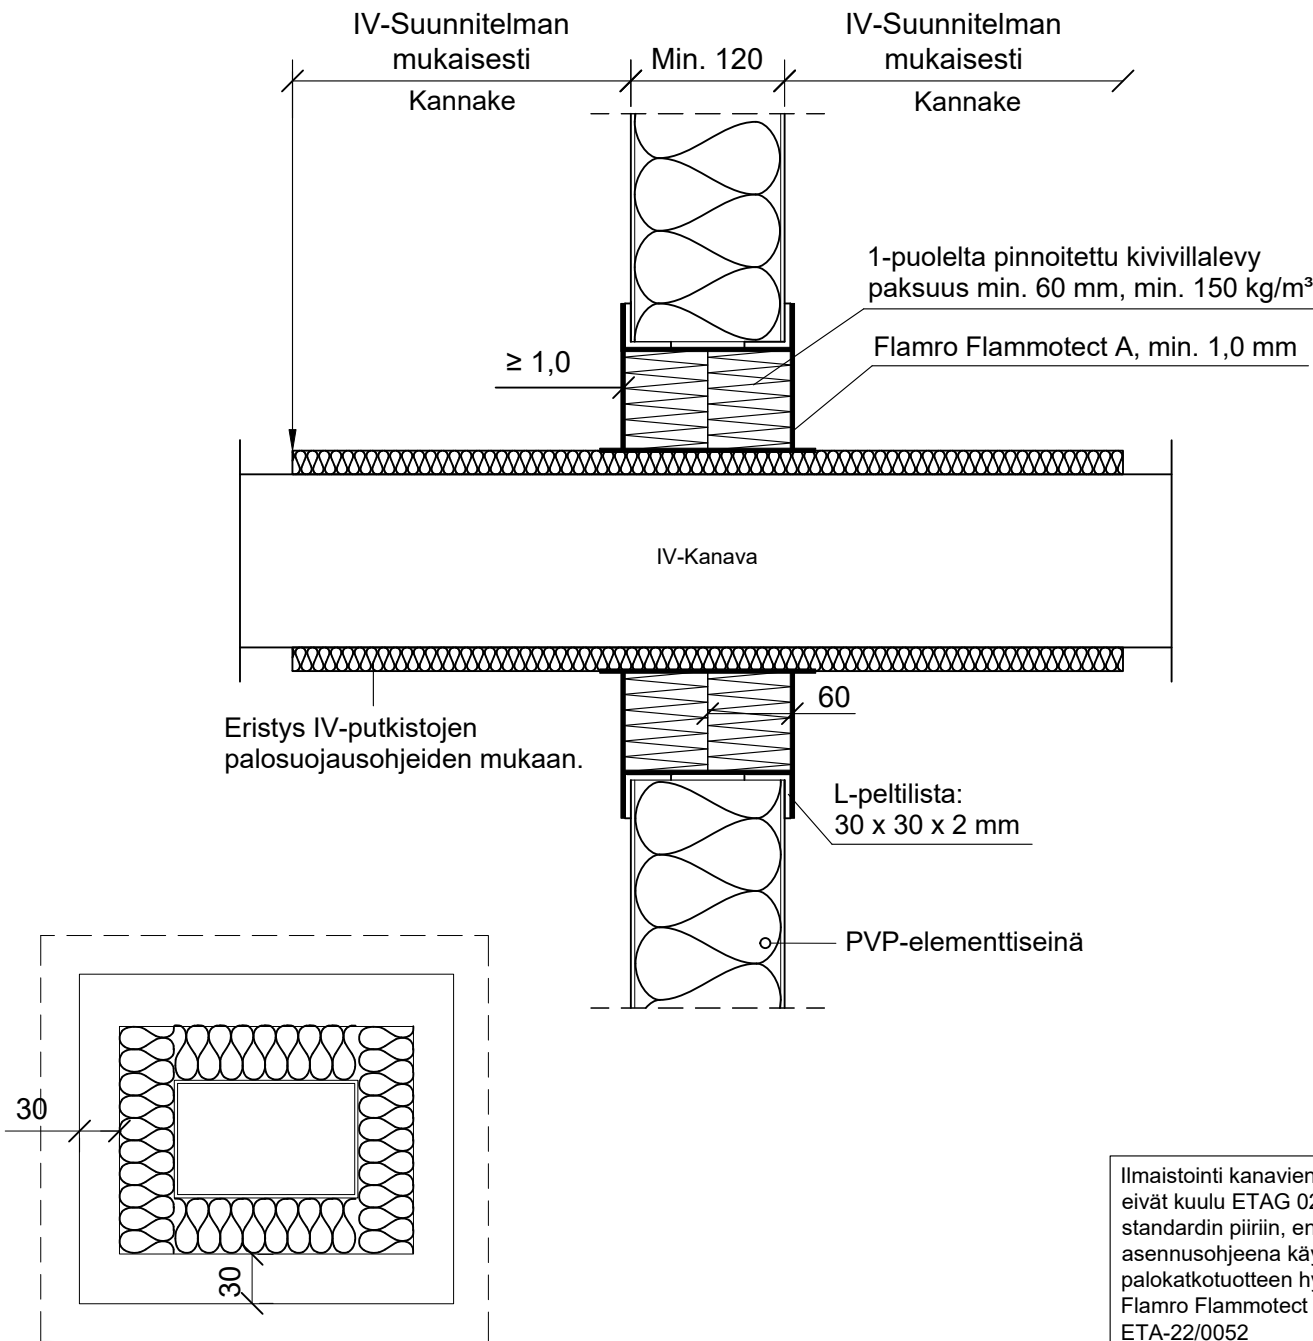

Palokatkomassan hyväksyntä

ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052

Max. aukon koko

1000 mm x 1000 mm

Palokatkopinnoite

Flamro Flammotect A, paksuus $\geq 1,0$ mm.

Kivivillalevy

Pinnoitettu kivivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m³, molemmin puolin seinärakennetta.

Kannake

IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille

Max. kanava koko

Teräksinen ilmastointikanava Max. 800 mm x 800 mm

Putkieristys

Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.

L-peltilista

L-peltilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin.
Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.

Korkeammat paloluokat

EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C