
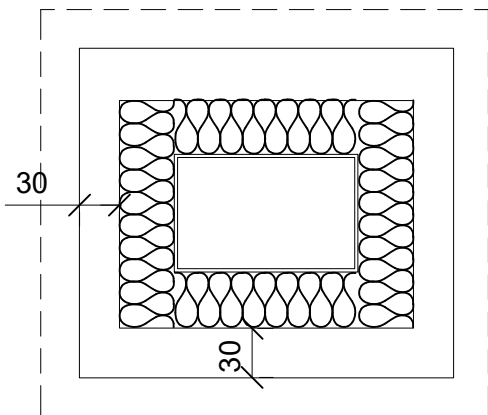


KOHDE

SISÄLTÖ

KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA CLT-ELEMENTTISEINÄSSÄ  
JATKUVA PALAMATON ERISTE

MUUT HUOMIOT:

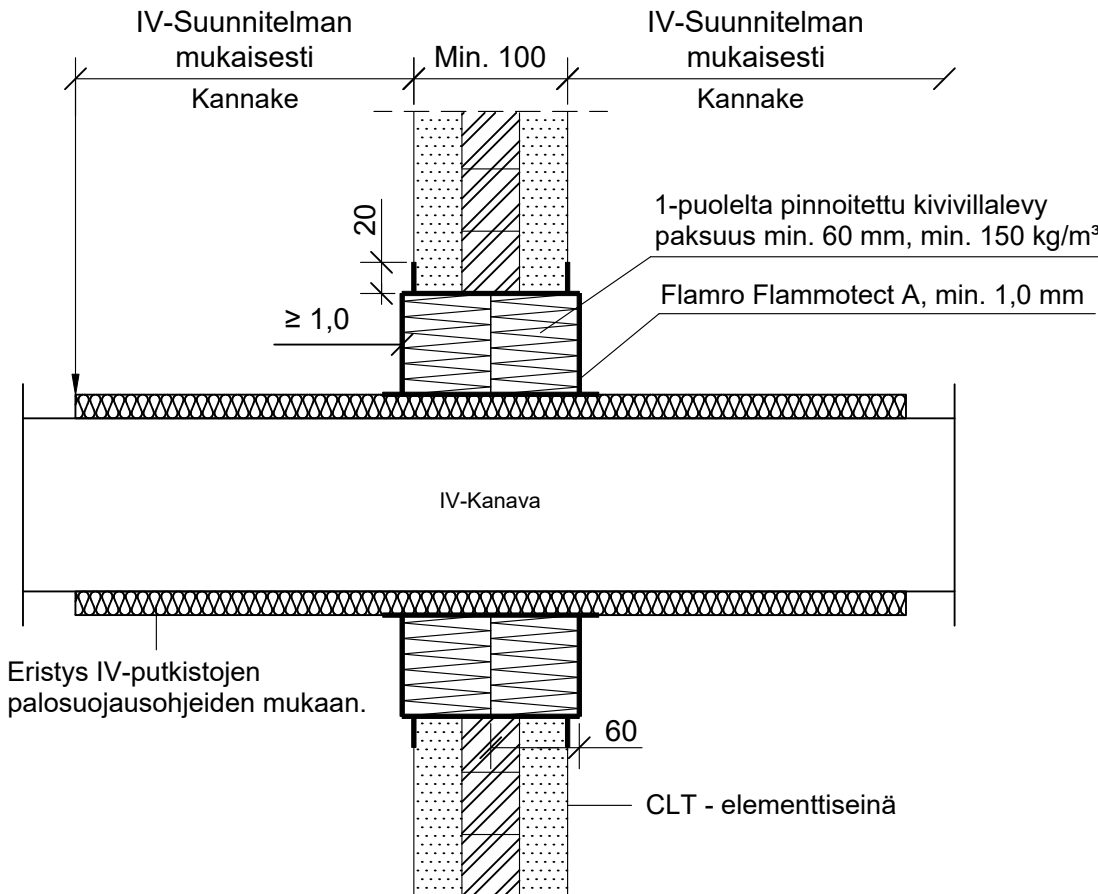

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palokatkotuotteen hyväksyntää Flamro Flammotect A ETA-22/0052

Palokatkomassan hyväksyntä	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite	Flamro Flammotect A, paksuus $\geq 1,0$ mm.
Kivivillalevy	Pinnoitettu kivivillalevy $\geq 60$ mm, min. 150 kg/m <sup>3</sup> , molemmiin puoliin seinärakennetta.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. Ø 400 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C