

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
17.09.2024

PIIRTÄJÄ
MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA
EI60

FLA1-SS13

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

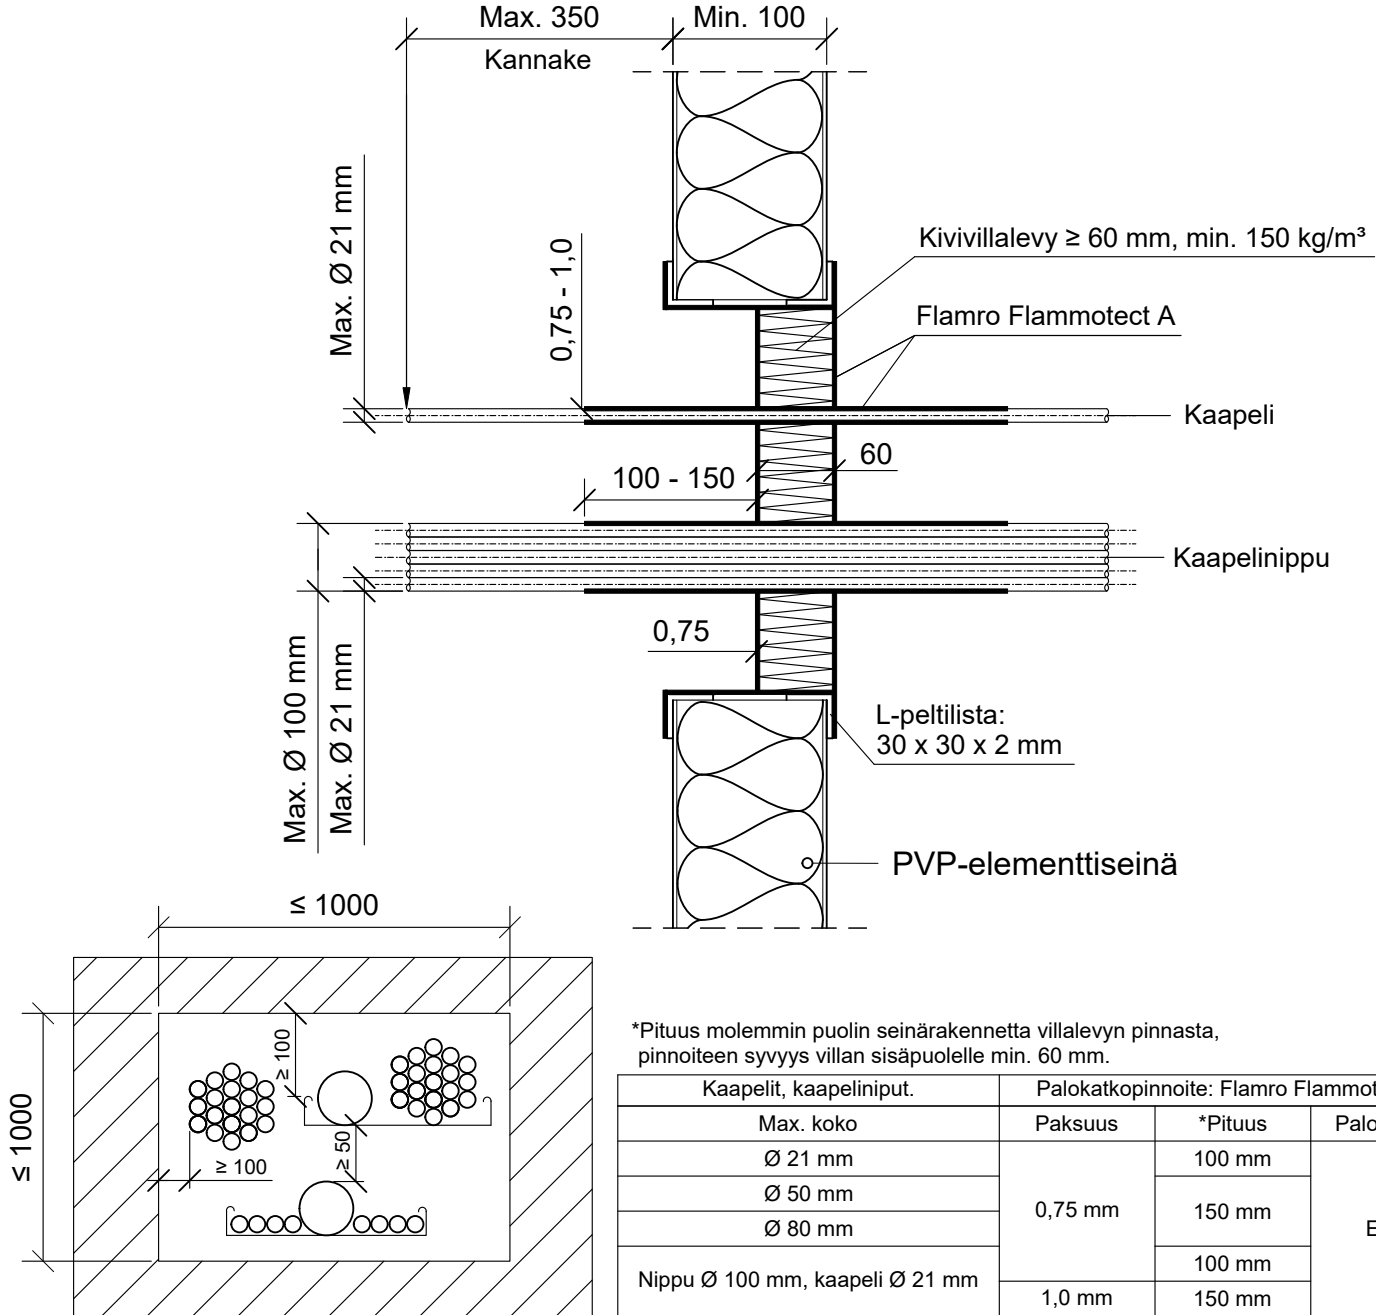

ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	1000 mm x 1000 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivillalevyn pinnassa sekä aukon ympärillä paksuus $\geq 0,75$ mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus 0,75 - 1,0 mm, pinnoitus molemmin puolin seinärakennetta.
Kivillalevy	Kivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Asennetaan Flammotect A:lla seinärakenteen sisäpuolelle. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 350 mm molemmin puolin seinärakennetta.
L-peltilista	L-peltilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin. Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta