


KOHDE

SISÄLTÖ

KAAPELILÄPIVIENTI PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

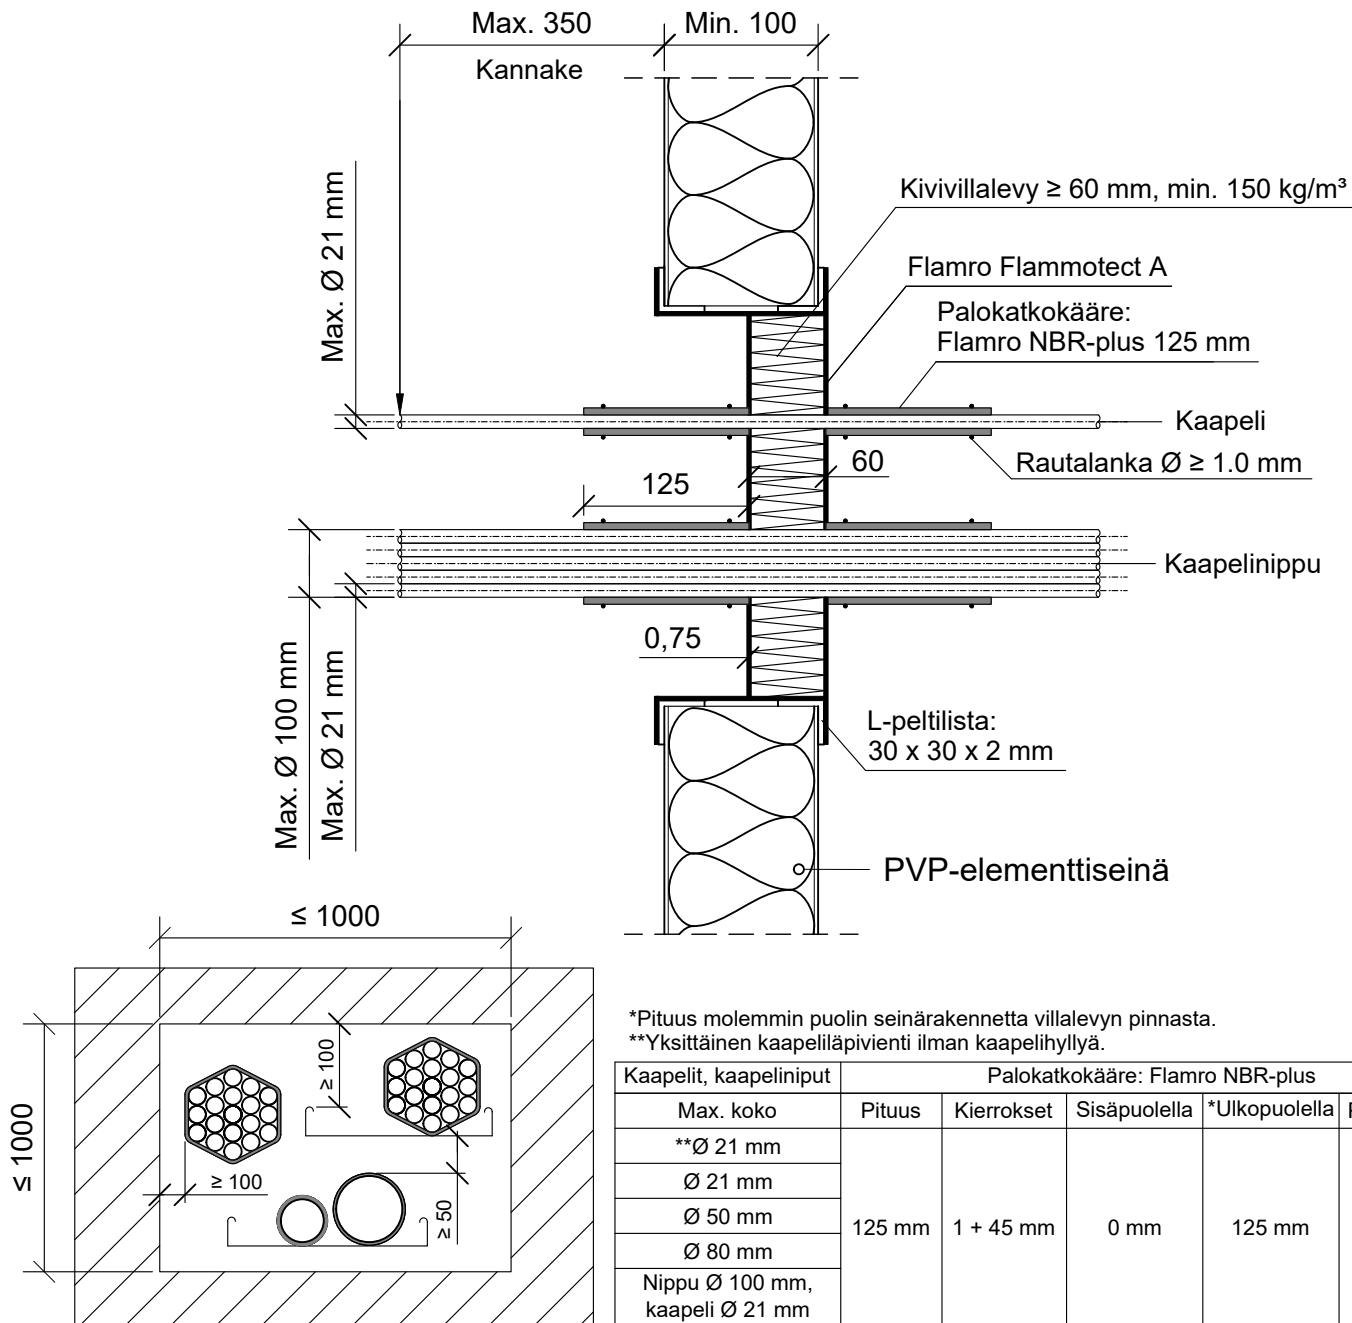

Hyväksyntä / Asiakirja

ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 21/0461

Max. aukon koko

1000 mm x 1000 mm

Palokatkopinnoite / -kitti

Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa sekä aukon ympärillä paksuus $\geq 0,75$ mm.

Palokatkokääre

Flamro NBR-plus 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.

Kivivillalevy

Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 .
Asennetaan Flammotect A:lla seinärakenteen sisäpuolelle.
Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.

Kaapelihylly

Kanssa tai ilman.

Kannake

Max. 350 mm molemmin puolin seinärakennetta.

L-peltilista

L-peltilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin.
Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.

Tekniikan täyttöaste

Max. 60% aukon pinta-alasta