
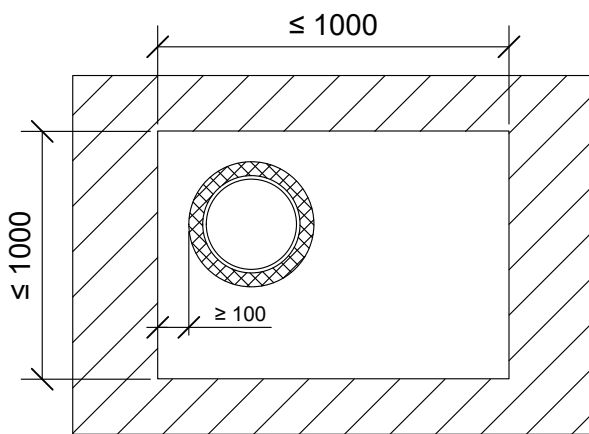


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA2-PS42
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS, VALURAUTA TAI KUPARIPUTKI		

MUUT HUOMIOT:

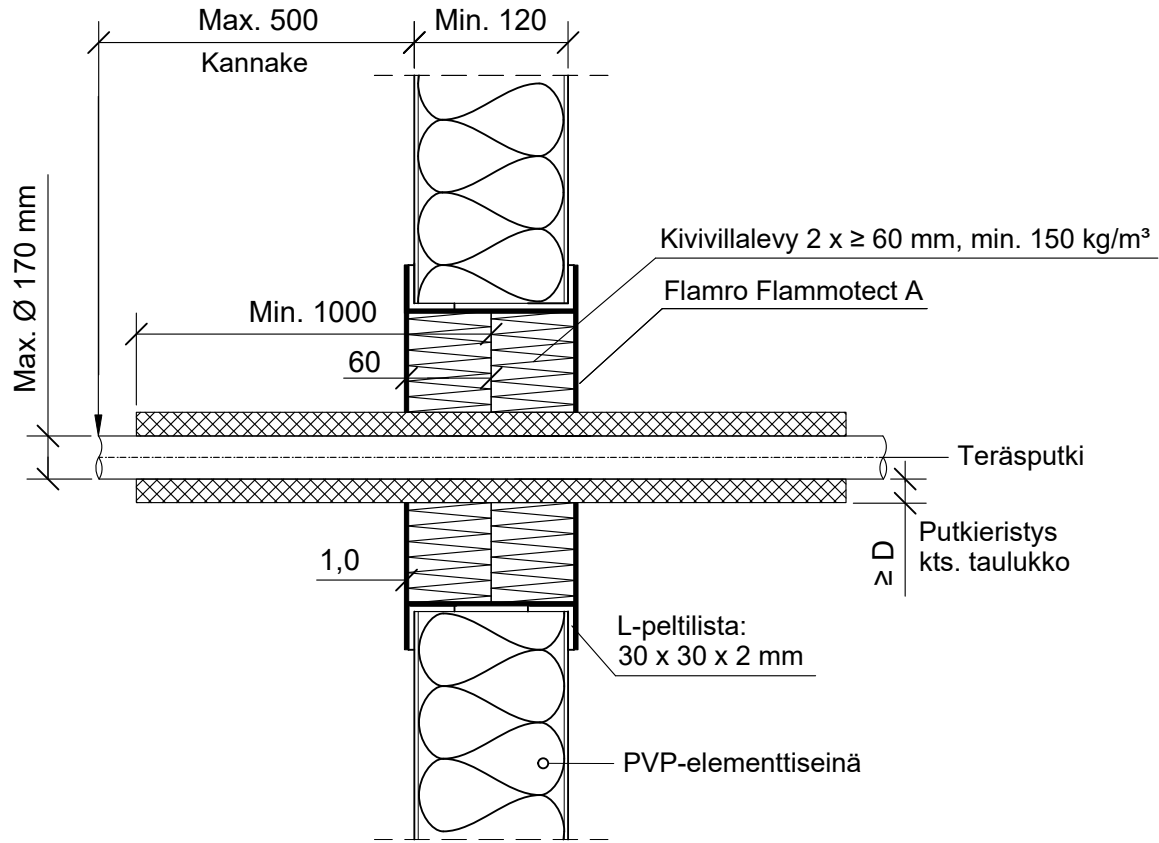

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta.

Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki	Putkieristys: Armaflex Protect		
	*Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka
Max. putki koko	≥ 1000 mm	≥ 16 mm	EI120
Ø 10 mm		≥ 19 mm	EI90
Ø 15 mm		≥ 20 mm	EI120
Ø 22 mm		≥ 25 mm	EI60
Ø 28 mm			EI90
Ø 54 mm			EI60
Ø 88,9 mm			
Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki	Putkieristys: Armaflex Protect		
	*Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka
Max. putki koko	≥ 1000 mm	2 x ≥ 13 mm	EI90
Ø 170 mm			

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	1000 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	Armaflex Protect
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
L-peltilista	L-peltilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin. Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta