
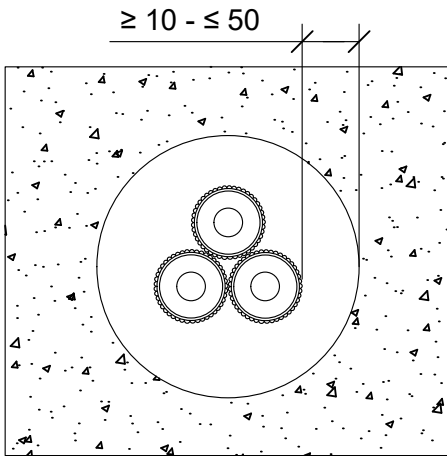


KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

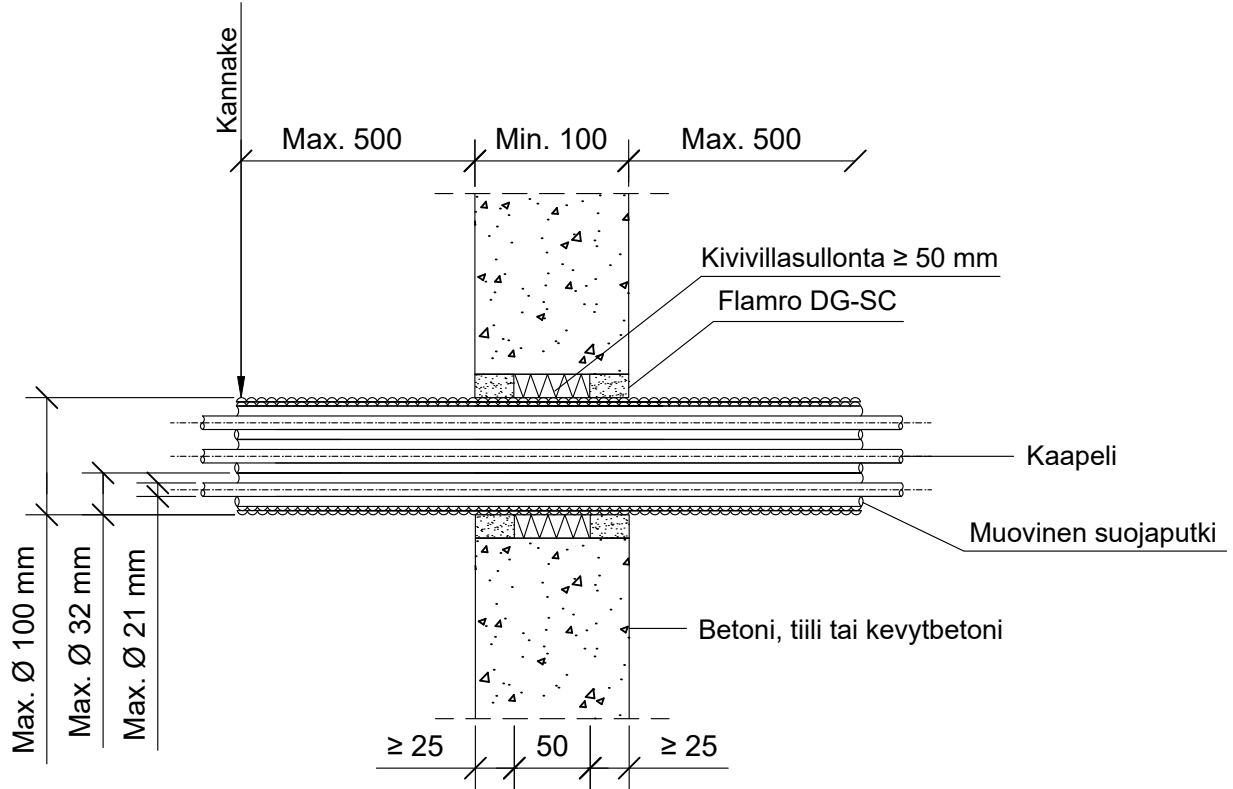

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Suojaputkinipun halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojaputkinippu koko	Max. Ø 100 mm, Suojaputki max. Ø 32 mm, kaapeli max. Ø 21 mm