

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

19.08.2024

MKY



EI120

SC-SS2

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

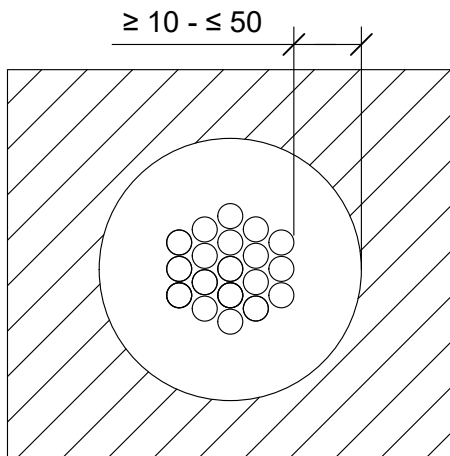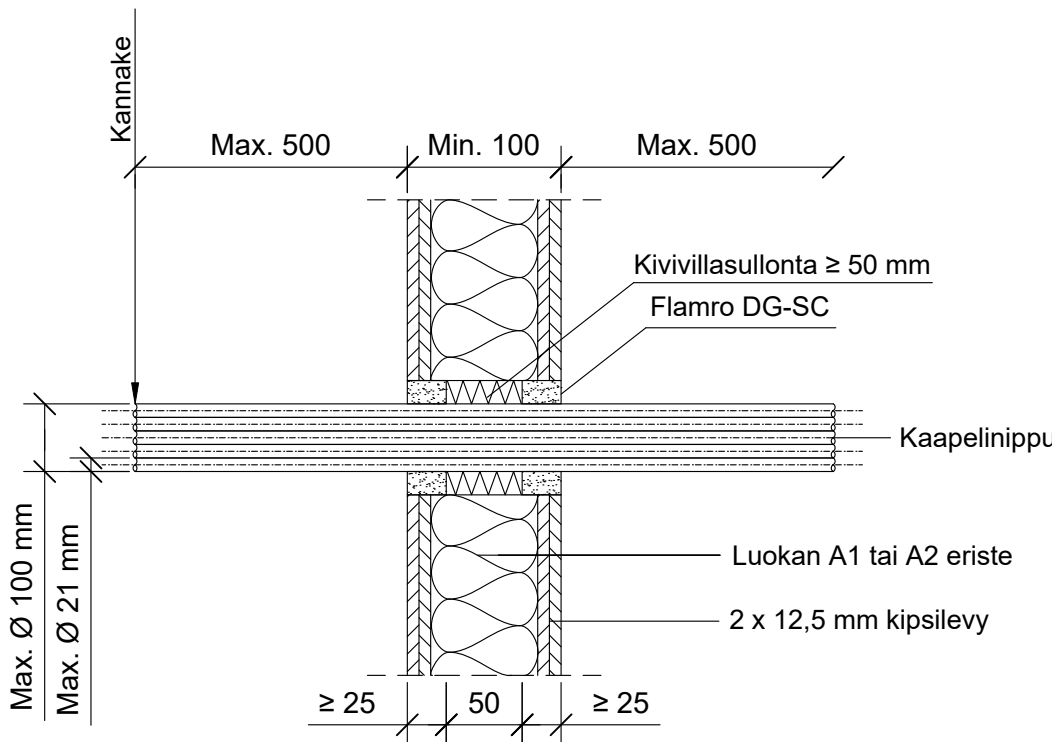

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Kaaelinipun halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaaelinippu koko	Max. \varnothing 100 mm, kaapeli Max. \varnothing 21 mm