

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI60

SC-SS5

PVM.  
19.08.2024



PIIRTÄJÄ  
MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI60

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ  
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

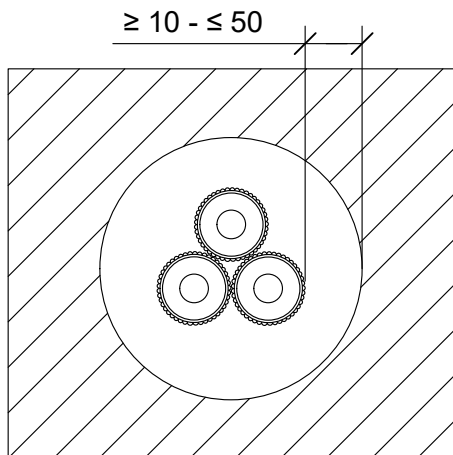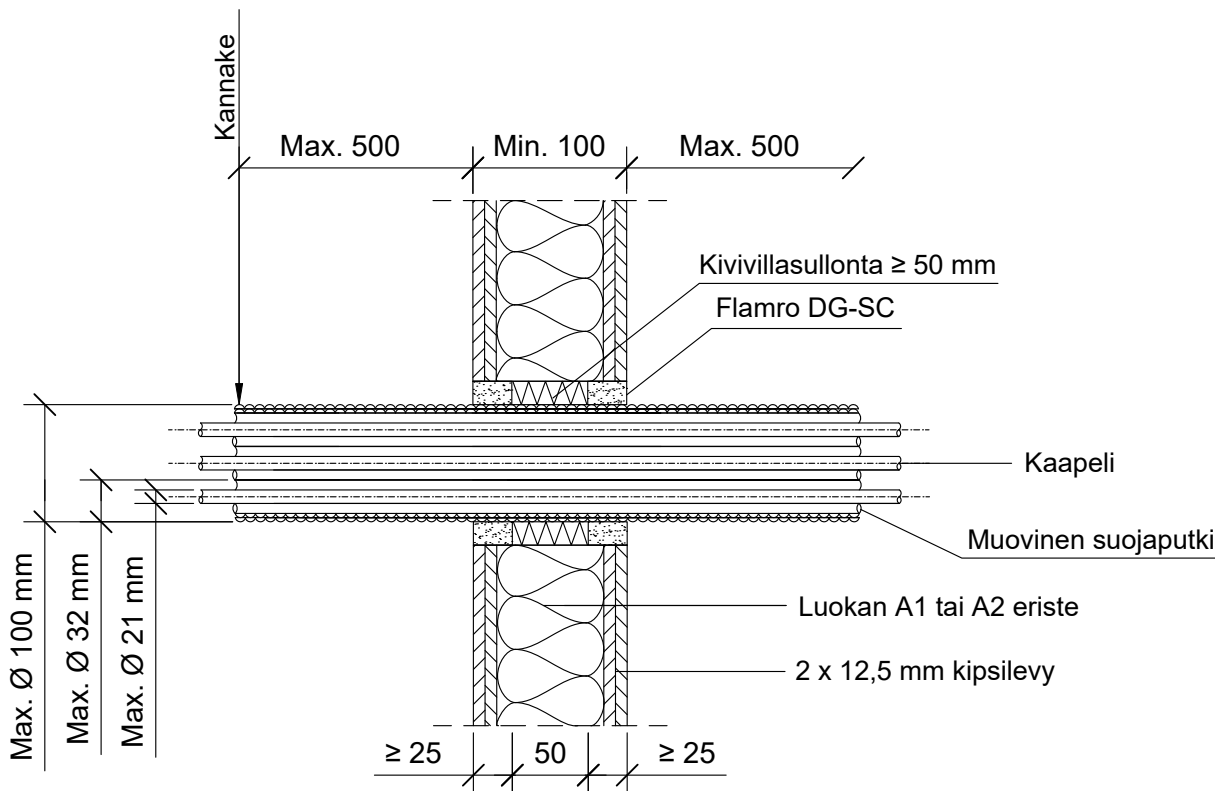

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Suojaputkinipun halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojaputkinippu koko	Max. Ø 100 mm, Suojaputki max. Ø 32 mm, kaapeli max. Ø 21 mm