



KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KOAKSIAALIKAAPELI

MUUT HUOMIOT:

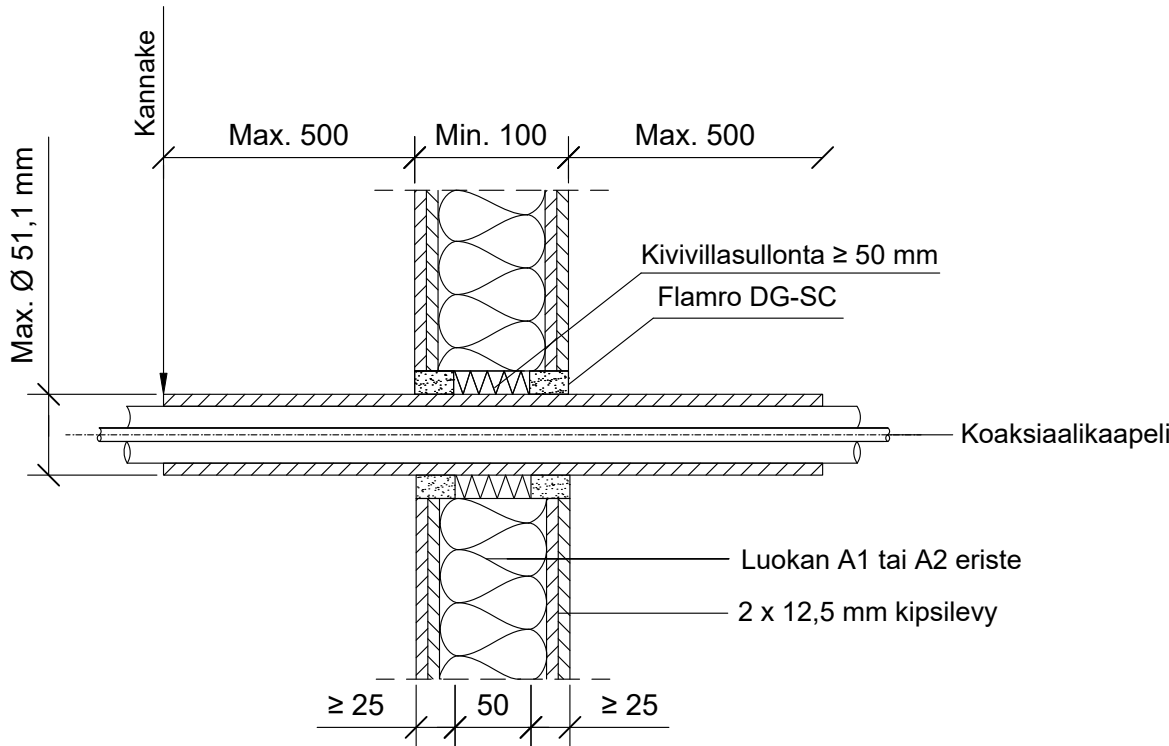

≥ 10 - ≤ 50

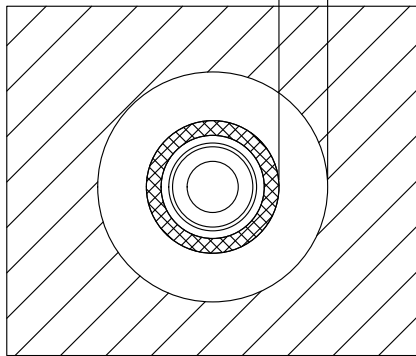

Kaapelityyppi	Putki koko	Paloluokka
RFS CELLFLEX LCF	Max. Ø 50,3 mm	EI120
RFS RADIAFLEX RLK	Max. Ø 48,2 mm	EI120
CommScope HELIAX AVA	Max. Ø 51,1 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Kaapelin halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.