


KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPVIENI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

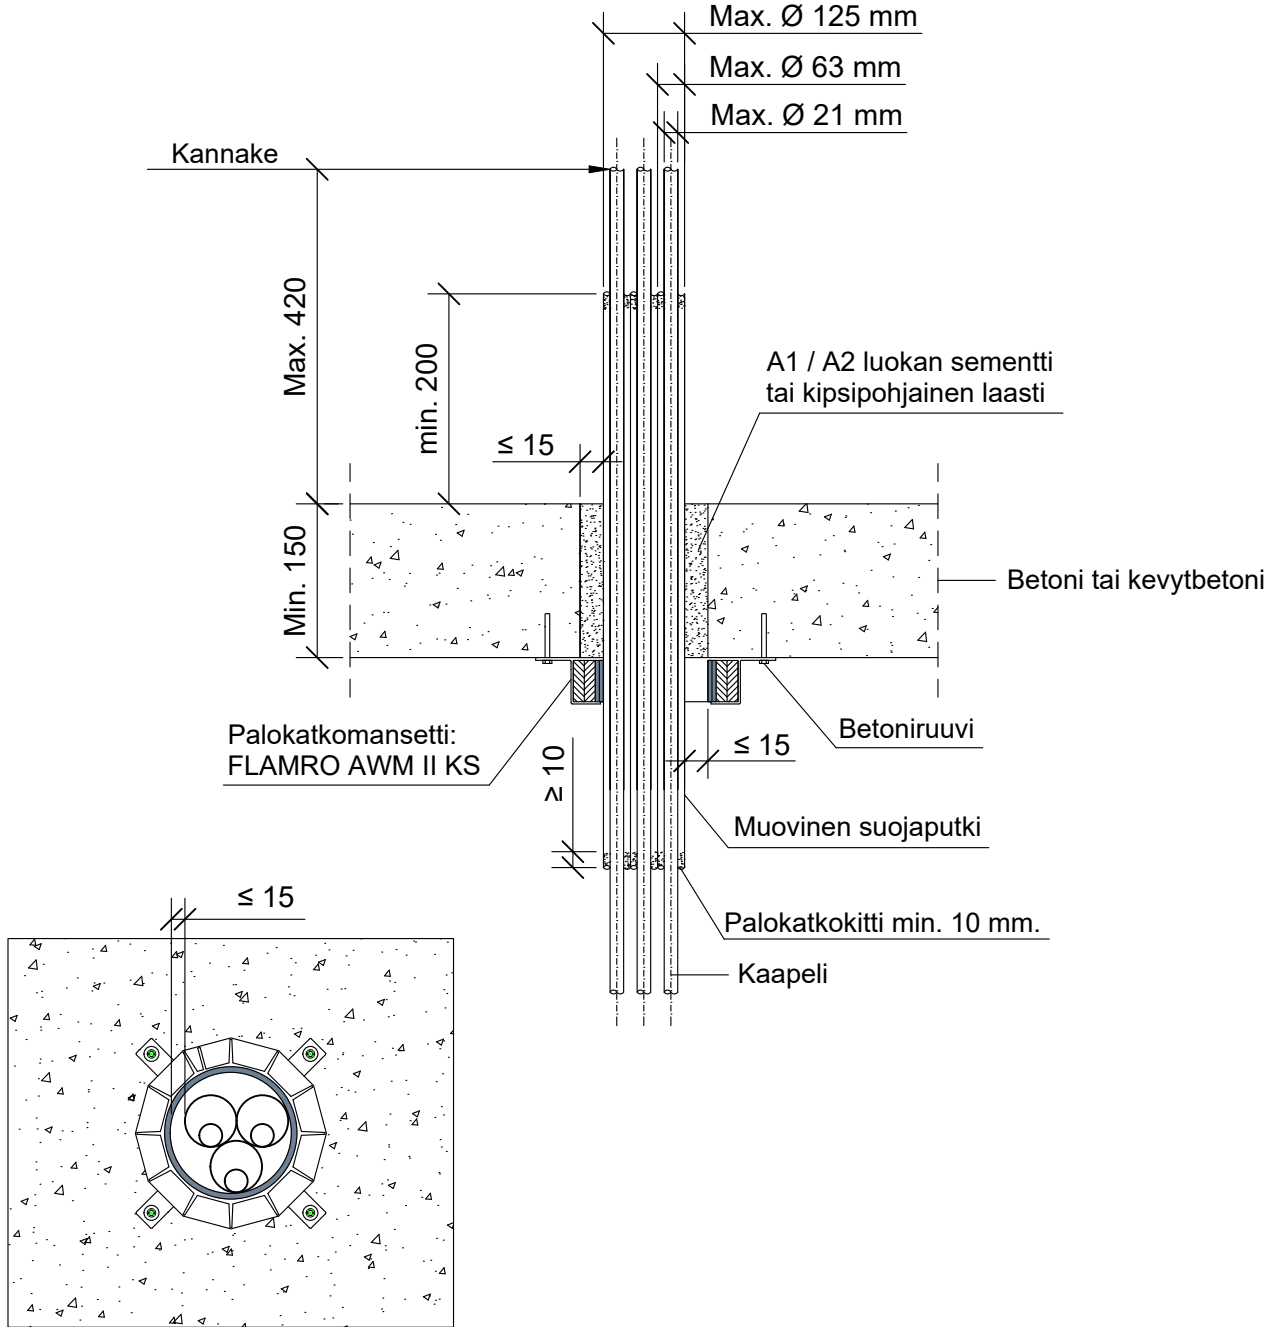

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 11/0372
Max. aukon koko	Suojaputkinipun halkaisija + max. 30 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II KS alapuolella välipohjarakennetta. Mansetin ja suojarahutin välinen etäisyys max 15 mm.
Palokatkokitti	Suojaputkien päiden savukaasutiivistys, Palokatkokitti min. 10 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 420 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suojarahuti koko	PVC-U, PE, PP Max. Ø 63 mm, min. Ø 16 mm, nippu Max. Ø 125 mm. Suojarahutin pituus min. 200 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm, kanssa tai ilman.