

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

AWM-KS-SL2

25.11.2024

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

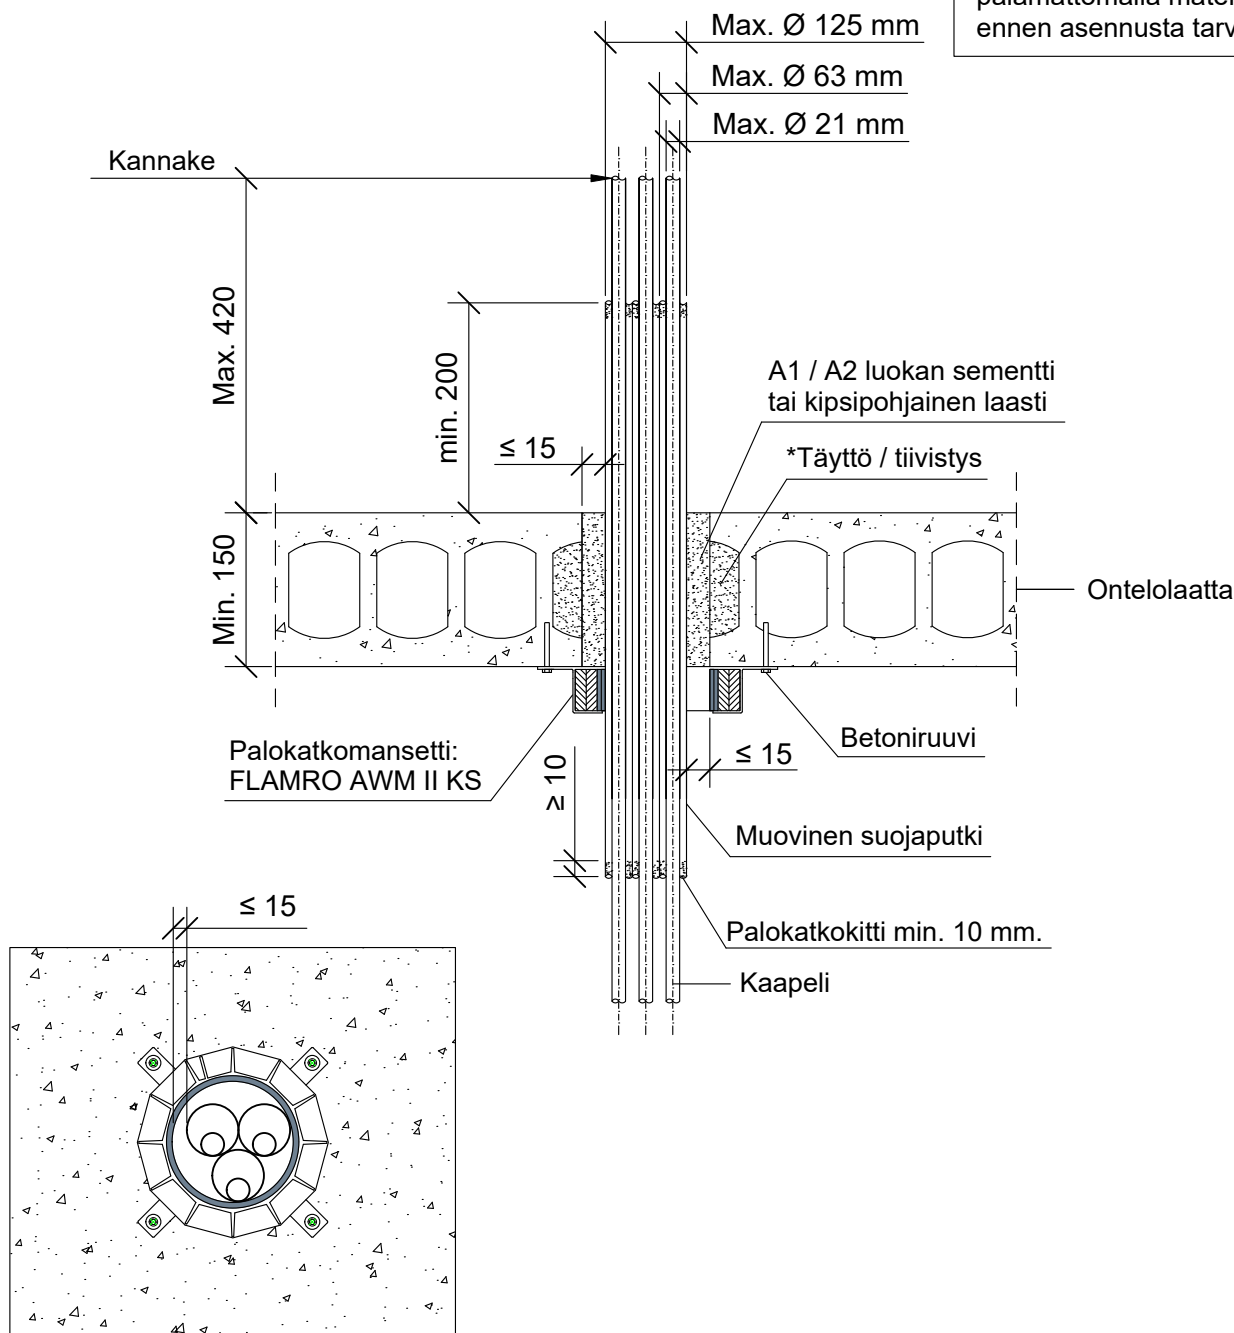

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 11/0372
Max. aukon koko	Suojaputkinipun halkaisija + max. 30 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II KS alapuoella välipohjarakennetta. Mansetin ja suojaputken välinen etäisyys max 15 mm.
Palokatkokitti	Suojaputkien päiden savukaasutiivistys, Palokatkokitti min. 10 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 420 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suojaputki koko	PVC-U, PE, PP Max. Ø 63 mm, min. Ø 16 mm, nippu Max. Ø 125 mm. Suojaputken pituus min. 200 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm, kanssa tai ilman.