

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

PVM.

17.09.2024

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI90 EI120



AWM-PL12

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA (Osa 1/2)  
ESIERISTETTY MUOVIPUTKI GF COOLFIT

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

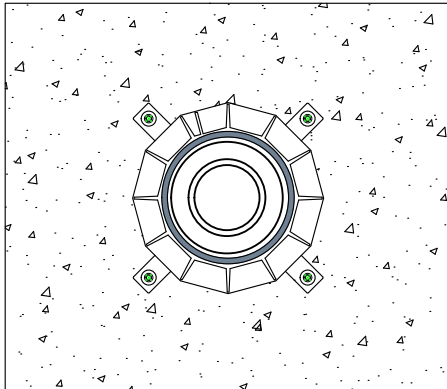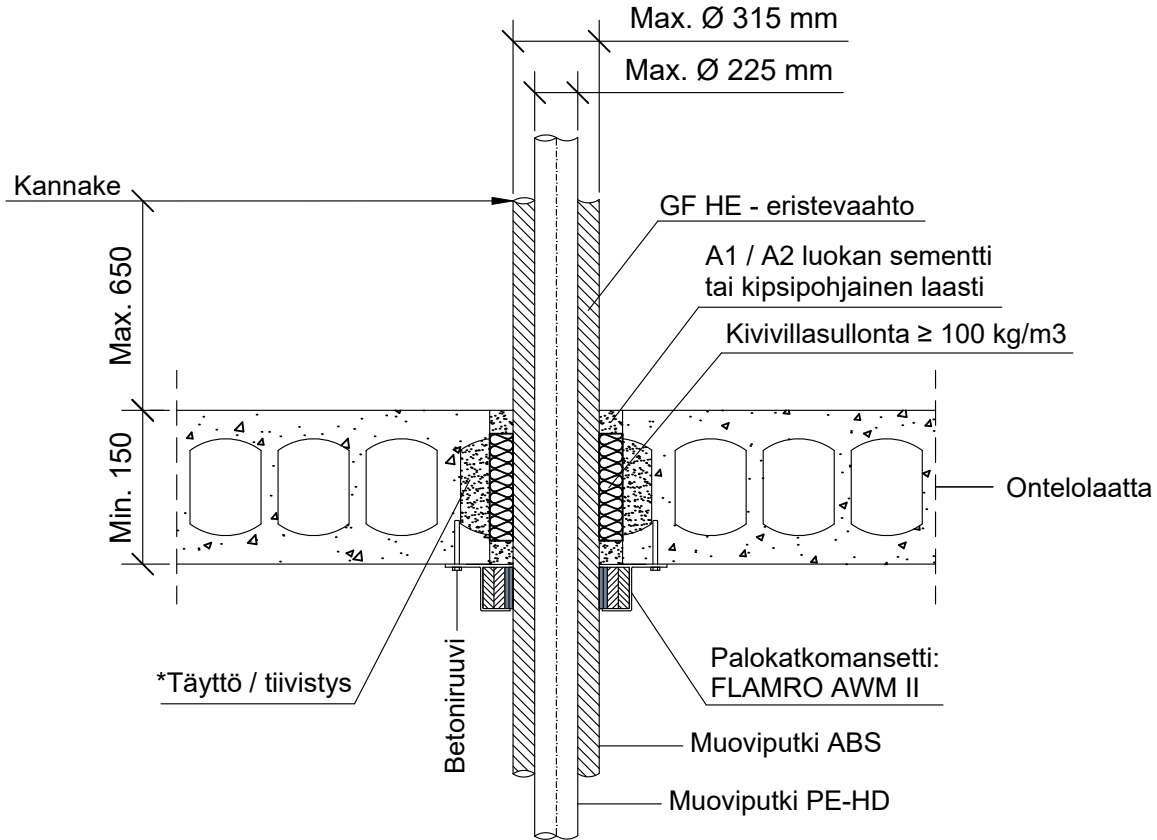

Putkityyppi	Max. koko	Paloluokka
GF CoolFit 2.0 / 2.0F	Ø 32 / 75 - 110 / 160 mm	EI120
	Ø 140 / 200 mm	EI90
GF CoolFit 4.0	Ø 110 / 180 - 160 / 250 mm	EI120
	Ø 280 / 400 - 355 / 500 mm	
GF CoolFit 4.0F	Ø 63 / 125 mm	EI90
	Ø 75 / 140 - 160 / 250 mm	EI120
	Ø 225 / 315 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 17/0753
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 40 mm. Putken aukon välinen rako max. 20 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti, molemmin puolin rakennetta min. 25 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 kg/m3.
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.