

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

PVM.

17.09.2024

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA



EI90 EI120

AWM-PL4

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI KULMA-ASENNUS

MUUT HUOMIOT:

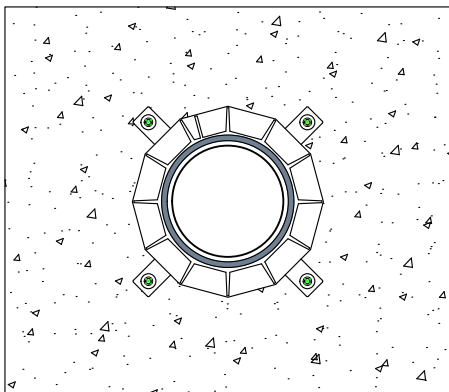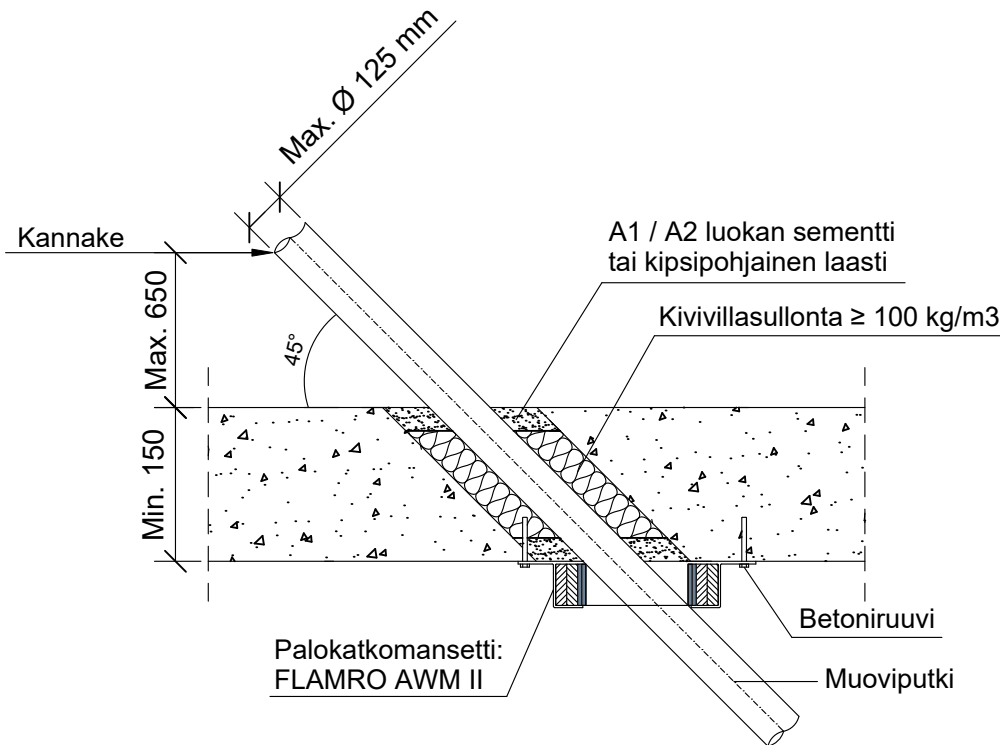

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Pe-vaahtoeriste	Paloluokka
Muoviputki PVC	Ø 110 mm	8.2 mm	paksuus 4,0 mm	EI120
Muoviputki PE-HD	Ø 50 - 110 mm	4.6 - 10.0 mm	paksuus 4,0 mm	
POLO-KAL 3S	Ø 75 - 110 mm	3.8 - 4.8 mm	paksuus 4,0 mm	EI90
	Ø 125 mm	5.3 mm		EI90
Geberit Silent PP	Ø 50 - 110 mm	1.8 - 3.4 mm	paksuus 4,0 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 17/0753
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 40 mm. Putken aukon välinen rako max. 20 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti, molemmin puolin rakennetta min. 25 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 kg/m3.
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.