


KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

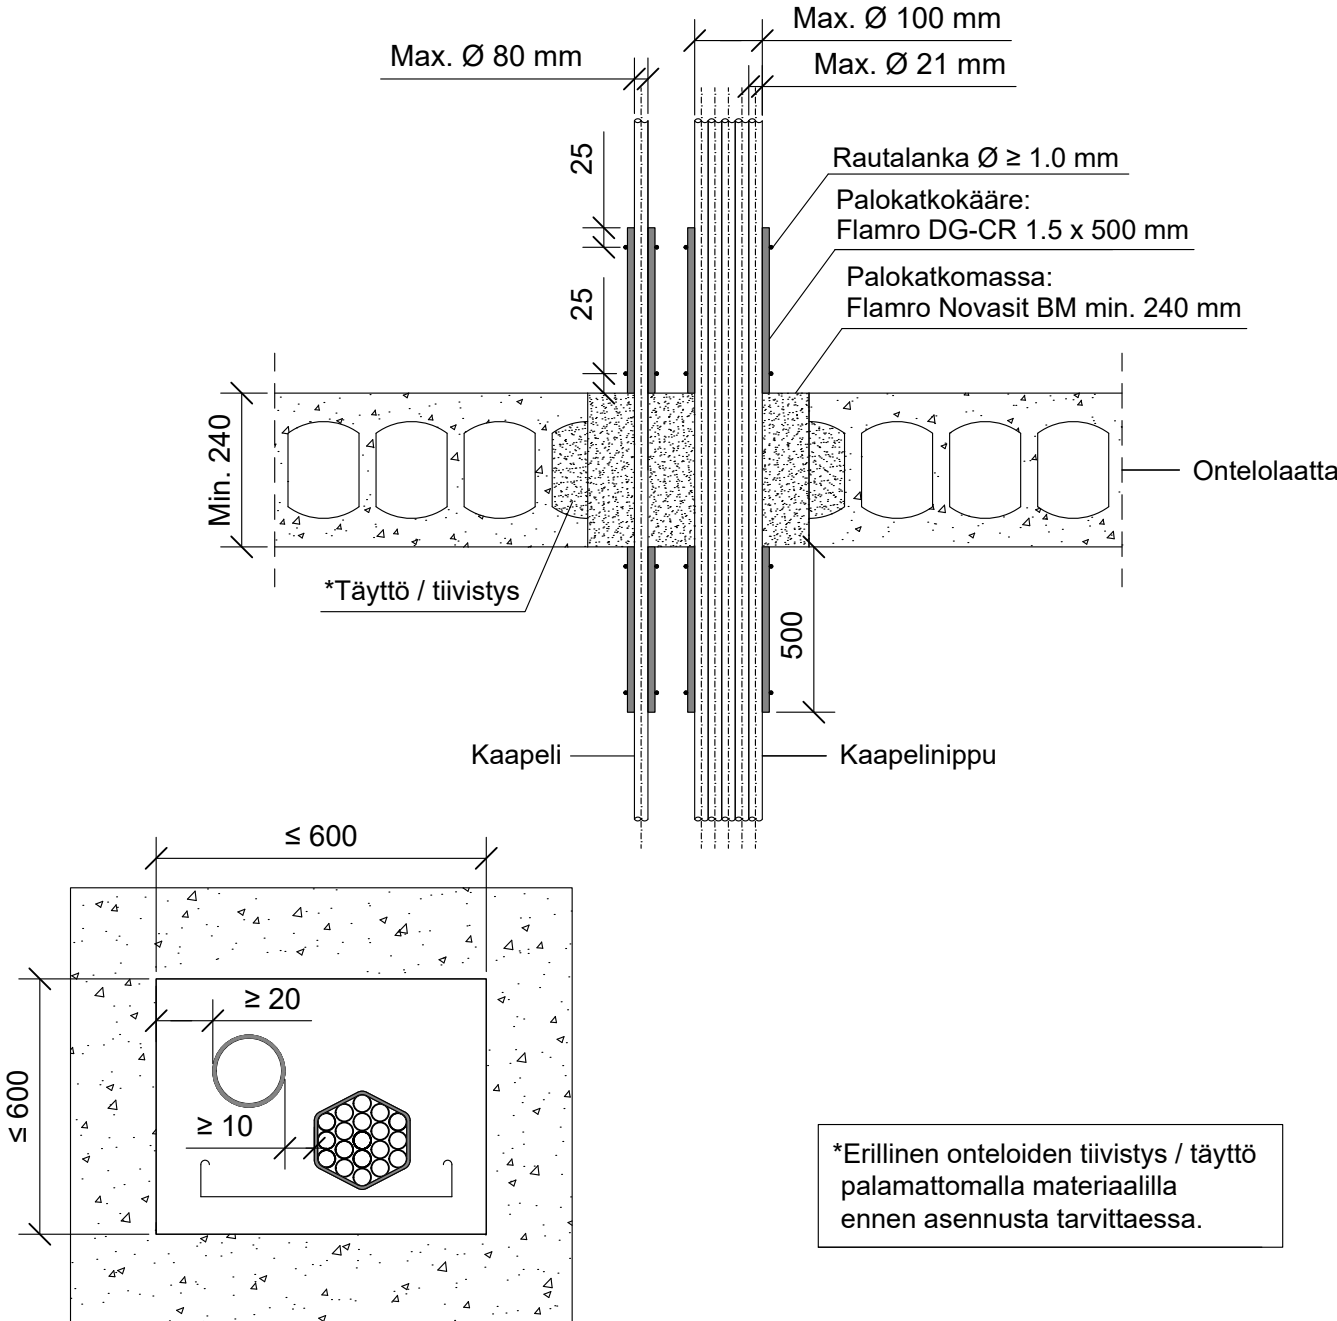

Kaaelit, kaaeliniput.		Palokatkokääre: Famro DG-CR 1.5			
Max. koko	Kierrokset	Pituus	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 80 mm	2 + $\geq 45 \text{ mm}$	500 mm	500 mm	0 mm	EI240
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	2				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-22/0051, ETA-16/0268
Max. aukon koko	600 x 600 mm
Palokatkomassa	Famro Novasit BM paksuus min. 240 mm
Palokatkokääre	Famro DG-CR 1.5 x 500 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaaelihuyllyt	Kanssa tai ilman.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
CT-varaus	Mahdollistaa kaikki varauskoot, asennus CT-varauksen asennusohjeen mukaisesti.