
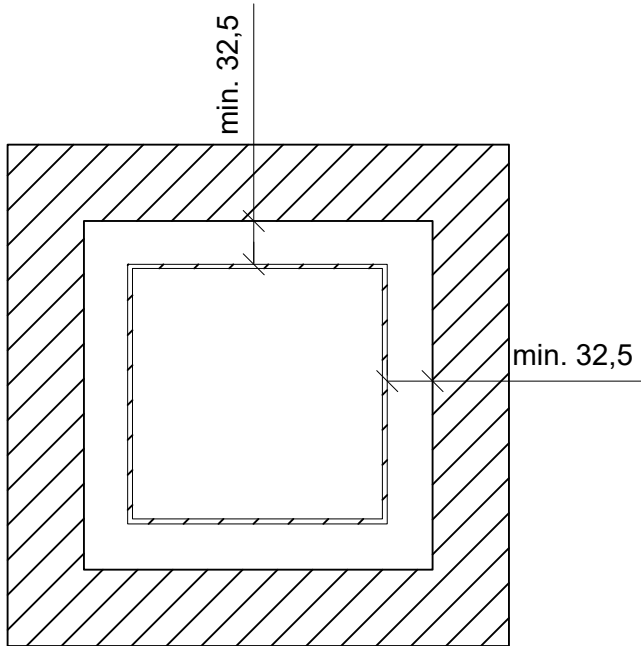


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET CU2-FPS-PPS1
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ SWEGON CU2 OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

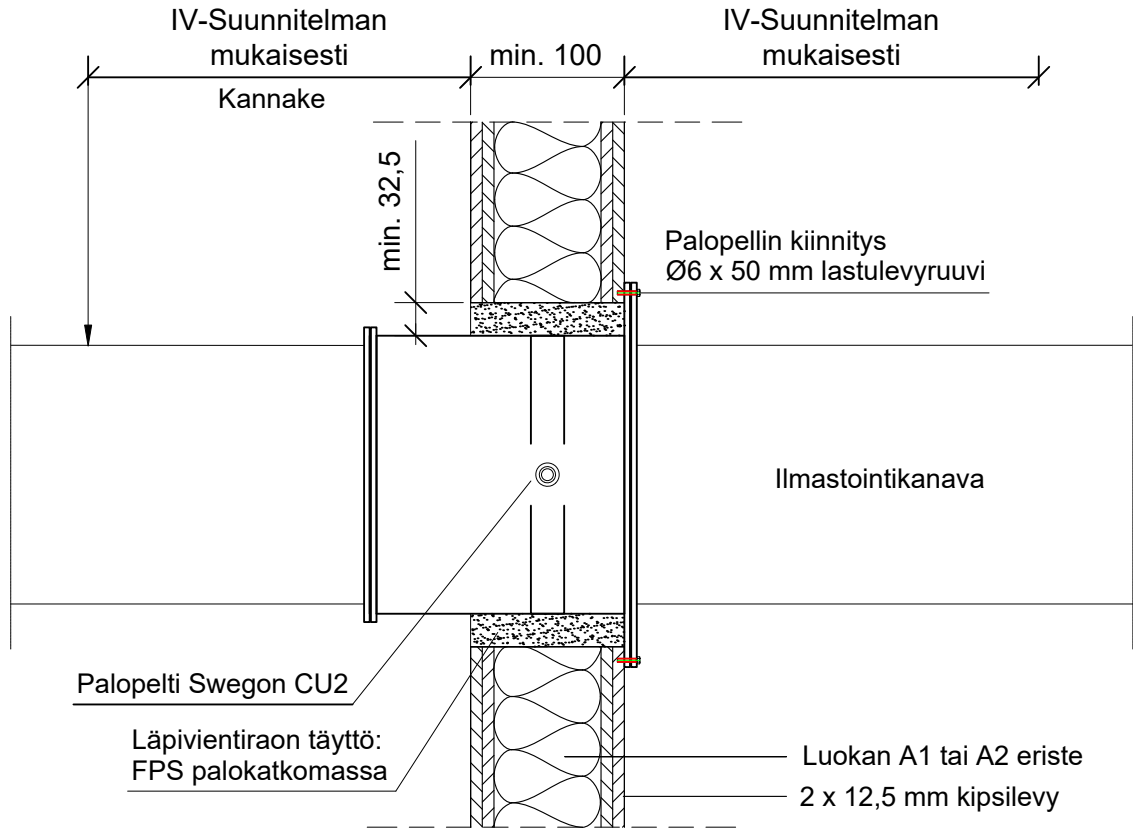

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Palopellin leveys / korkeus + max. 80 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 100 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	1000 x 1500 mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

Ilmaistointi kanavien
palokatkot eivät kuulu
ETAG 026-2 standardin
piiriin, ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään palopelti
valmistajan ohjeistusta.