
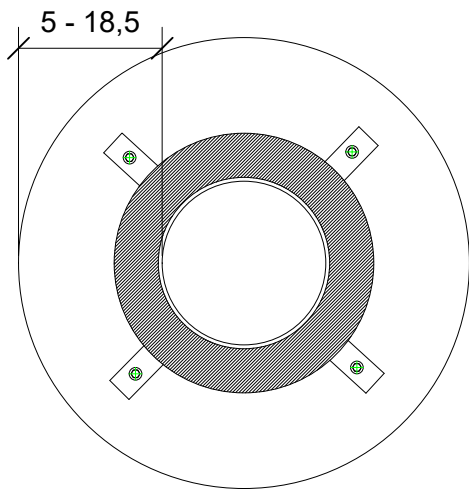


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET ETPR-PSA-PPL2
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETPR OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA		
MUUT HUOMIOT:				

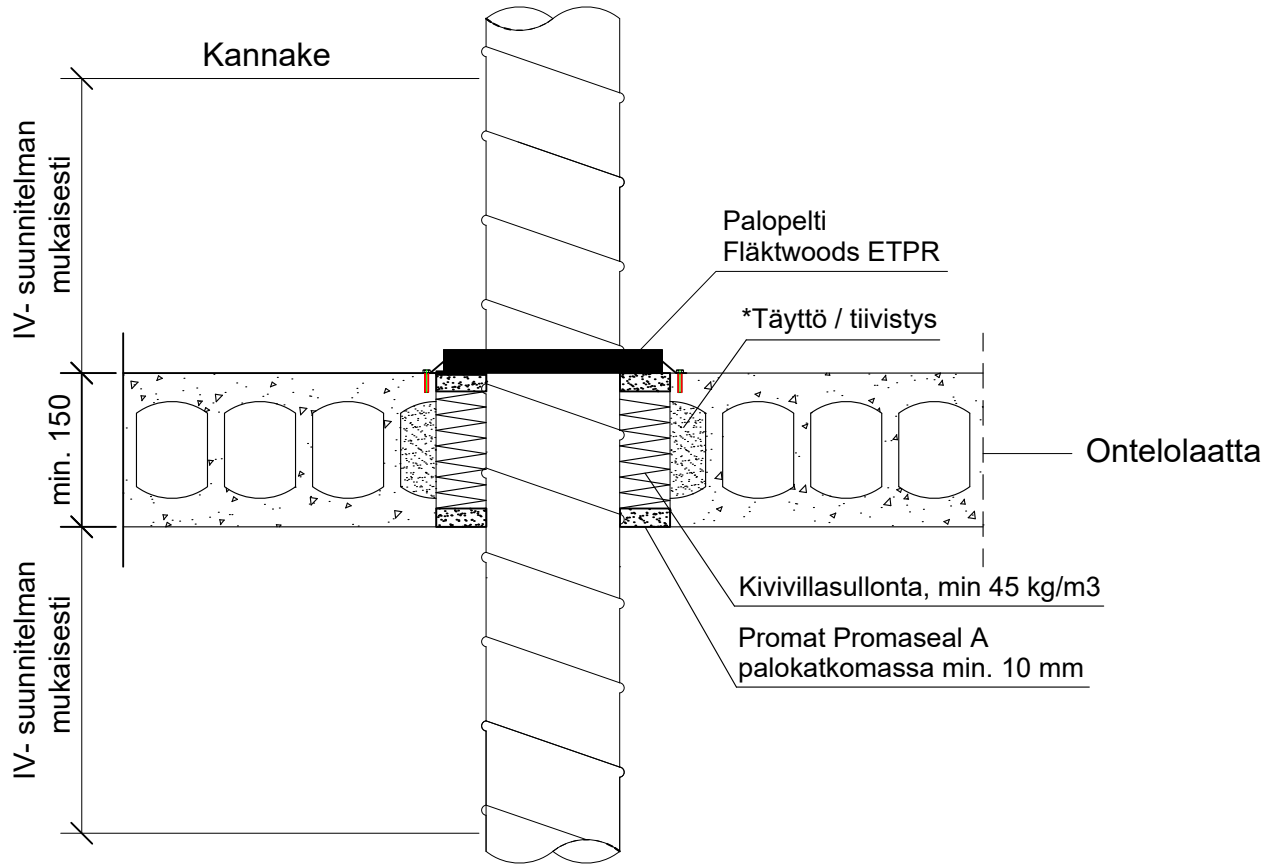

Ratkaisu poikkeaa palopeltivalmistajan ohjeistuksesta betoni välipohjan läpivientiaukon koon osalta. Ratkaisussa sovelletaan palopeltivalmistajan kipsilevyseinän ohjeistusta läpivientiaukon koon ja tiivistyksen osalta.

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	135-137
125	135-137
160	170-172
200	210-212
250	260-262
315	325-327
400	410-412
500	510-512
630	640-642

Palokatkomassan hyväksyntä PROMAT PROMASEAL A ETA- 14/0107

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Palokatkomassan hyväksyntä	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmiin puolin min. 10 mm syvyydeltä.
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV- suunnitelman mukaan molemmille puolille rakennetta
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 630
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopelti valmistajan ohjeistusta.