


KOHDE

SISÄLTÖ
ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI
OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ


MUUT HUOMIOT:

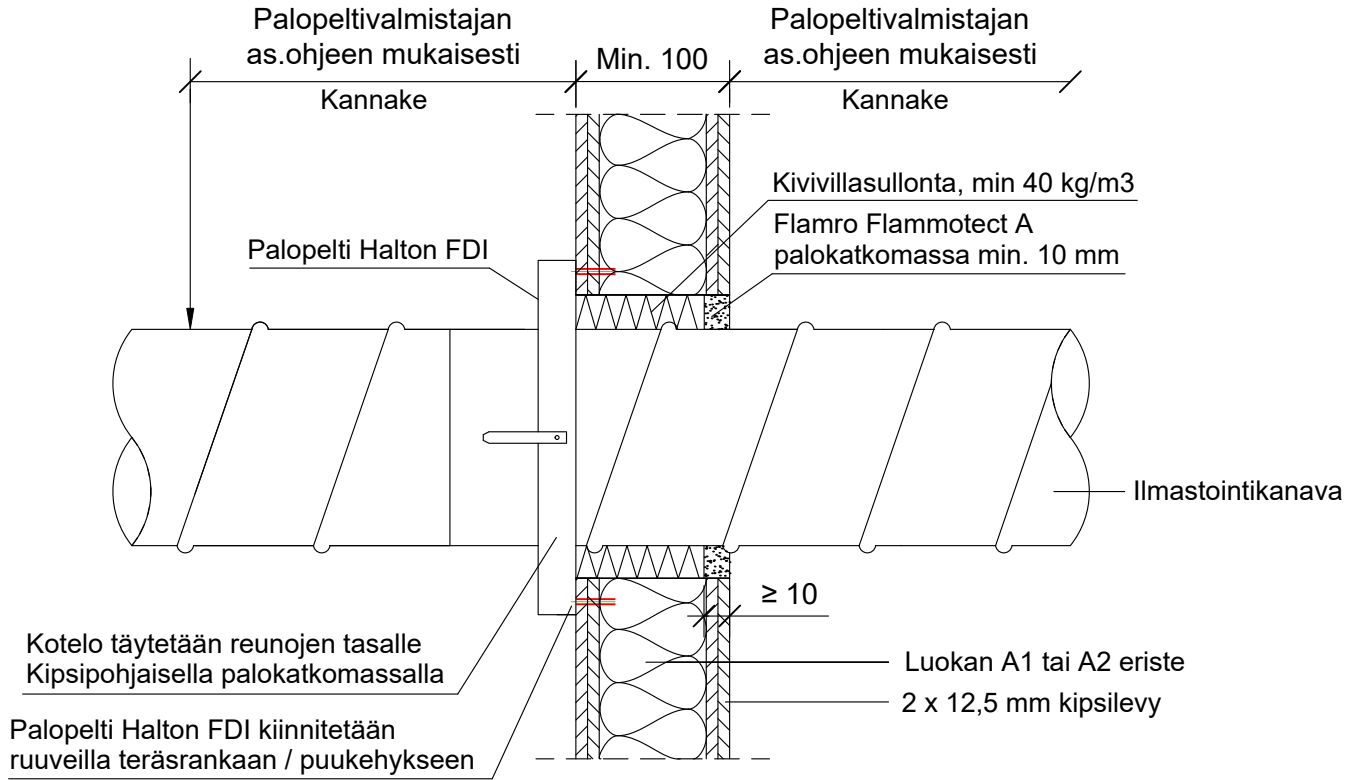

Palokatkomassan hyväksyntä Flamro Flammotect A ETA-22/0052 ja FPS MORTAR ETA-20/0464

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopelti valmistajan ohjeistusta.

Kotelo täytetään reunojen tasalle kipsipohjaisella palokatkomassalla

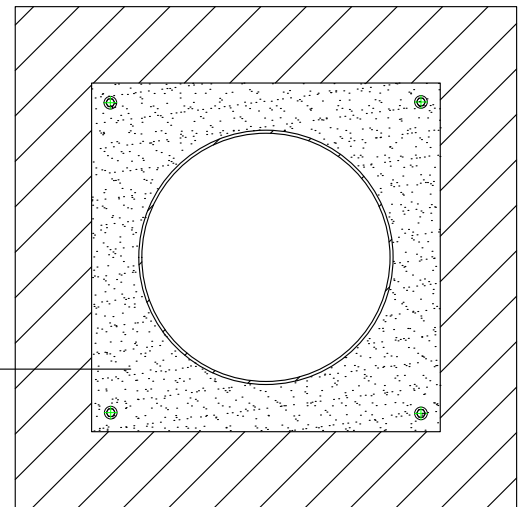

1. Aukon koko: kanavan halkaisija + 20 mm
2. Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta ruuveilla teräsrankaan / puukehykseen. Kannakointi iv- suunnitelman mukaan
3. Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Läpivientiaukko täytetään Flamro Flammotect A + kivivillasullonta. Palokatko tehdään täyttämällä kotelo reunojen tasalle kipsimassalla esim. FPS MORTAR ETA-21/0464