


KOHDE

SISÄLTÖ

ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI
OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA


MUUT HUOMIOT:

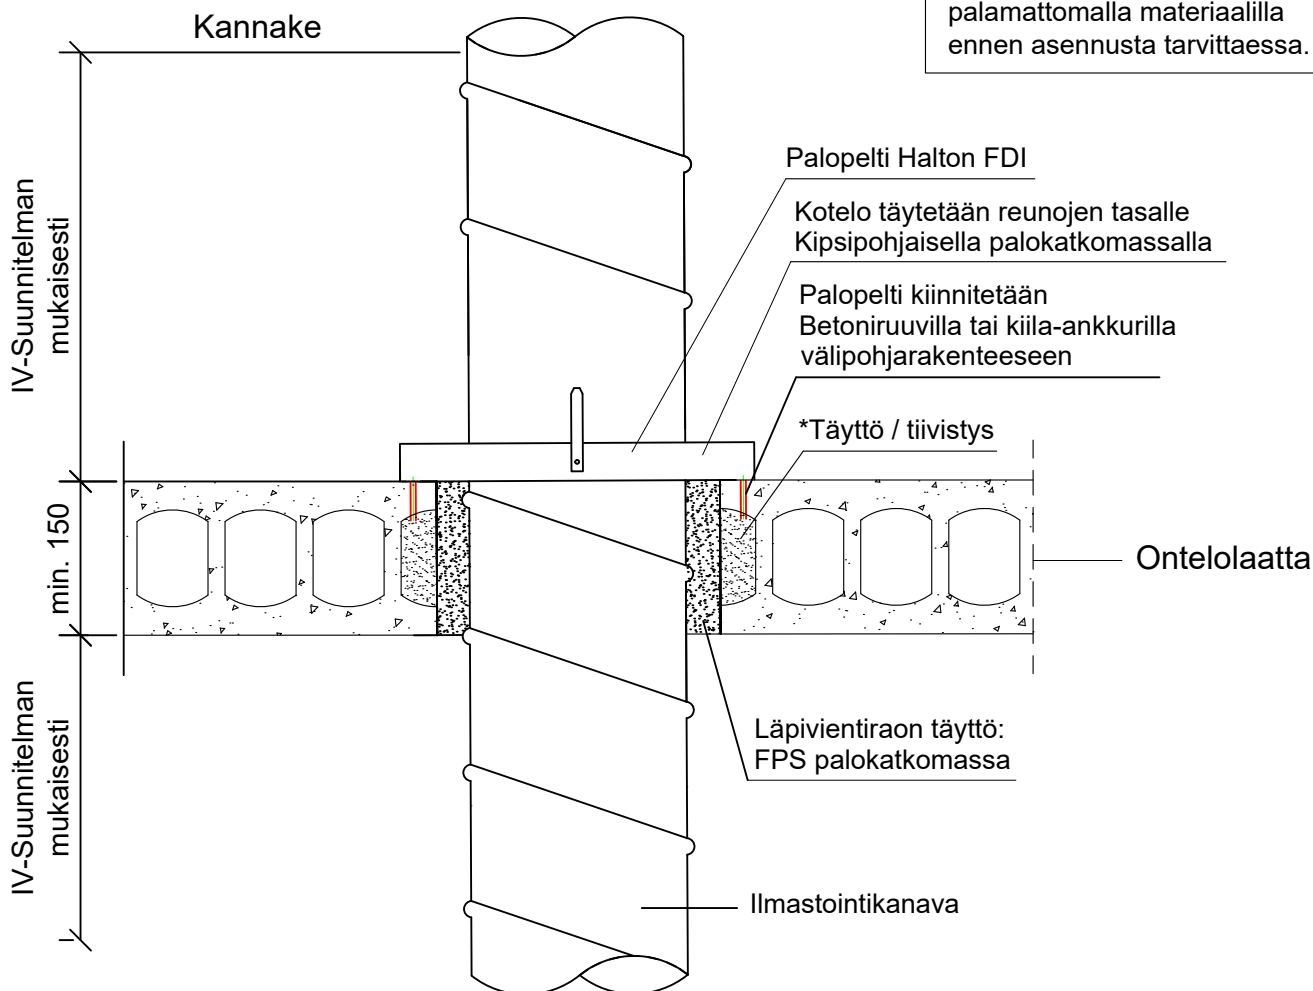

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ilmaistointi kanavien
palokatkot eivät kuulu
ETAG 026-2 standardin
piiriin, ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään palopelti
valmistajan ohjeistusta.

Kotelo täytetään reunojen tasalle
kipsipohjaisella palokatkomassalla

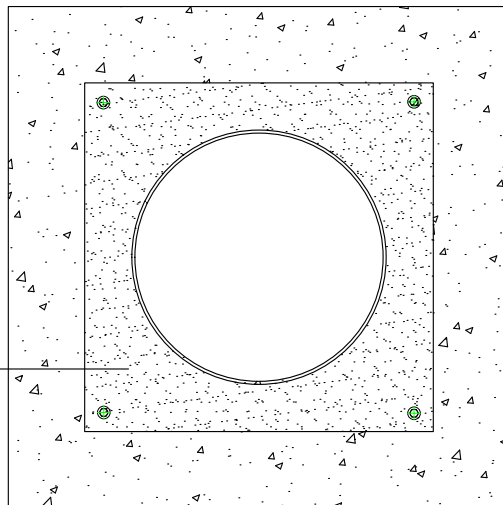

- Pyöreä asennusaukko tehdään mahdollisimman tarkasti kanavan halkaisijan kokoiseksi. Ei kuitenkaan suuremmaksi kuin kanavahalkaisija +50mm.
- Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta Betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla lattiarakenteeseen
- Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Palokatko tehdään täyttämällä läpivientiaukko kipsimassalla esim. FPS palokatkomassa.