


KOHDE

SISÄLTÖ

ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMS
OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

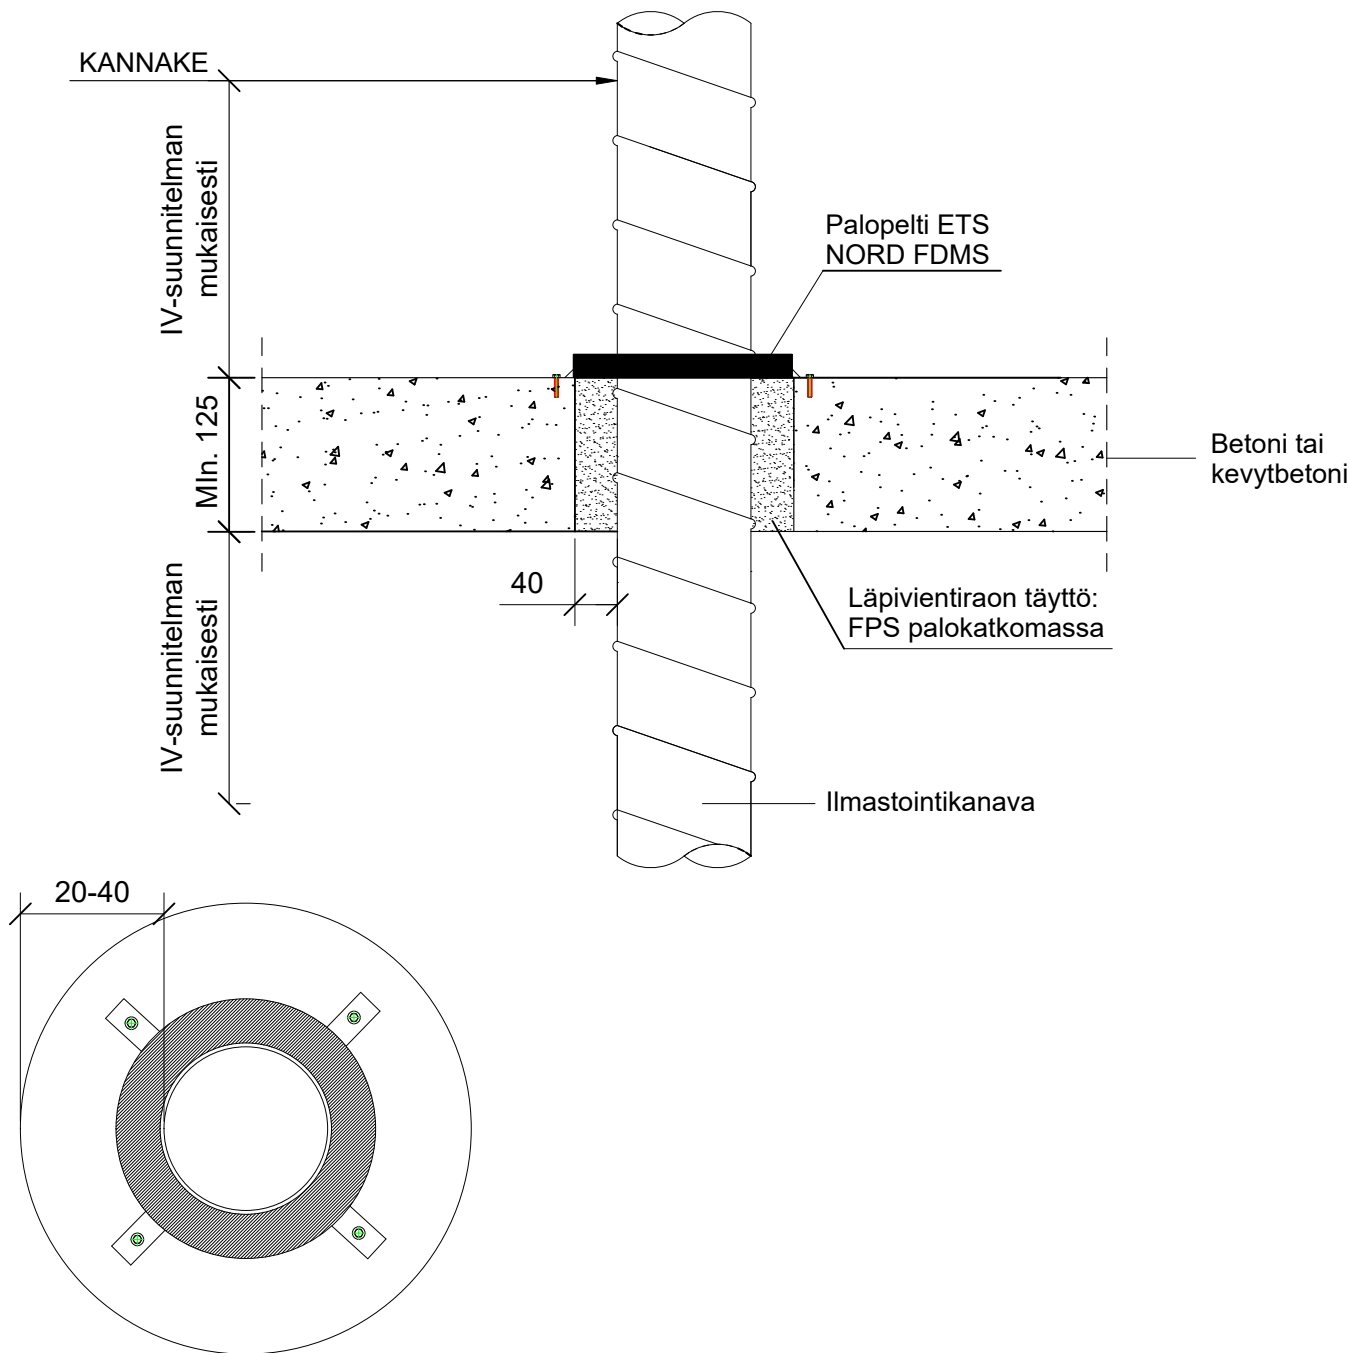

Palokatkomateriaali	Putken koko D (mm)	Aukon koko (mm)
FPS Palokatkomassa	D	D+80

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Palokatkomassan hyväksyntä	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-20/0464
Max. aukon koko	Putken halkaisija + 80 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 125 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan välipohjan ylä- ja alapuolelle
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 630
Putkien lukumäärä aukossa	Ei rajoitusta
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

Ilmastointi kanavien
palokatkot eivät kuulu
ETAG 026-2 standardin
piiriin, ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään palopelti
valmistajan ohjeistusta.