


|                                                                                      |                    |                                                                                             |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                             | OSASTOIVARAKENNE<br>EI60      | DET<br><br>FDMS-PSA-PPL1 |
|                                                                                      | PVM.<br>01.12.2023 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                             | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 |                          |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ ETS NORD FDMS<br>OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA |                               |                          |
| MUUT HUOMIOT:                                                                        |                    |                                                                                             |                               |                          |

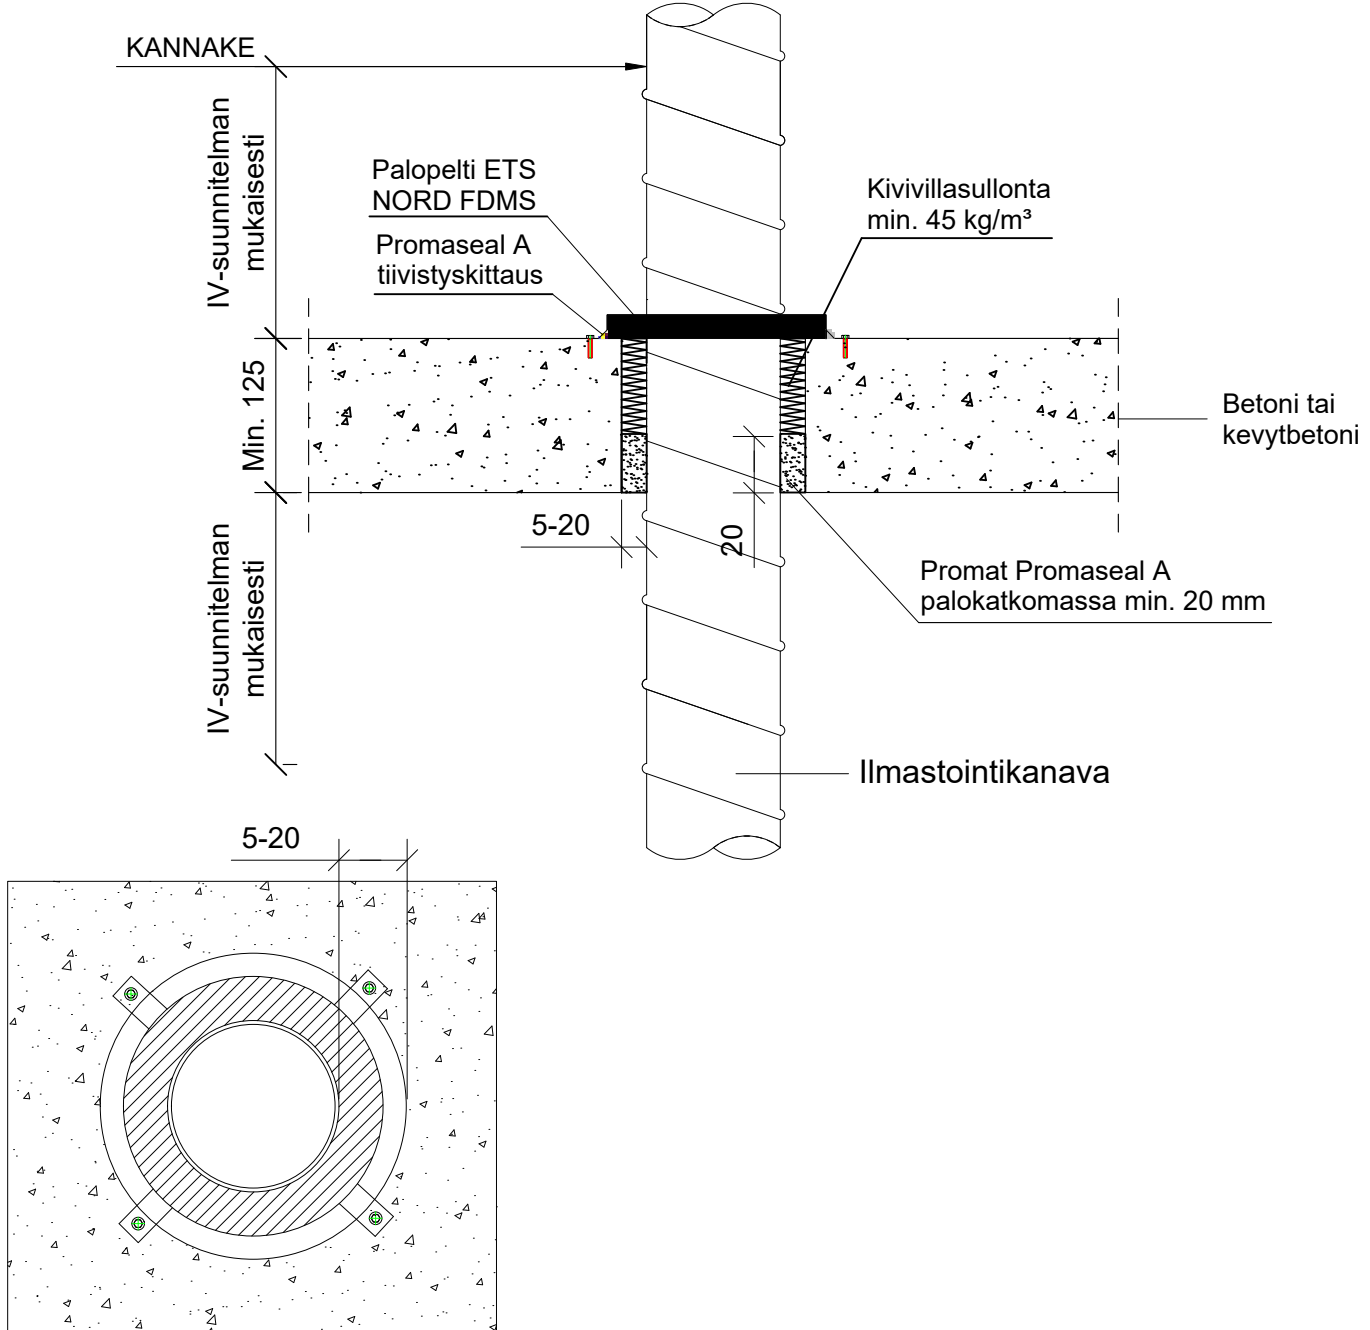

| Palokatkomateriaali                    | Putken koko D (mm) | Aukon koko (mm) |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Promat Promaseal-A                     | D                  | D+10            |
| Kivivillasullonta + Promat Promaseal-A | D                  | D+40            |

| Hyväksyntä                 | Palopeltivalmistajan hyväksyntä                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Palokatkomassan hyväksyntä | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-14/0107                            |
| Max. aukon koko            | Katso taulukko                                                 |
| Palokatkomassan paksuus    | Promat Promaseal A, min 20 mm alapuolelle.                     |
| Kiinnikkeet                | Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan |
| Kannaake                   | IV-suunnitelman mukaan välipohjan ylä- ja alapuolelle          |
| Putkityypit                | Teräksinen ilmastointikanava                                   |
| Max. putken koko           | Ø 630 mm                                                       |
| Putkieriste                | Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan                      |

Palokatkomassan hyväksyntä  
Promat Promaseal- A,  
ETA-14/0107

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopelti valmistajan ohjeistusta.