
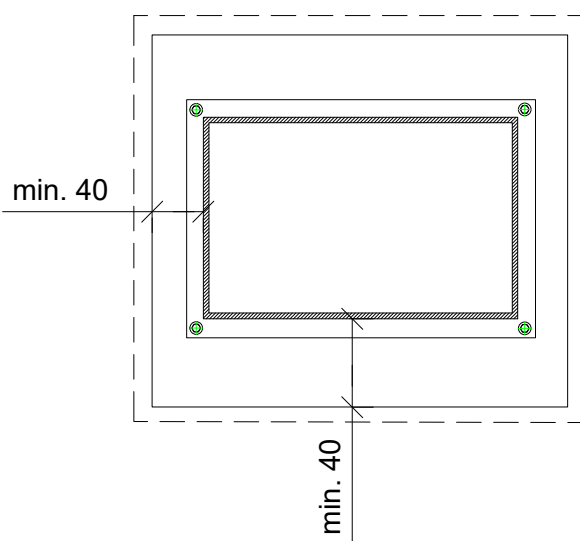


KOHDE

SISÄLTÖ

ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS FK92
OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

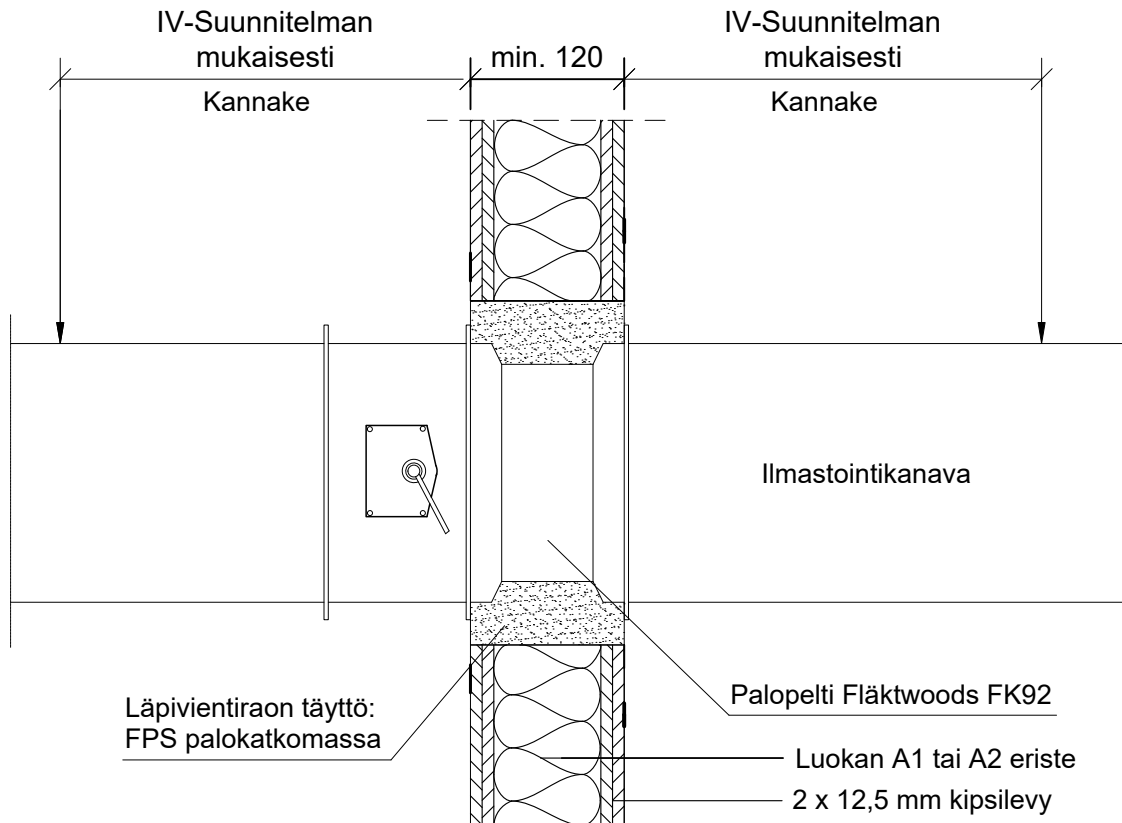

Mikäli seinän paksuus on alle 120mm täytyy asennusaukko tukea tukilevyillä, jotta palopellin asennusohjeen mukainen vaadittu rakennepaksuus täyttyy. Tukilevytyks tulee ulottua min. 90 mm iv-kanavan ympärille. Syntyvät saumat on kitattava

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Kanavan kanta / korkeus + 120 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 120 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaisesti seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	800 x 1500 mm / 1000 x 1000 mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopelti valmistajan ohjeistusta.