PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA-IVL10
	PVM. 25.11.2024 / PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	

KOHDE

SISÄLTÖ
IV-PUTKI OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA, KATKAISTU PALAMATON ERISTE

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

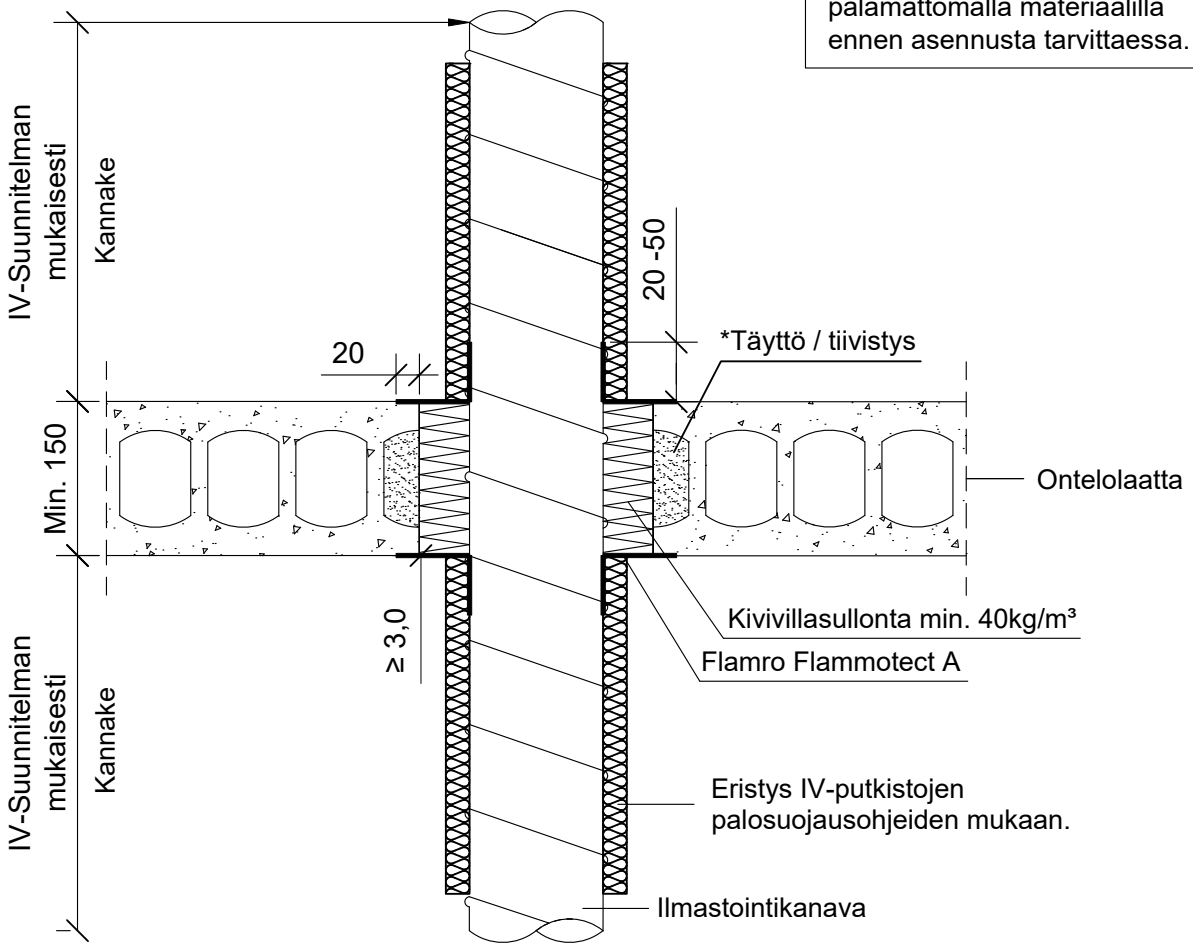

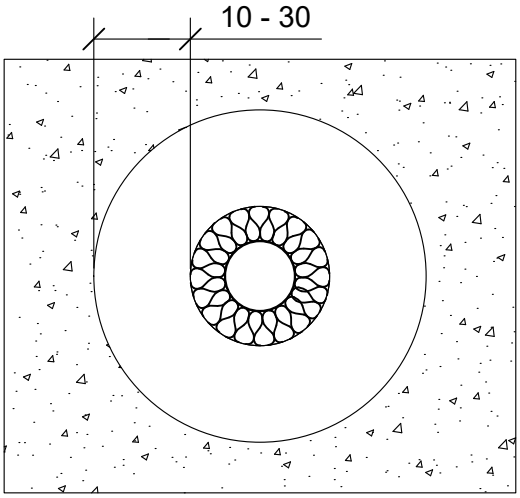

Flamro Flammotect A pinnoite min. 3,0 mm, 20 mm asennusaukon reunan yli ja 20 - 50 mm IV-kanavan päälle.

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palokatkotuotteen hyväksyntää Flamro Flammotect A ETA-22/0052

Palokatkomassan hyväksyntä	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	Kanavan halkaisija + max. 60 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin rakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. Ø 1000 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C