
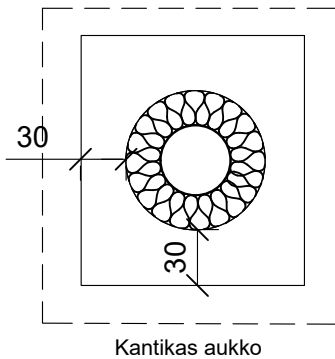
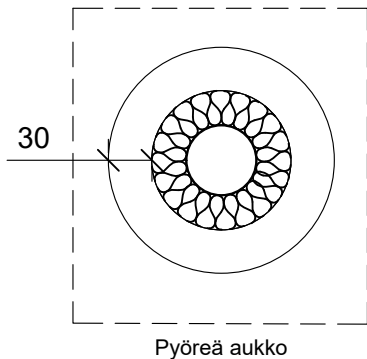


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA-IVL7
	PVM. 25.11.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ IV-PUTKI OSASTOIVASSA CLT-ELEMENTTI VÄLIPOHJASSA, JATKUVA PALAMATON ERISTE		

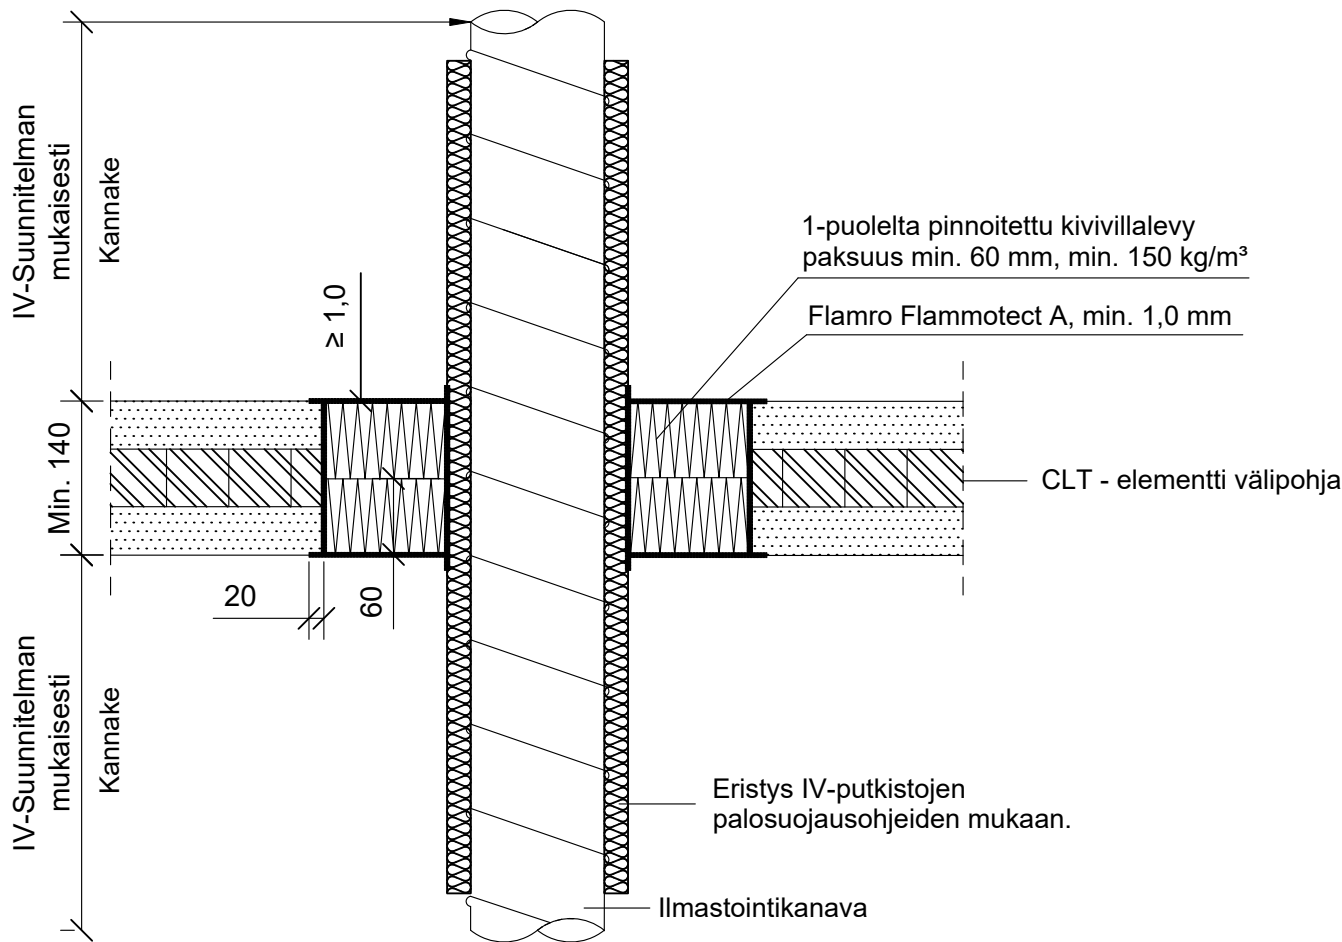

Ilmastointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palokatkotuotteen hyväksyntää Flamro Flammotect A ETA-22/0052

Palokatkomassan hyväksyntä	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm / 420 mm x 3500 mm
Palokatkopinnoite	Flamro Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm.
Kivillalevy	Pinnoitettu kivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m ³ , molemmiin puolin.
Kannake	IV-suunnitelman mukaan molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. Ø 400 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C