


KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT:

**Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

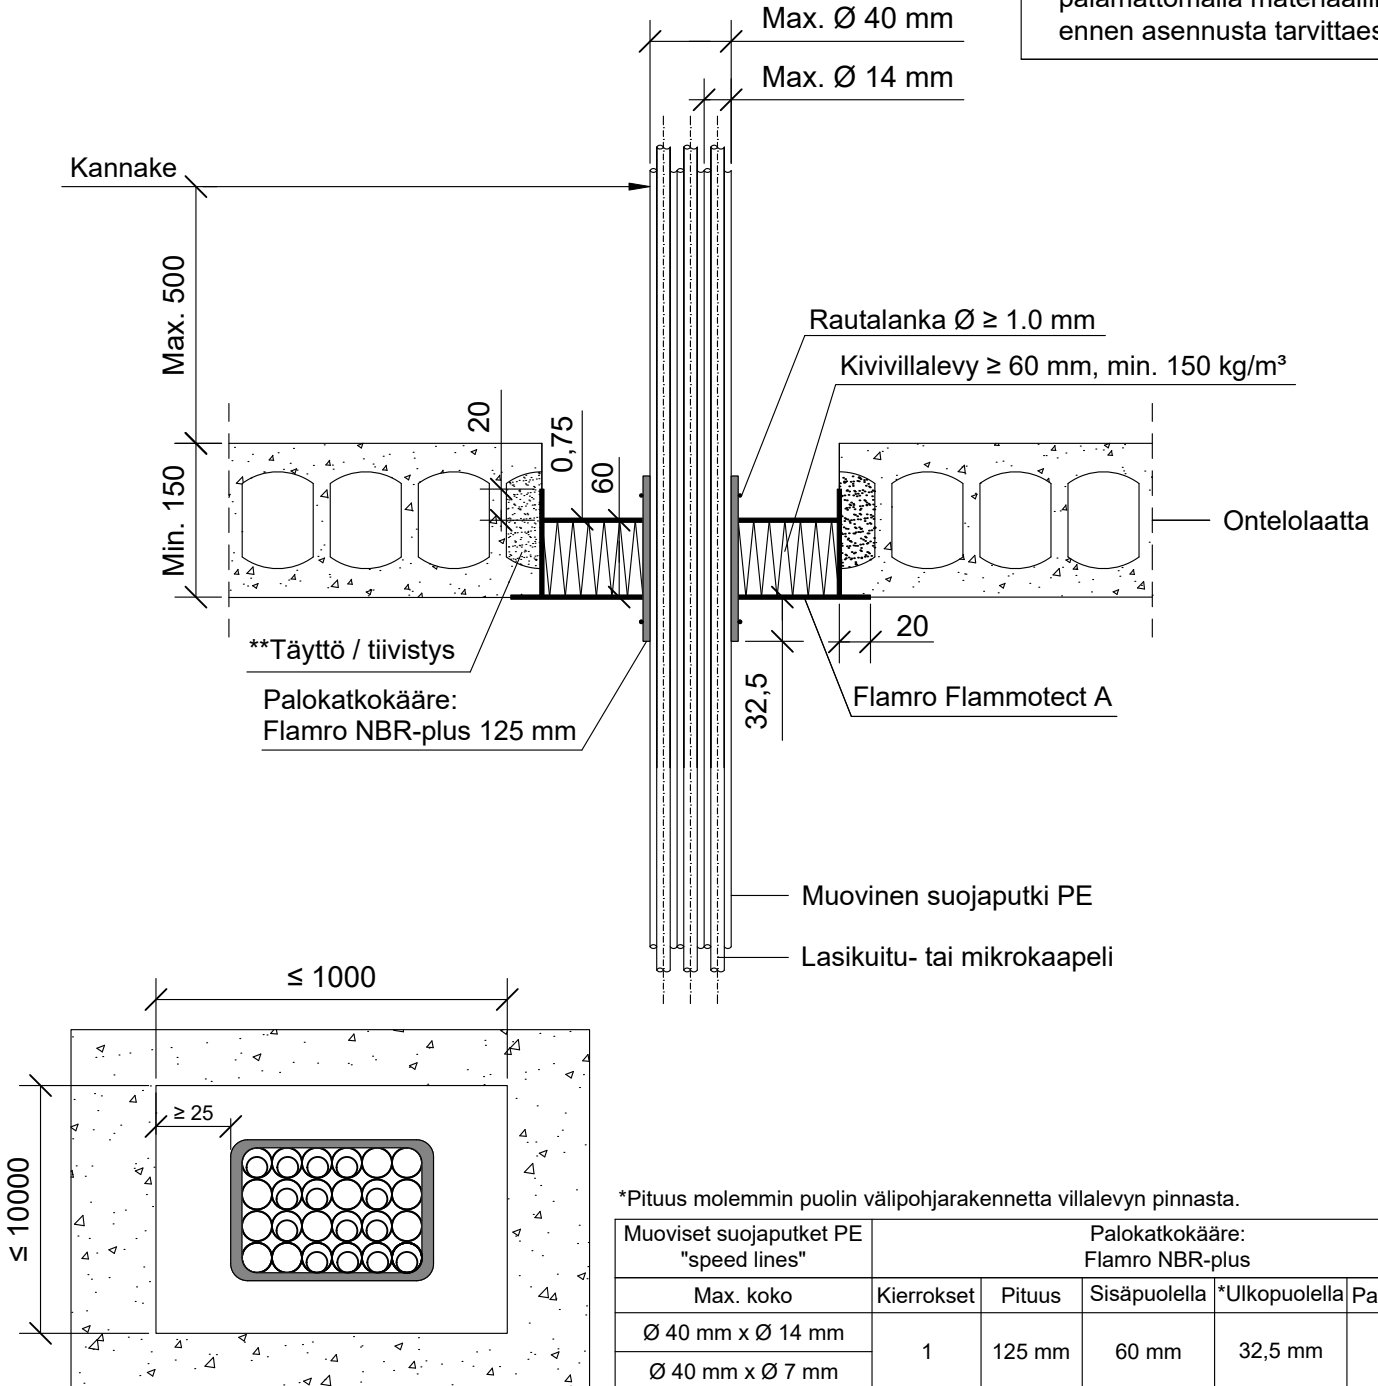

Hyväksyntä / Asiakirja

ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 21/0461

Max. aukon koko

10000 mm x 10000 mm

Palokatkonnoite / -kitti

Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.

Palokatkokääre

Flamro NBR-plus 125 mm, taulukon mukaisest. Rautalankakiinnitys.

Kivivillalevy

Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³.
Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle, villalevy voi olla missä kohtaa vain välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.

Kannake

Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.

Tekniikan täyttöaste

Max. 60% aukon pinta-alasta