PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA1-SL9
	PVM. 17.09.2024 / PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

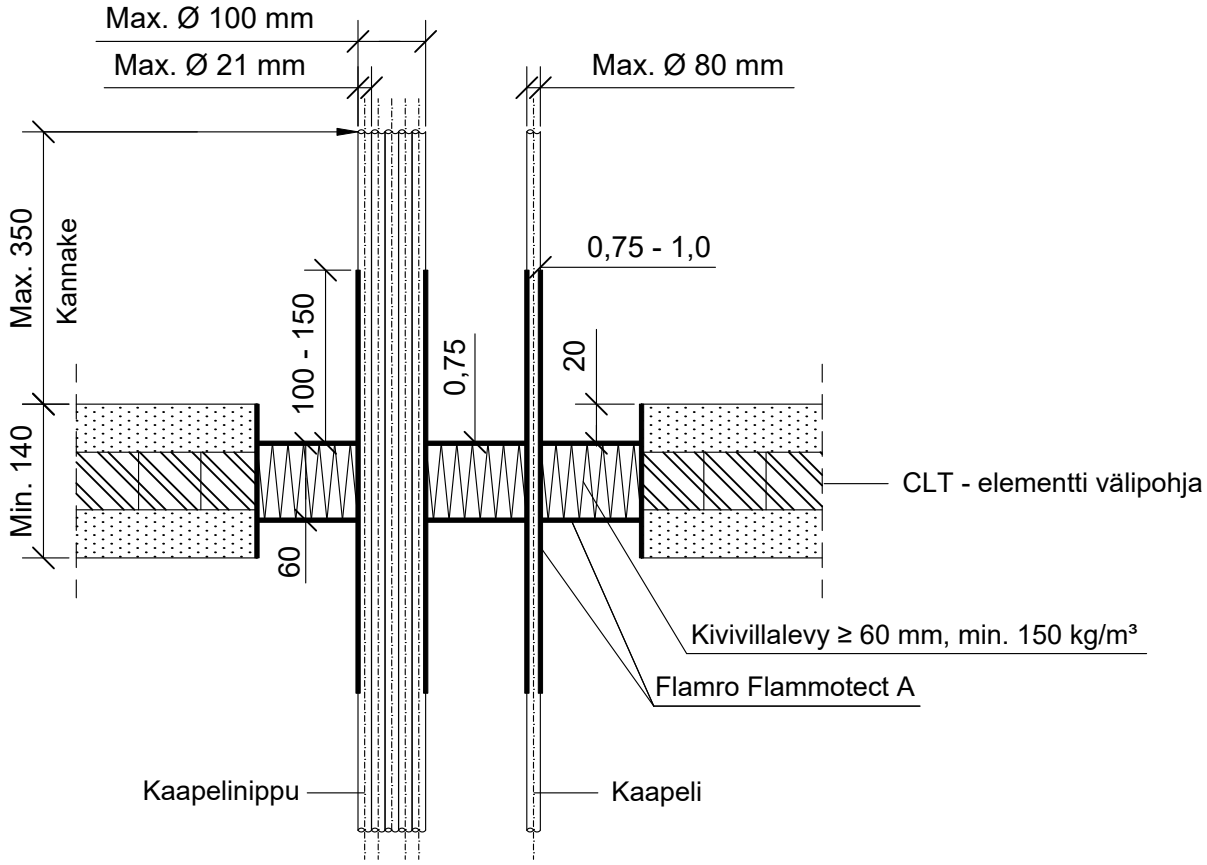

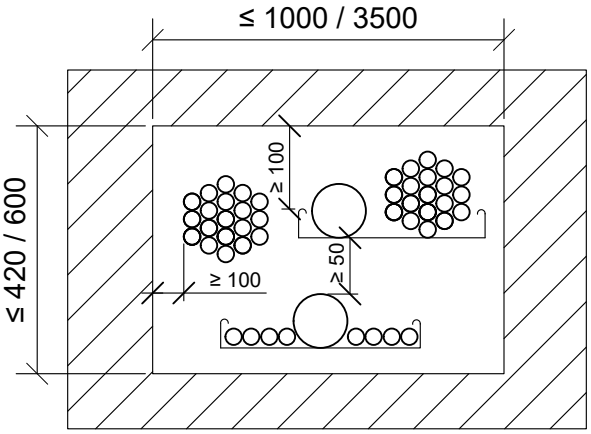

*Pituus molemmin puolin välipohjarakennetta villalevyn pinnasta, pinnoiteen syvyys villan sisäpuolelle min. 60 mm.
**Yksittäinen kaapeliläpivienti ilman kaapelihyllyä.

Kaapelit, kaapeliniput.	Palokatkopinnoite: Flamro Flammotect A		
Max. koko	Paksuus	*Pituus	Paloluokka
**Ø 21 mm	0,75 mm	100 mm	EI60
Ø 21 mm			
Ø 50 mm			
Ø 80 mm			
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm			

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm / 420 mm x 3500 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus 0,75 - 1,0 mm, pinnoitus molemmin puolin rakennetta.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla rakenteen keskelle. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 350 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta