
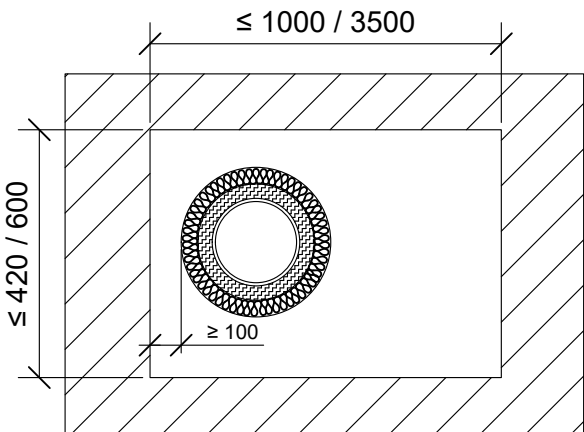


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA2-PL26
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE			SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTI VÄLIPOHJASSA TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS, VALURAUTA TAI KUPARIPUTKI	

MUUT HUOMIOT:

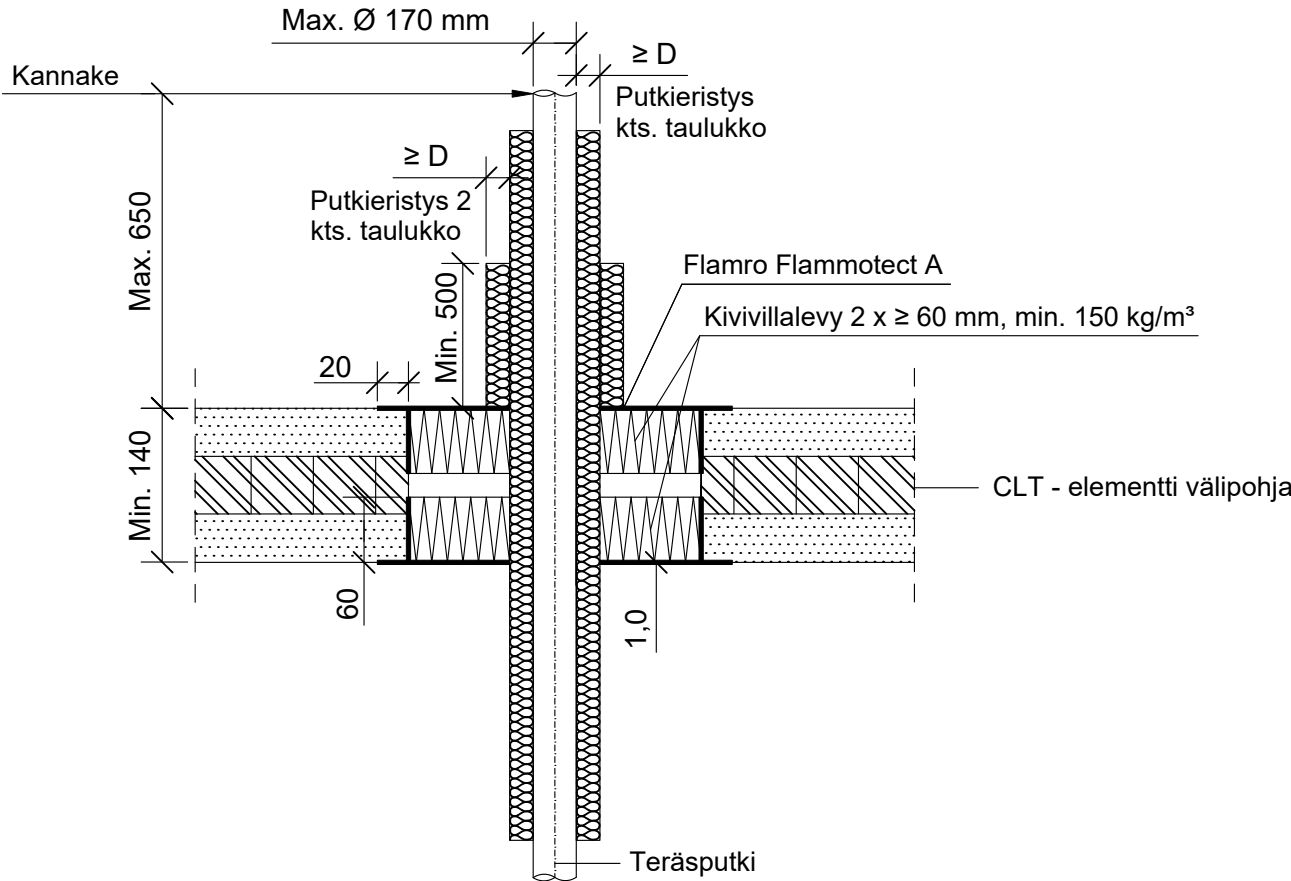

*Pituus molemmin puolin välipohjarakenteen keskeltä.
**Pituus yläpuolella välipohjarakennetta villalevyn pinnasta.

Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 80 kg/m³	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)
Ø 15 - 108 mm	Jatkuva	20 - 40 mm
Ø 108 mm		30 - 40 mm

Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 80 kg/m³		Putkieristys 2: Kivivilla ≥ 35 kg/m³	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)	*Pituus	Paksuus (D)
Ø 170 mm	Jatkuva	≥ 40 mm	≥ 500 mm	≥ 30 mm

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm / 420 mm x 3500 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjen välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	Kivivilla ≥ 35 kg/m³ / 80 kg/m³, sulamispiste 1000 °C,. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta