
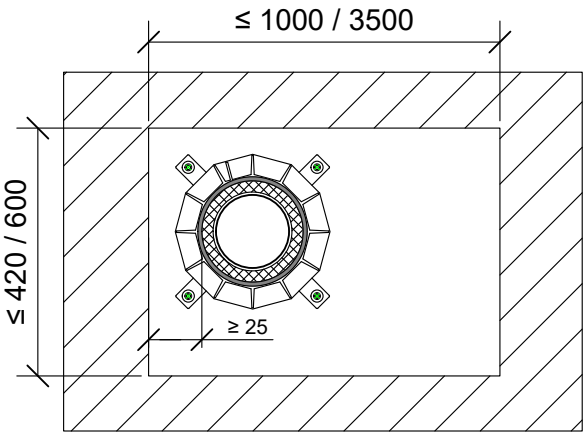


|                                                                                      |                    |                                                                     |                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                     | OSASTOIVARAKENNE<br>EI90      | DET<br><br>FLA2-PL30 |
|                                                                                      | PVM.<br>17.09.2024 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                     | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI90 |                      |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>PUTKILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTI VÄLIPOHJASSA<br>MUOVIPUTKI |                               |                      |
| MUUT HUOMIOT:                                                                        |                    |                                                                     |                               |                      |

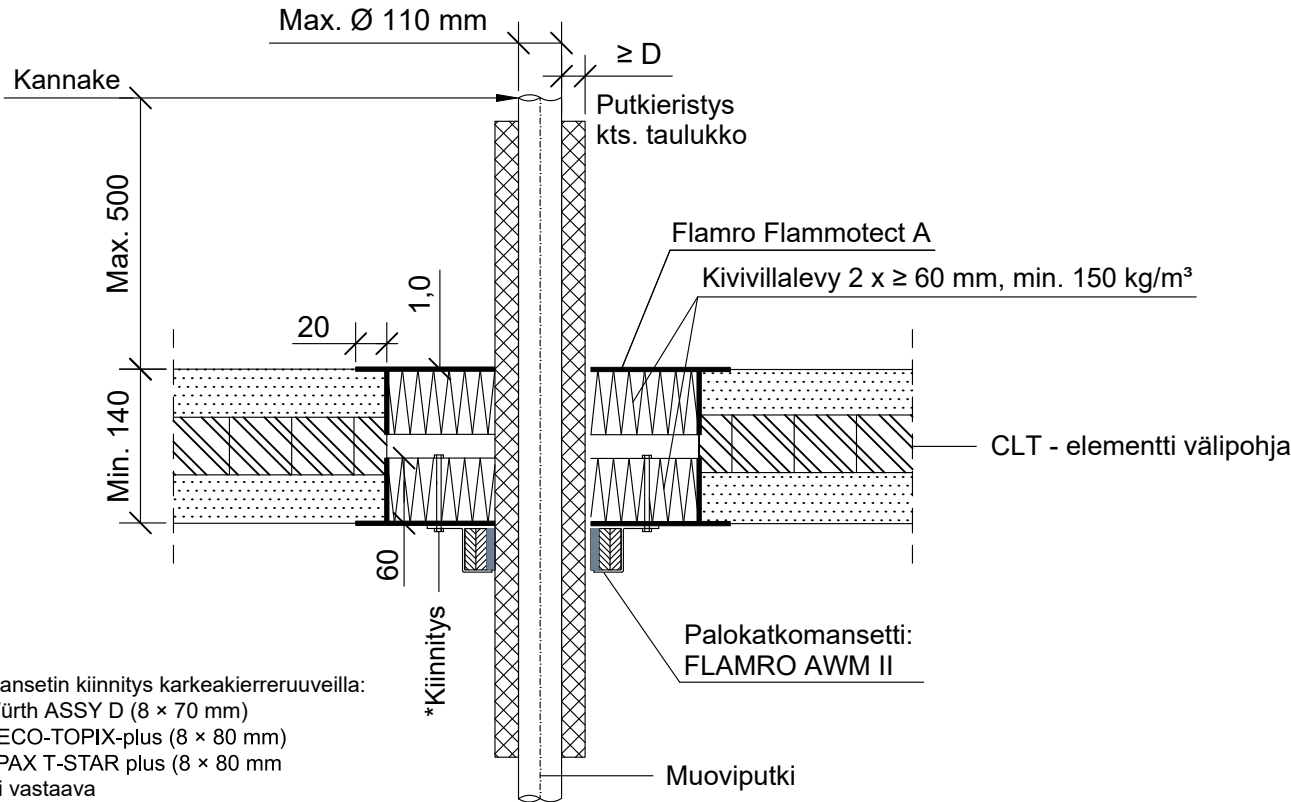

| Putkityyppi   | Max. putki koko | Solukumieriste paksuus (D) | Paloluokka |
|---------------|-----------------|----------------------------|------------|
| Muoviputki PP | Ø 32 - 50 mm    | 6.0 - 32.0 mm              | EI90       |
|               | Ø 63 - 75 mm    |                            |            |
|               | Ø 90 - 110 mm   |                            |            |

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä / Asiakirja     | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 17/0753                                                                                                             |
| Max. aukon koko            | 600 mm x 1000 mm / 420 mm x 3500 mm                                                                                                                          |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.                                                                                               |
| Palokatkomansetti          | Flamro AWM II                                                                                                                                                |
| Kivivillalevy              | Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³.<br>Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta.<br>Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Kannake                    | Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.                                                                                                                 |
| Putkieristys               | Solukumieriste, eristys jatkuva                                                                                                                              |
| Tekniikan täyttöaste       | Max. 60% aukon pinta-alasta                                                                                                                                  |