


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENI BETONI VÄLIPOHJASSA
KOMPOSIITTIPUTKI
SOLUKUMIERISTE

MUUT HUOMIOT:

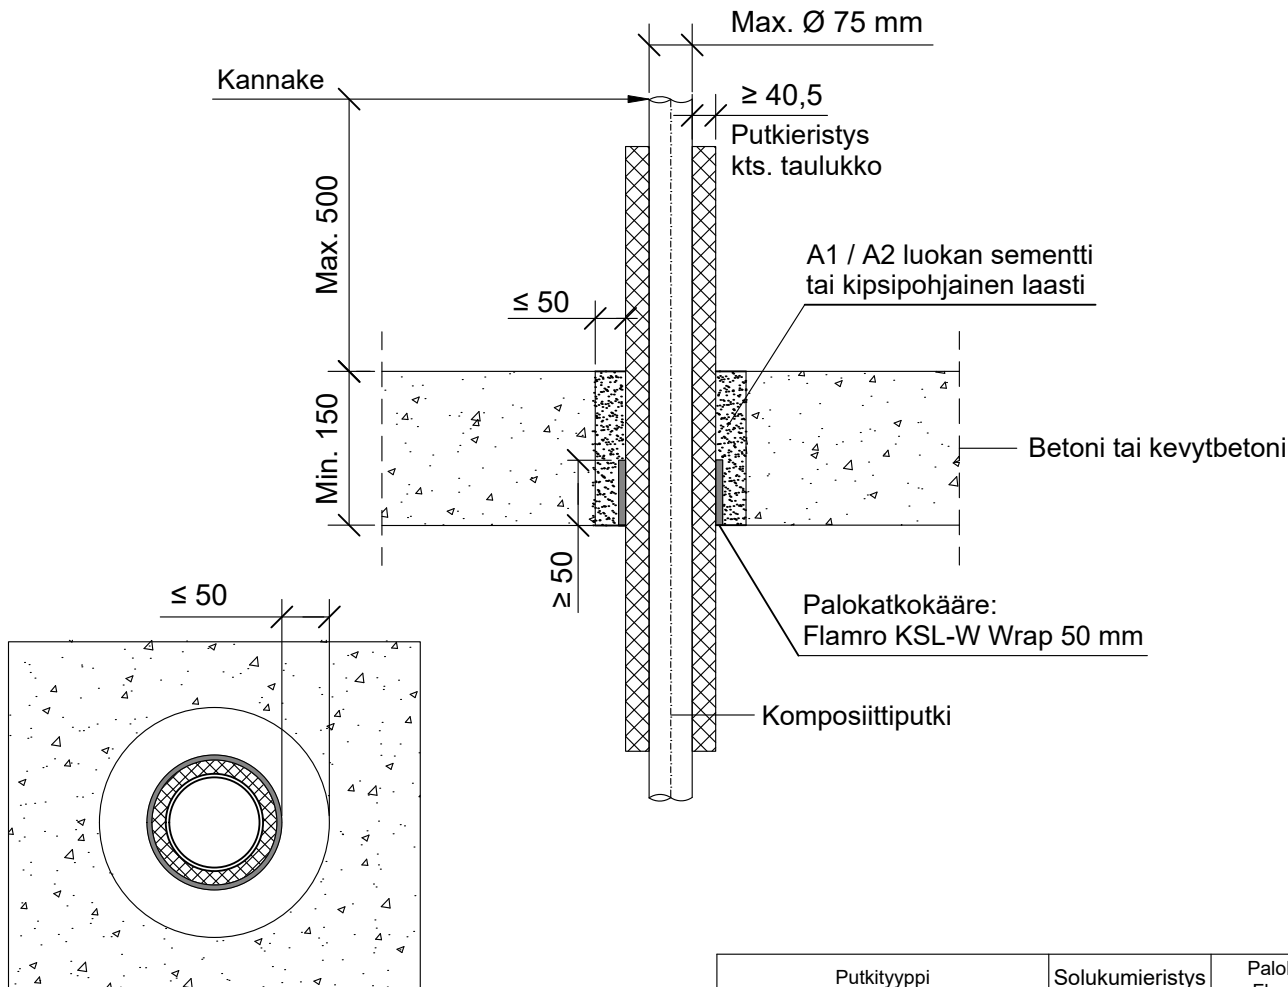

Putkityyppi	Solukumieristys	Palokatkokääre: Flamro KSL-W		
		Kierrokset	Paloluokka	
Komposiittiputki Geberit Mepla	Max. koko	1	EI180	
	$\varnothing \leq 16$ mm			8,0 - 32,0 mm
	$\varnothing \leq 20$ mm			$\geq 8,0$ mm
	$\varnothing \leq 26$ mm			8,0 - 32,0 mm
	$\varnothing \leq 26$ mm			8,5 - 35,0 mm
	$\varnothing \leq 32$ mm			$\geq 9,0$ mm
	$\varnothing \leq 32$ mm			9,0 - 35,0 mm
	$\varnothing \leq 40$ mm			$\geq 9,0$ mm
	$\varnothing \leq 40$ mm			9,0 - 35,0 mm
	$\varnothing \leq 50$ mm			9,0 - 37,5 mm
Komposiittiputki REHAU RAUTITAN stabil	$\varnothing \leq 63$ mm	2	EI180	
	$\varnothing \leq 63$ mm			$\geq 9,0$ mm
	$\varnothing \leq 63$ mm			9,0 - 39,0 mm
	$\varnothing \leq 63$ mm			9,0 - 39,0 mm
	$\varnothing \leq 63$ mm			$\geq 9,0$ mm
Komposiittiputki Geberit FlowFit	$\varnothing \leq 75$ mm	2	EI90	
	$\varnothing \leq 75$ mm			9,5 - 40,5 mm

Putkityyppi	Solukumieristys	Palokatkokääre: Flamro KSL-W		
		Kierrokset	Paloluokka	
Komposiittiputki REHAU RAUTITAN stabil	Max. koko	1	EI180	
	$\varnothing \leq 16$ mm			8,0 - 32,0 mm
	$\varnothing \leq 20$ mm			8,0 - 32,0 mm
	$\varnothing \leq 25$ mm			8,5 - 35,0 mm
	$\varnothing \leq 32$ mm			$\geq 9,0$ mm
	$\varnothing \leq 32$ mm			9,0 - 35,0 mm
	$\varnothing \leq 40$ mm			$\geq 9,0$ mm
	$\varnothing \leq 40$ mm			9,0 - 35,0 mm
	$\varnothing \leq 50$ mm			9,0 - 35,0 mm
	$\varnothing \leq 50$ mm			9,0 - 39,0 mm
Komposiittiputki REHAU RAUTITAN stabil	$\varnothing \leq 63$ mm	2	EI180	
	$\varnothing \leq 63$ mm			$\geq 9,0$ mm
	$\varnothing \leq 63$ mm			9,0 - 39,0 mm
	$\varnothing \leq 63$ mm			9,0 - 39,0 mm
	$\varnothing \leq 63$ mm			$\geq 9,0$ mm
Komposiittiputki Geberit FlowFit	$\varnothing \leq 75$ mm	2	EI90	
	$\varnothing \leq 75$ mm			20,5 - 40,5 mm

Hyväksyntä / Asiakirja

ETA-18/0885

Max. aukon koko

Putken halkaisija + max. 100 mm

Aukon täyttö / tiivistys

A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti

Palokatkokääre

Flamro KSL-W taulukon mukaisesti alapuolella välipohjarakennetta, aukon sisäpuolelle välipohjan kanssa samaan tasoon.

Max. putki koko

Max. \varnothing 75 mm

Kannake

Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.