


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIEN TI OTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI PVC, PE-HD, PP, ABS, SAN+PVC

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

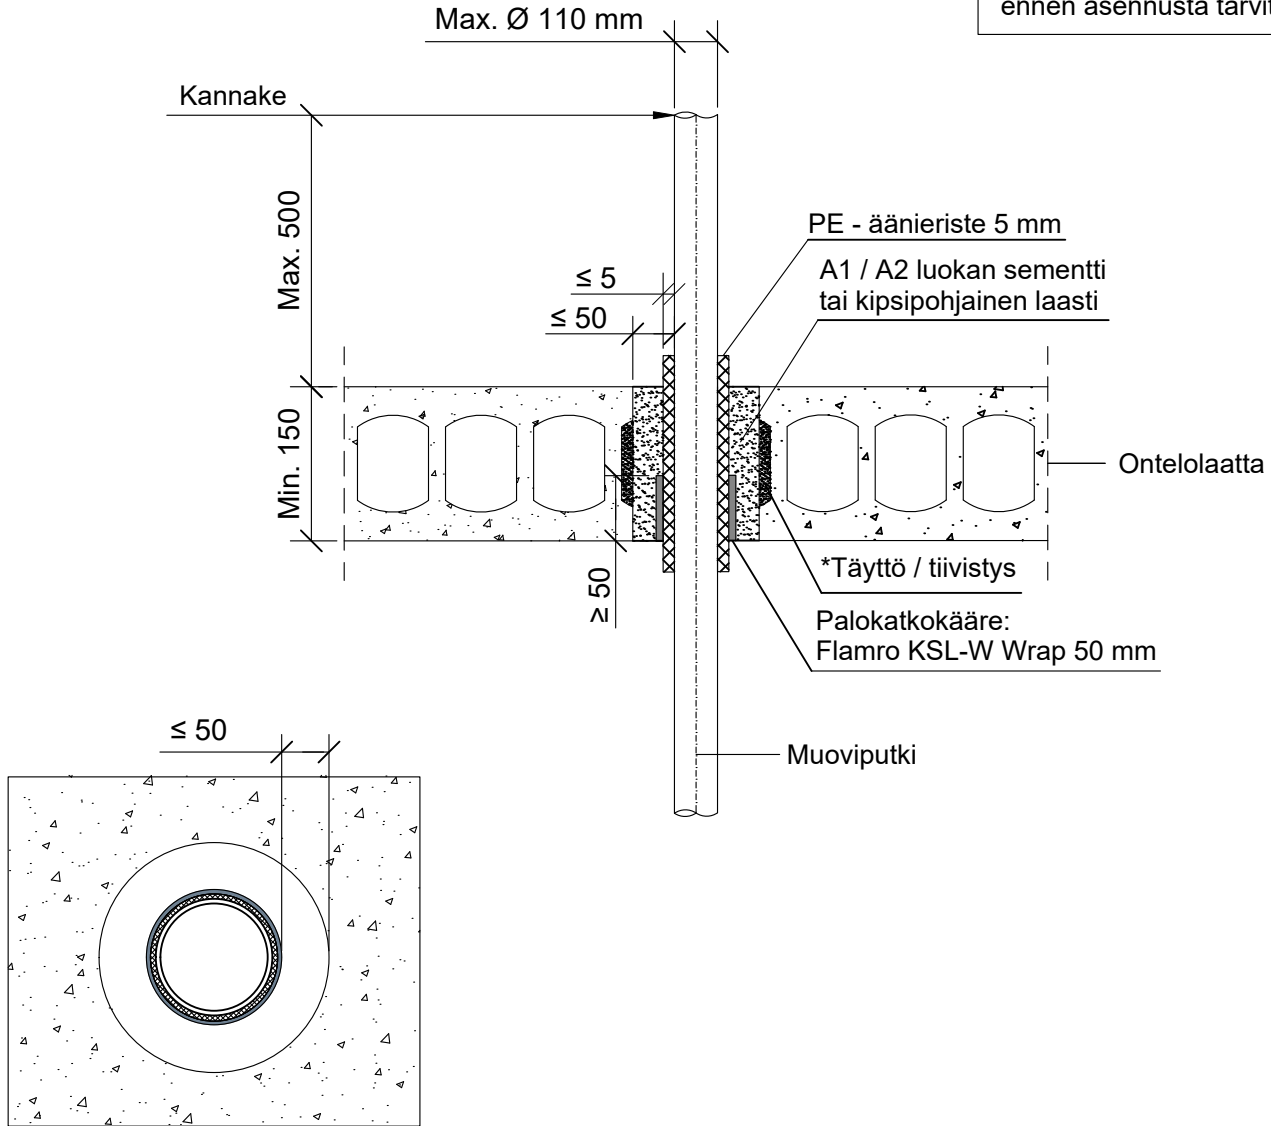

| Putkityyppi | Palokatkokääre: Flamro KSL-W | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
| | Max. koko | Seinämä paksuus | Kierrokset | Paloluokka |
| Muoviputki PVC | Ø 32 - 50 mm | 1.8 - 5.6 mm | 2 | EI120 |
| | Ø 63 - 110 mm | 1.8 - 12.3 mm | 4 | EI90 |
| Muoviputki PE-HD, ABS, SAN+PVC | Ø 32 - 50 mm | 1.8 - 4.6 mm | 2 | EI180 |
| | Ø 63 - 110 mm | 1.8 - 10.0 mm | 4 | |
| Muoviputki PP | Ø 32 - 50 mm | 1.8 - 4.6 mm | 2 | EI120 |
| | Ø 63 - 110 mm | 1.8 - 10.0 mm | 4 | |

| | |
|--------------------------|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETA-18/0885 |
| Max. aukon koko | Putken halkaisija + max. 100 mm |
| Aukon täyttö / tiivistys | A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti |
| Palokatkokääre | Flamro KSL-W taulukon mukaisesti alapuolella välipohjarakennetta, aukon sisäpuolelle välipohjan kanssa samaan tasoon. |
| Max. putki koko | Max. Ø 110 mm |
| Kannake | Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta. |
| Äänieriste | PE paksuus min. 5,0 mm |