


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIEN TI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

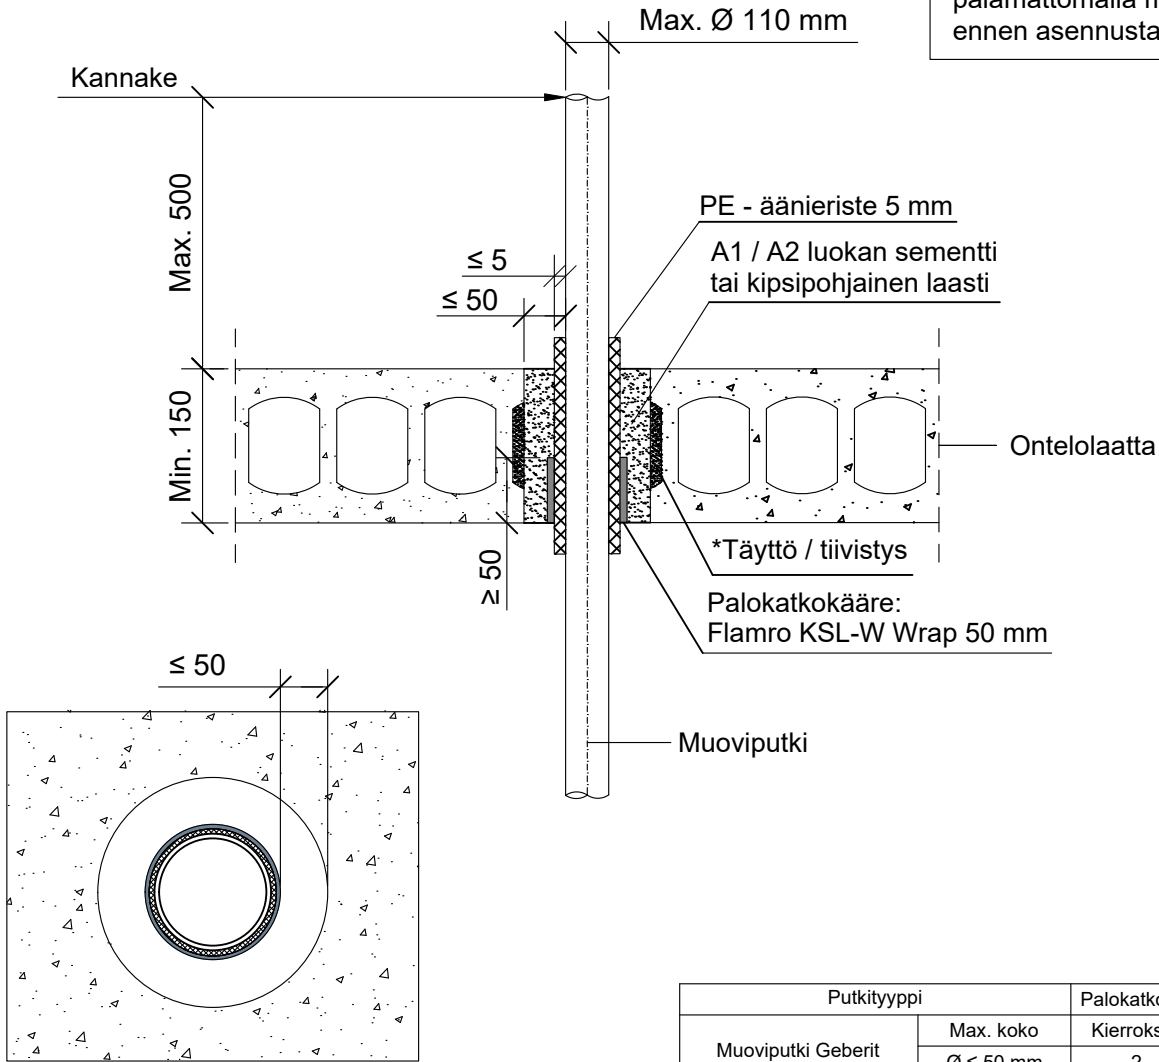

Putkityyppi		Palokatkokääre: Flamro KSL-W	
	Max. koko	Kierrokset	Paloluokka
Muoviputki Pipelife MASTER 3	Ø ≤ 50 mm	2	EI90
	Ø ≤ 110 mm	4	EI180
Muoviputki REHAU RAUPIANO PLUS	Ø ≤ 50 mm	2	EI60
	Ø ≤ 110 mm	4	EI180
Muoviputki Wavin SiTech+	Ø ≤ 50 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	4	EI120
Muoviputki GF Silenta Premium	Ø ≤ 58 mm	2	EI90
	Ø ≤ 110 mm	4	EI180

Putkityyppi		Palokatkokääre: Flamro KSL-W	
	Max. koko	Kierrokset	Paloluokka
Muoviputki Geberit Silent-PP	Ø ≤ 50 mm	2	EI120
	Ø ≤ 110 mm	4	
Muoviputki Geberit Silent-Pro	Ø ≤ 75 mm	3	EI180
	Ø ≤ 110 mm	4	
Muoviputki Geberit Silent-db20	Ø ≤ 56 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	4	
Muoviputki KE KELIT PHONEX AS	Ø ≤ 56 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	4	
Muoviputket POLO-KAL NG / XS REHAU RAUPIANO Light REHAU RAUSILENTO CONEL DRAIN	Ø ≤ 50 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	4	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-18/0885
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti
Palokatkokääre	Flamro KSL-W taulukon mukaisesti alapuolella välipohjarakennetta, aukon sisäpuolelle välipohjan kanssa samaan tasoon.
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Äänieriste	PE paksuus min. 5,0 mm