


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIEN TIIVISTYS ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI
SOLUKUMIERISTE

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

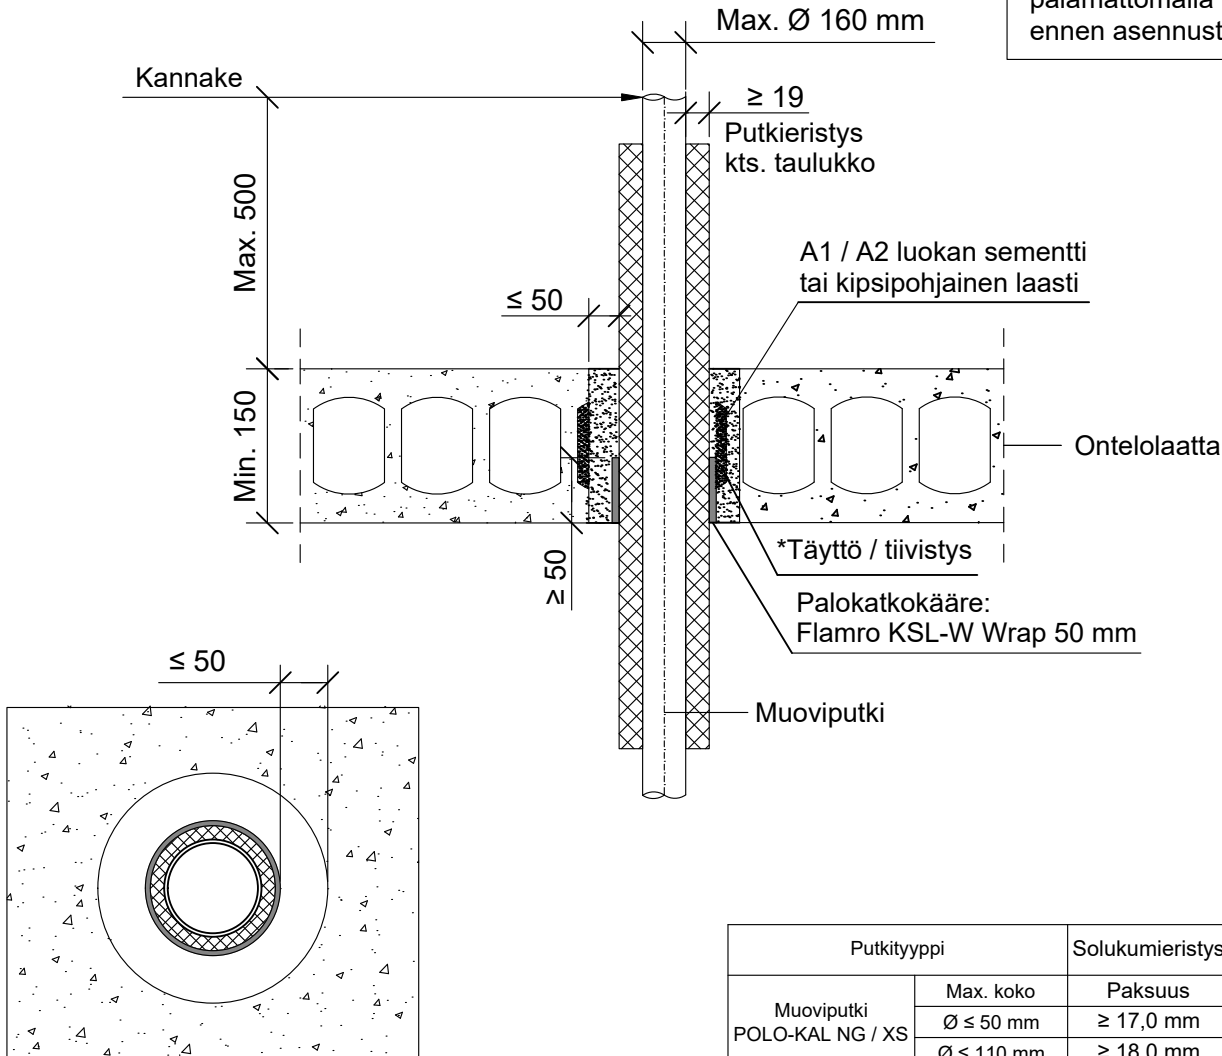

Putkityyppi	Solukumieristys		Palokatkokääre: Flamro KSL-W	
	Max. koko	Paksuus	Kierrokset	Paloluokka
Muoviputki Geberit Silent-PP	Max. koko			
	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	EI120
Muoviputki Geberit Silent-Pro	Ø 110 - 125 mm	≥ 18,5 mm	5	EI180
	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	
Muoviputki Geberit Silent-db20	Ø 75 - 110 mm	≥ 18,0 mm	4	EI90
	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	
	Ø 56 - 110 mm	≥ 18,0 mm	4	
Muoviputki Pipelife MASTER 3	Ø 110 - 135 mm	≥ 18,5 mm	5	EI180
	Ø 135 - 160 mm	≥ 19,0 mm	6	
	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	
Muoviputki Pipelife MASTER 3	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	EI120
	Ø ≤ 110 mm	≥ 18,0 mm	4	

Putkityyppi	Solukumieristys		Palokatkokääre: Flamro KSL-W	
	Max. koko	Paksuus	Kierrokset	Paloluokka
Muoviputki POLO-KAL NG / XS	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	≥ 18,0 mm	4	
Muoviputki REHAU RAUPIANO LIGHT	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	EI90
	Ø ≤ 110 mm	≥ 18,0 mm	4	
	Ø ≤ 125 mm	≥ 18,5 mm	5	
	Ø ≤ 160 mm	≥ 19,0 mm	6	
Muoviputket Wavin Sitech Wavin SiTech+ CONEL DRAIN	Ø ≤ 50 mm	≥ 17,0 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	≥ 18,0 mm	4	
Muoviputki Wavin AS	Ø ≤ 58 mm	≥ 17,0 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	≥ 18,0 mm	4	
Muoviputki GF Silenta Premium	Ø ≤ 58 mm	≥ 17,0 mm	2	EI180
	Ø ≤ 110 mm	≥ 18,0 mm	4	
	Ø ≤ 135 mm	≥ 18,5 mm	5	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-18/0885
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti
Palokatkokääre	Flamro KSL-W taulukon mukaisesti alapuolella välipohjarakennetta, aukon sisäpuolelle välipohjan kanssa samaan tasoon.
Max. putki koko	Max. Ø 160 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.