


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENNI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
KOMPOSIITTIPUTKI
SOLUKUMIERISTE

MUUT HUOMIOT:

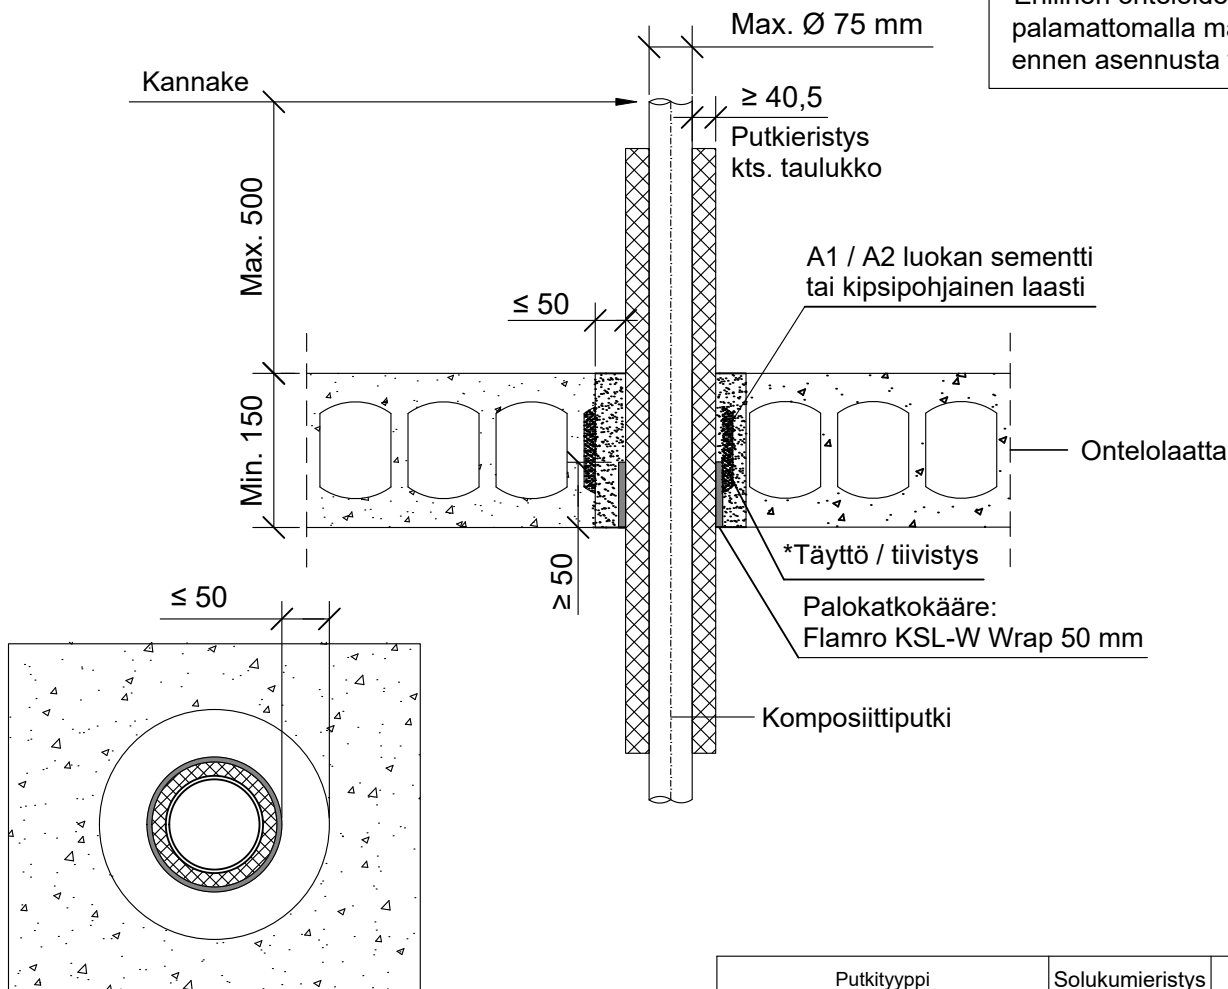

Putkityyppi	Solukumieristys		Palokatkokääre: Flamro KSL-W	
	Max. koko	Paksuus	Kierrokset	Paloluokka
Komposiittiputki Geberit Mepla	Ø ≤ 16 mm	8,0 - 32,0 mm	1	EI180
	Ø ≤ 20 mm	≥ 8,0 mm		EI120
	Ø ≤ 26 mm	8,0 - 32,0 mm		EI180
	Ø ≤ 32 mm	≥ 9,0 mm		EI120
	Ø ≤ 40 mm	≥ 9,0 mm	2	EI180
	Ø ≤ 50 mm	9,0 - 35,0 mm		EI120
	Ø ≤ 63 mm	9,0 - 37,5 mm		EI180
	Ø ≤ 63 mm	9,0 - 39,0 mm		EI120
Ø ≤ 75 mm	≥ 9,0 mm	2	EI90	
Ø ≤ 75 mm	9,5 - 40,5 mm		EI120	

Putkityyppi	Solukumieristys		Palokatkokääre: Flamro KSL-W		
	Max. koko	Paksuus	Kierrokset	Paloluokka	
Komposiittiputki REHAU RAUTITAN stabil	Ø ≤ 16 mm	8,0 - 32,0 mm	1	EI180	
	Ø ≤ 20 mm	8,0 - 32,0 mm			
	Ø ≤ 25 mm	8,5 - 35,0 mm			
	Ø ≤ 32 mm	≥ 9,0 mm		EI120	
	Ø ≤ 40 mm	9,0 - 35,0 mm			
Komposiittiputki REHAU RAUTITAN stabil	Ø ≤ 20 mm	8,0 - 32,0 mm	1	EI180	
	Ø ≤ 25 mm	8,5 - 35,0 mm			
	Ø ≤ 32 mm	9,0 - 35,0 mm			
	Ø ≤ 40 mm				
	Ø ≤ 50 mm				
	Ø ≤ 63 mm	9,0 - 39,0 mm			2
	Ø ≤ 75 mm	9,5 - 40,5 mm			
Komposiittiputki Geberit FlowFit	Ø 16 - 32 mm	8,5 - 35,0 mm	1	EI90	
	Ø 40 - 75 mm	20,5 - 40,5 mm	2		

Hyväksyntä / Asiakirja

ETA-18/0885

Max. aukon koko

Putken halkaisija + max. 100 mm

Aukon täyttö / tiivistys

A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti

Palokatkokääre

Flamro KSL-W taulukon mukaisesti alapuolella välipohjarakennetta,
aukon sisäpuolelle välipohjan kanssa samaan tasoon.

Max. putki koko

Max. Ø 75 mm

Kannake

Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.