


KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
KOMPOSIITTIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

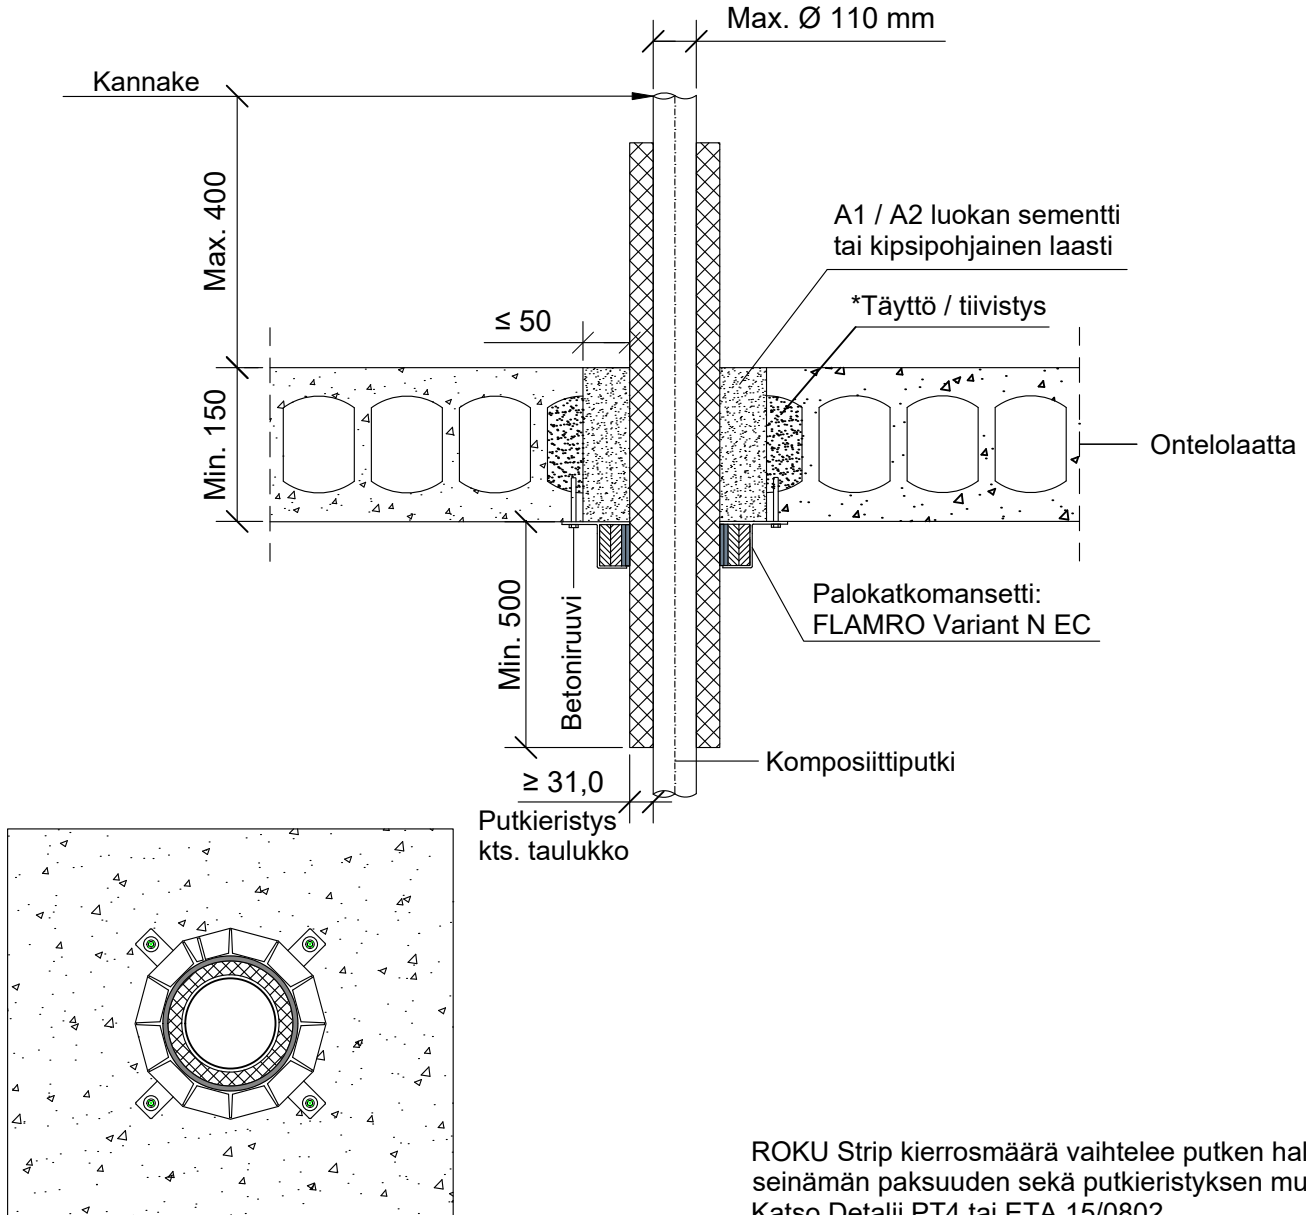

ROKU Strip kierrosmäärä vaihtelee putken halkaisija,  
seinämän paksuuden sekä putkieristyksen mukaan.  
Katso Detalji PT4 tai ETA 15/0802.

Putkityyppi	Putken seinämä paksuus		Solukumieristys	Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko		Paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
Komposiittiputki Alpex F50 PROFIL	Max. Ø 75 mm	2.0 - 5.0 mm	9.0 - 30.0 mm	2 - 6	EI120
Komposiittiputki Uponor Unipipe	Max. Ø 110 mm	4.5 - 10.0 mm	9.0 - 31.0 mm	2 - 6	EI120
Komposiittiputki Fusiotherm Stabi	Max. Ø 110 mm	6.9 - 15.2 mm	10.0 - 31.0 mm	3 - 6	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putkieristeen halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm.
Putkieristys	Solukumieristys, min. 500 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.