


KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKET

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

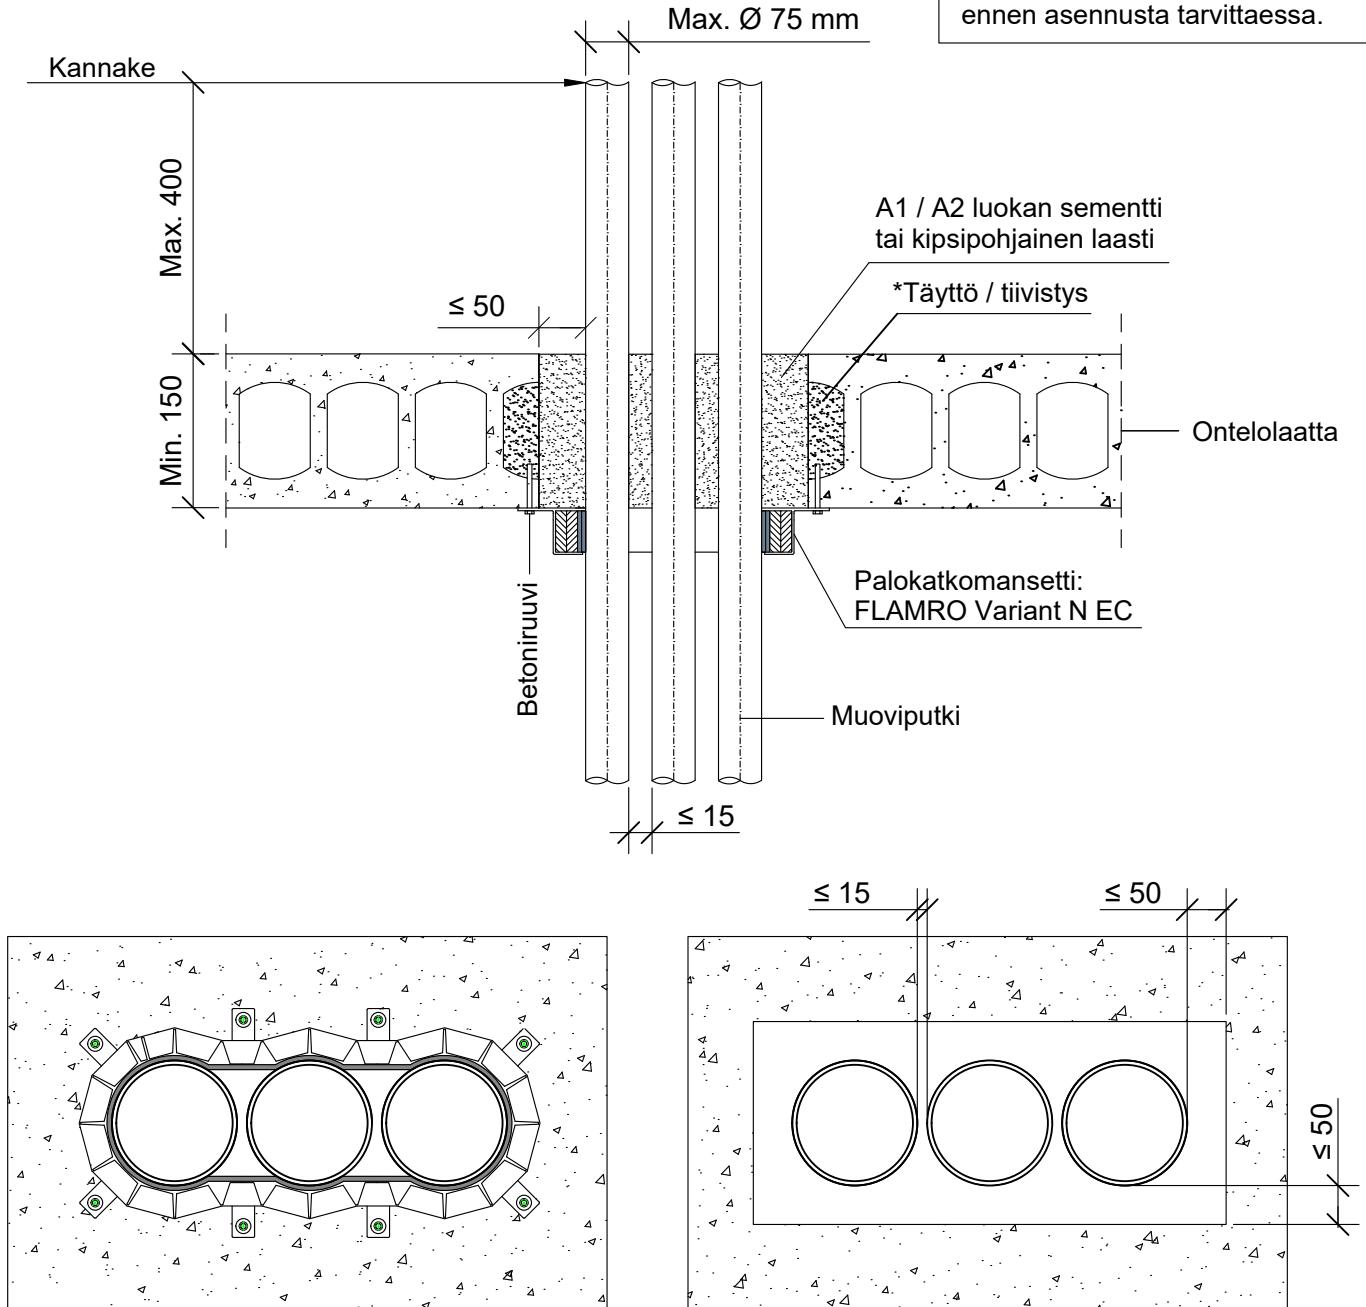

Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC		
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 75 mm, max. 3 kpl	1.8 - 8.4 mm	4	EI120
Muoviputki PE-HD				
Muoviputki PP				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putket + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 75 mm, max. 3 kpl.