
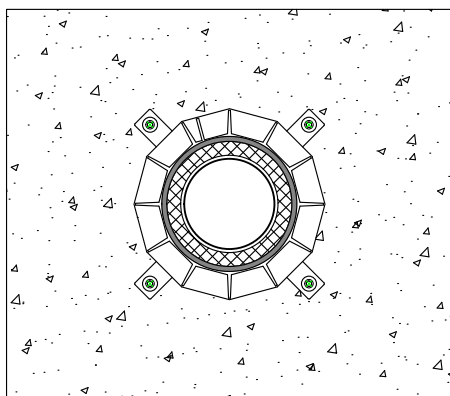


KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS TAI KUPARIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

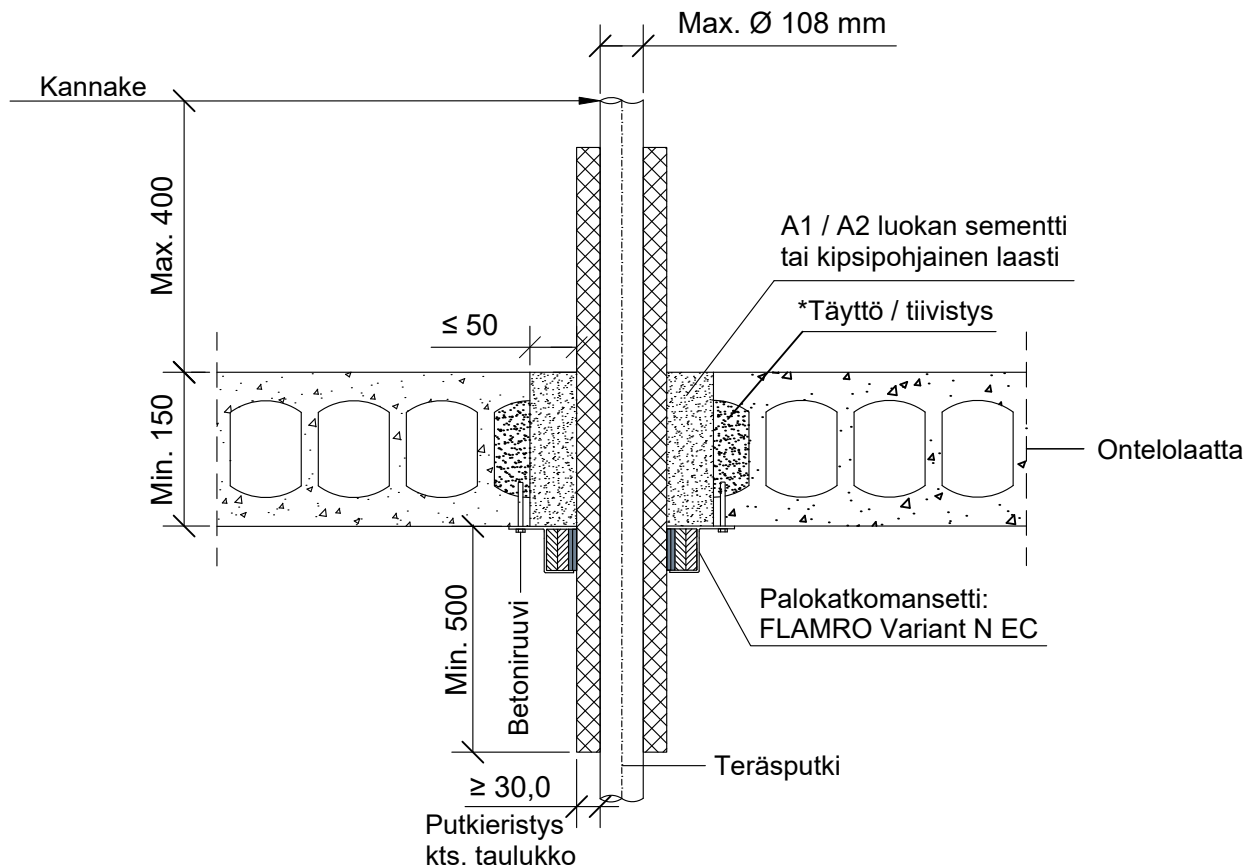

Putkityyppi		Solukumieristys	Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC		
Teräs, ruostumaton teräs tai kupariputki	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	Paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
	Max. Ø 108 mm				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putkieristeen halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 550 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 108 mm.
Putkieristys	Solukumieristys, min. 500 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.