


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKET

MUUT HUOMIOT:

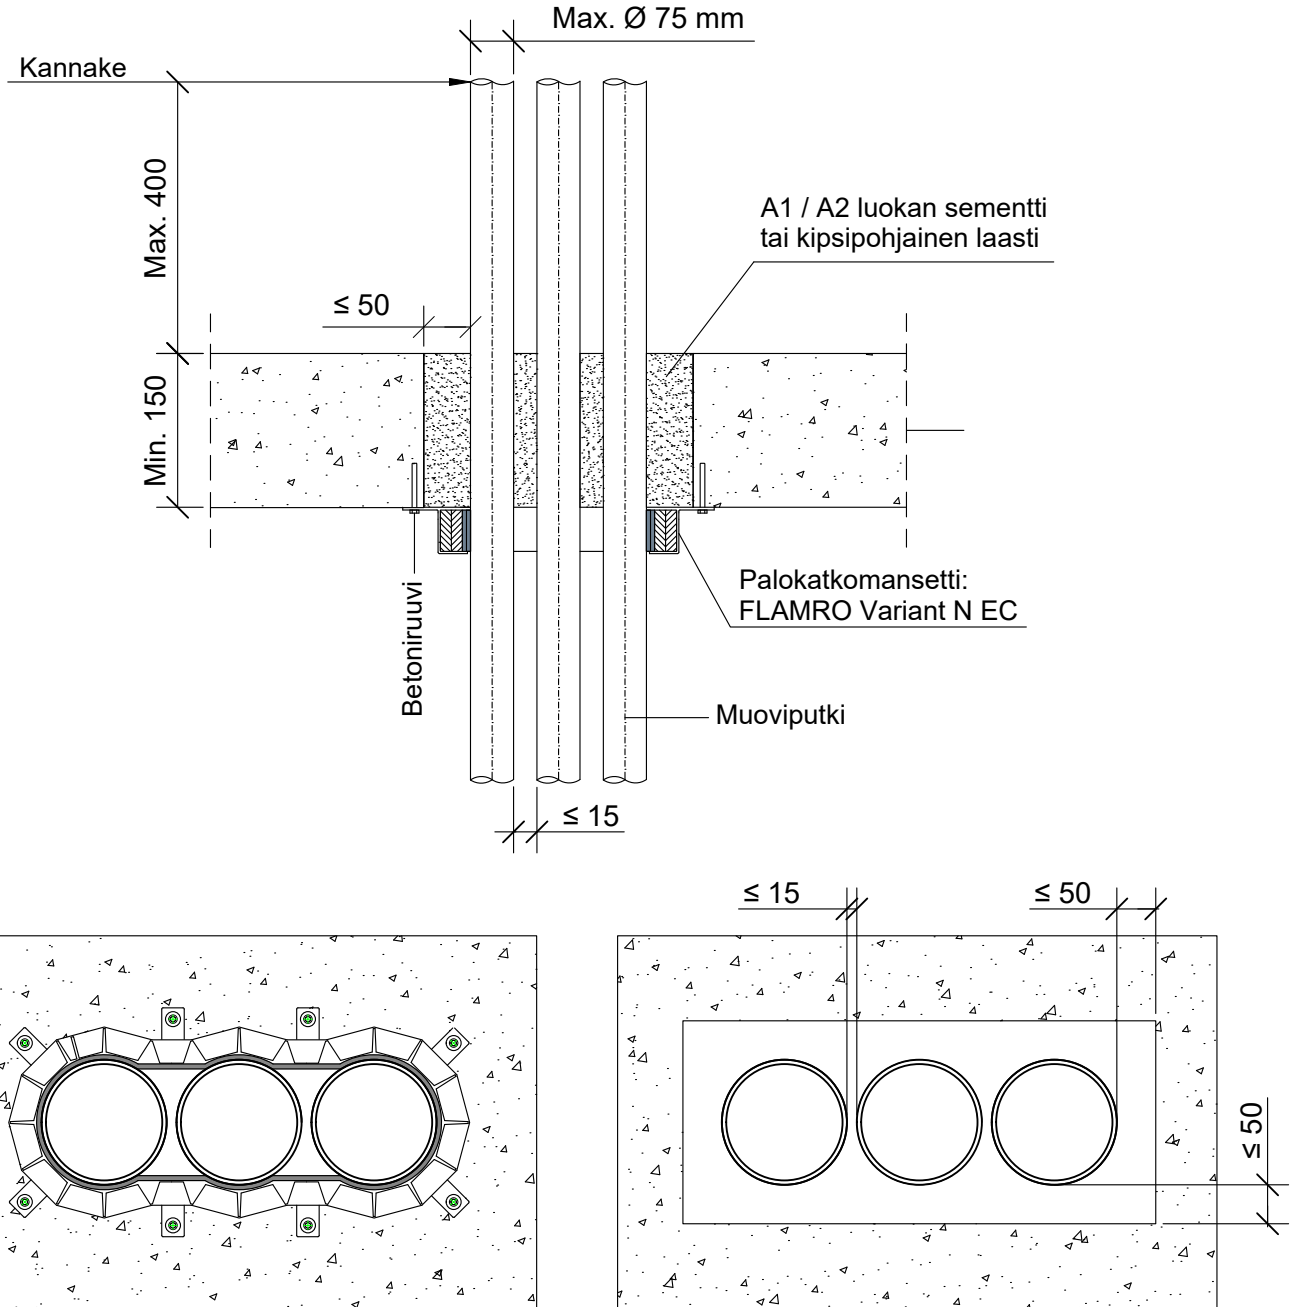

| Putkityyppi | | Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC | | |
|------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------|
| | Max. putki koko | Putken seinämä paksuus | ROKU Strip kierrokset | Paloluokka |
| Muoviputki PVC-U | Max. Ø 75 mm, max. 3 kpl | 1.8 - 8.4 mm | 4 | EI120 |
| Muoviputki PE-HD | | | | |
| Muoviputki PP | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETA 15/0802 |
| Max. aukon koko | Putket + max. 100 mm. |
| Aukon täyttö / tiivistys | A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti. |
| Palokatkomansetti | FLAMRO Variant N EC. |
| Kannake | Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta. |
| Max. putki koko | Max. Ø 75 mm, max. 3 kpl. |