
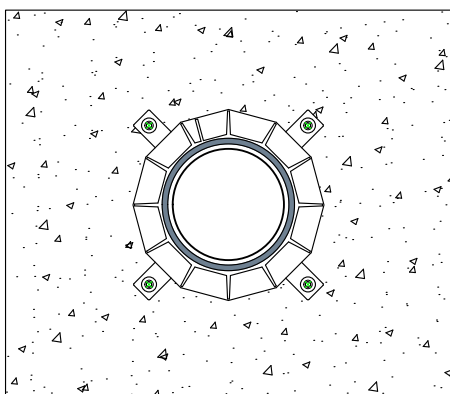


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI PVC, PE, PP

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

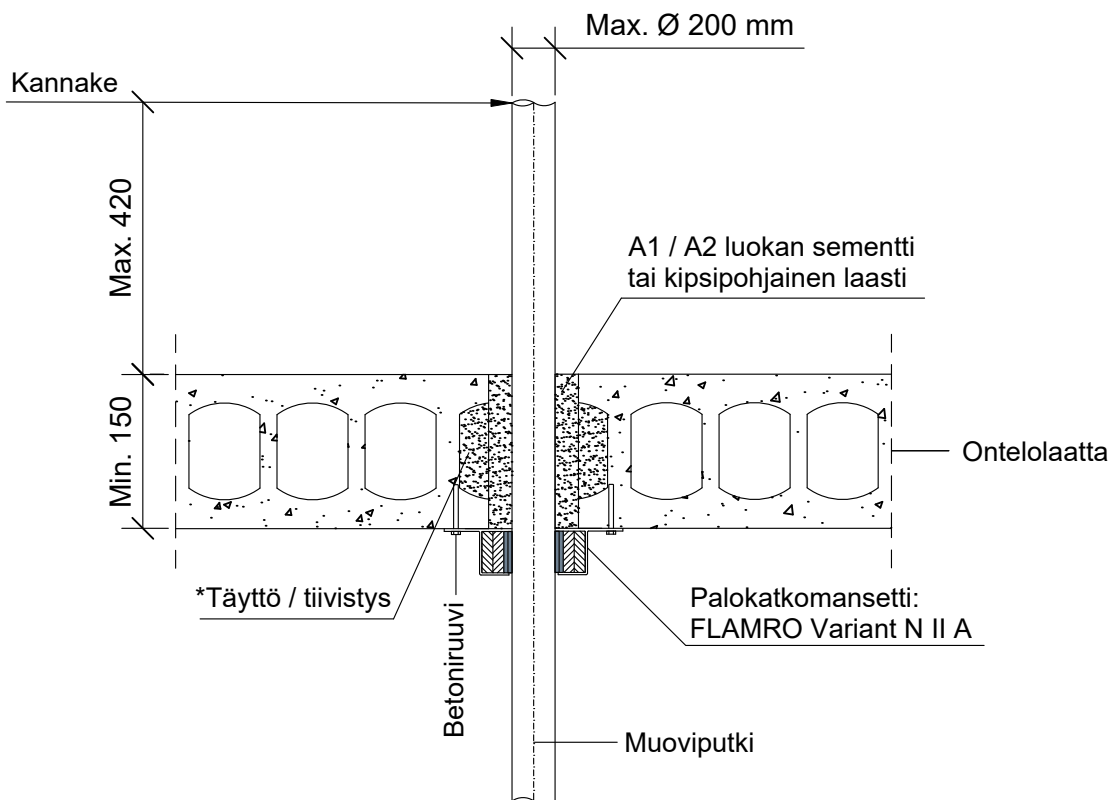

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0922
Max. aukon koko	Ei määritetty.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A. Mansetin sisähalkaisija max. 30 mm suurempi kuin putken ulkohalkaisija
Max. putki koko	Muoviputki PVC-U / PE-HD / PP Max. Ø 200 mm.
Kannake	Max. 420 mm yläpuolella välipohjarakennetta.