

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

NIIIW-PL9

5.1.2021

MKY

EI120 EI240


KOHDE

SISÄLTÖ

PUTKILÄPIVIEN TI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI PVC, PE-HD, PP

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

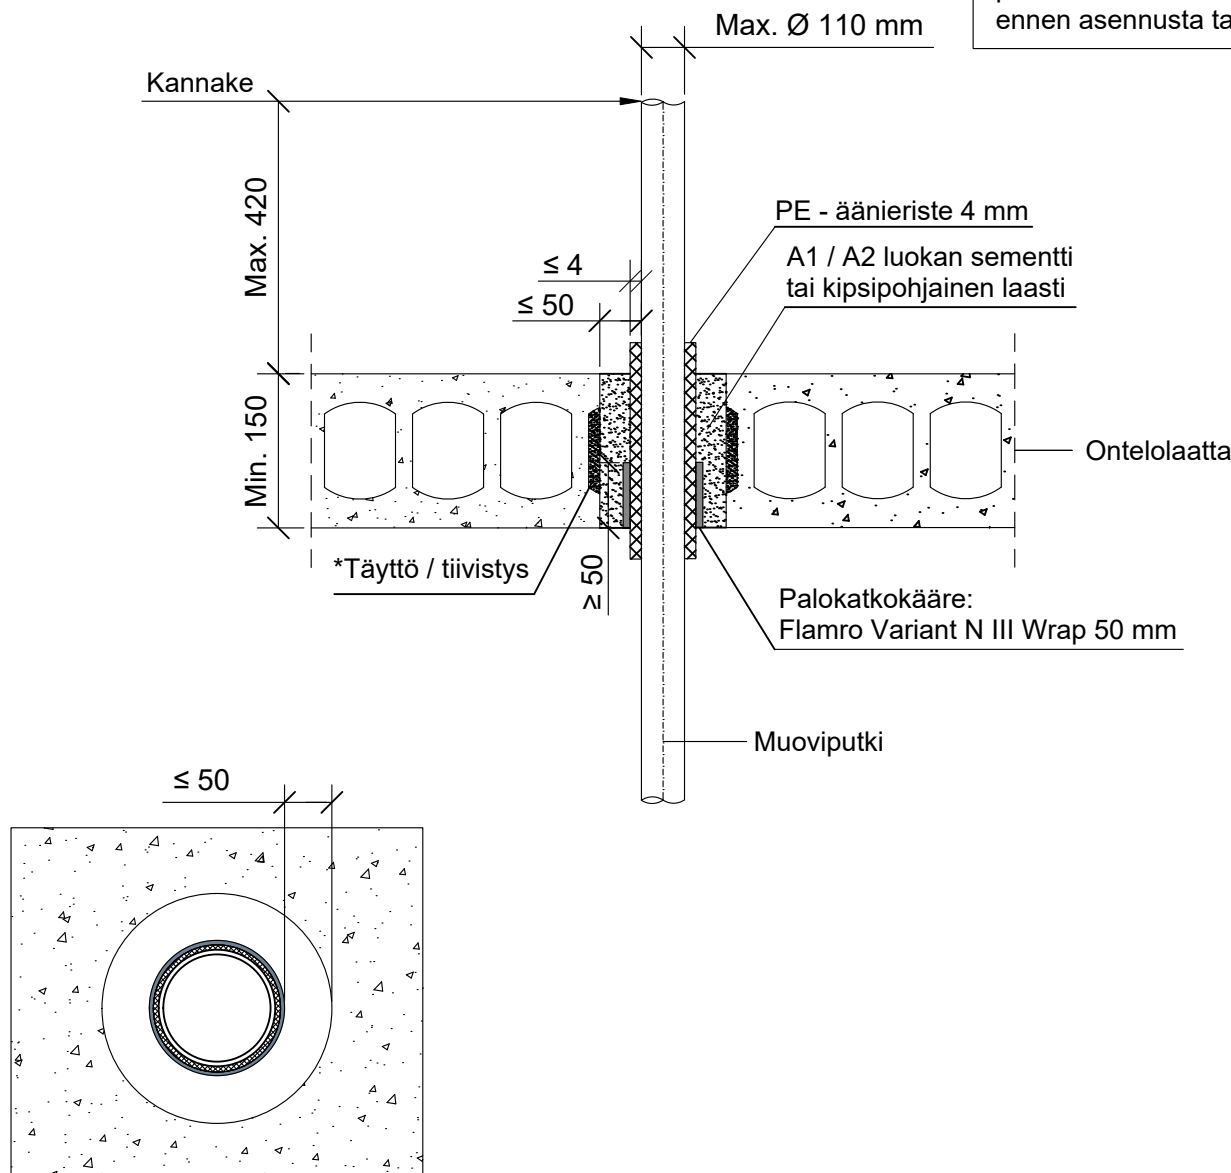

Putkityyppi	Putkityyppi		Palokatkokääre: Flamro Variant N III Wrap	
	Max. koko	Seinäpä paksuus	Kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC	Max. Ø 110 mm	1.8 - 12.3 mm	3	EI120
	Max. Ø 50 mm	1.8 mm	3	EI240
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 110 mm	1.8 - 10.0 mm	3	EI120
	Max. Ø 50 mm	1.8 mm	2	EI120
Max. Ø 110 mm	1.8 - 10.0 mm	3		

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0056
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti
Palokatkokääre	Flamro Variant N III Wrap taulukon mukaisesti alapuolella välipohjarakennetta, aukon sisäpuolelle välipohjan kanssa samaan tasoon.
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm
Äänieriste	PE 4 mm, leveys min. 150 mm sisäpuolella välipohjarakennetta
Kannake	Max. 420 mm yläpuolella välipohjarakennetta.