
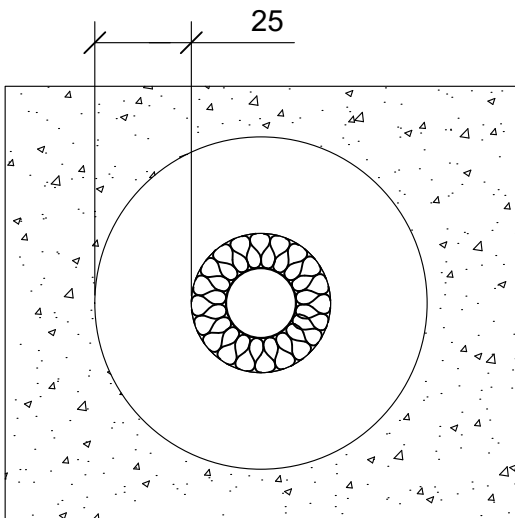


|                                                                                             |                    |                                                                                           |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>PK-TUOTE OY</b><br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                           | OSASTOIVARAKENNE<br>EI60      | DET<br><br><b>PSA-IVL6</b> |
|                                                                                             | PVM.<br>01.12.2023 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                           | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 |                            |
| KOHDE                                                                                       |                    | SISÄLTÖ<br>IV-PUTKI OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA,<br>KATKAISTU PALAMATON ERISTE |                               |                            |
| MUUT HUOMIOT:                                                                               |                    |                                                                                           |                               |                            |

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

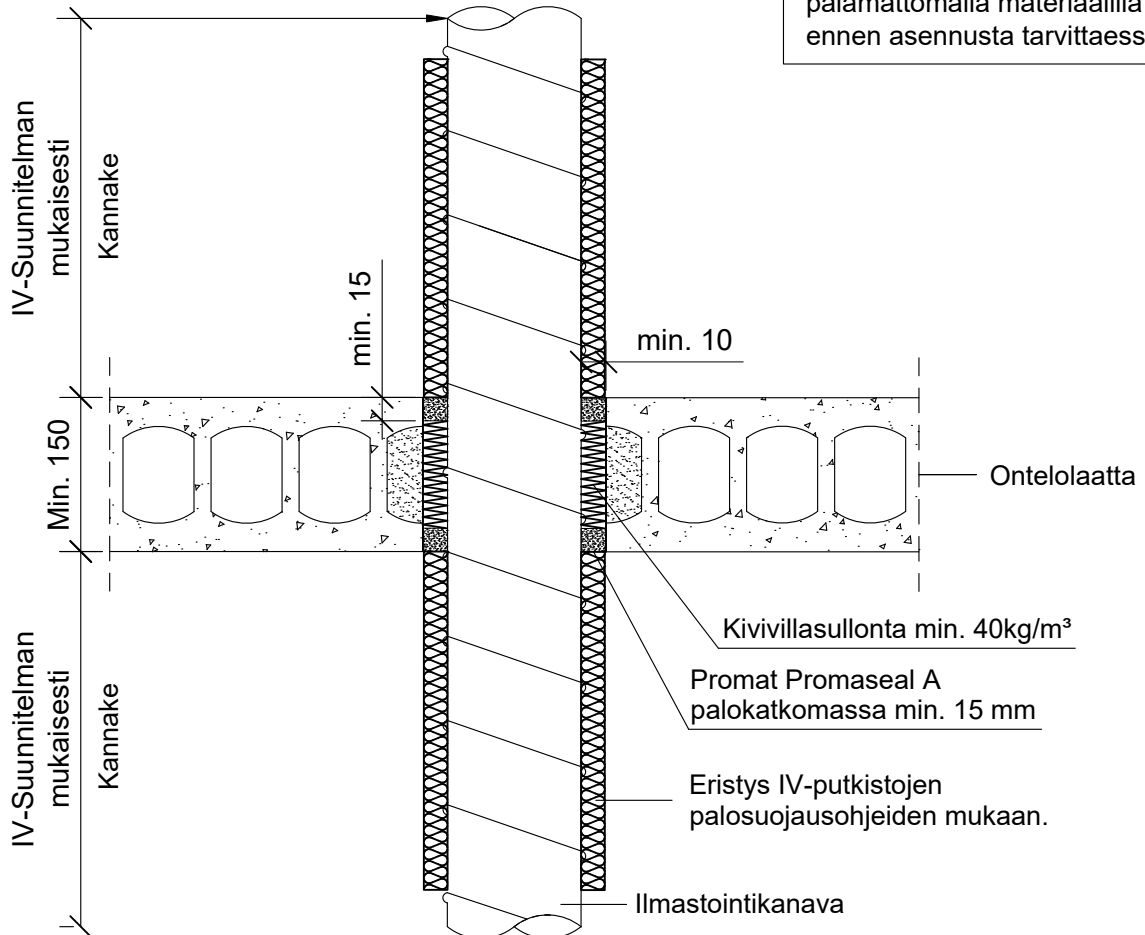

Ilmastointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palokatkotuotteen hyväksyntää Promat Promaseal A ETA-14/0107

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Palokatkomassan hyväksyntä | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-14/0107                      |
| Max. aukon koko            | Kanavan Ø + min. 20 mm / max. 40 mm                      |
| Palokatkomassa             | PROMAT PROMASEAL- A min. 15 mm molemmille puolille       |
| Kannake                    | IV-suunnitelman mukaan molemmille puolille               |
| Max. kanava koko           | Teräksinen ilmastointikanava Max. Ø 1000 mm              |
| Putkieristys               | Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.       |
| Korkeammat paloluokat      | EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C |