PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE EI60	DET PSA-IVL8
	PVM. 01.12.2023 / PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	

KOHDE

SISÄLTÖ
KANTIKAS IV-PUTKI OSASTOIVASSA
ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA,
KATKAISTU PALAMATON ERISTE

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

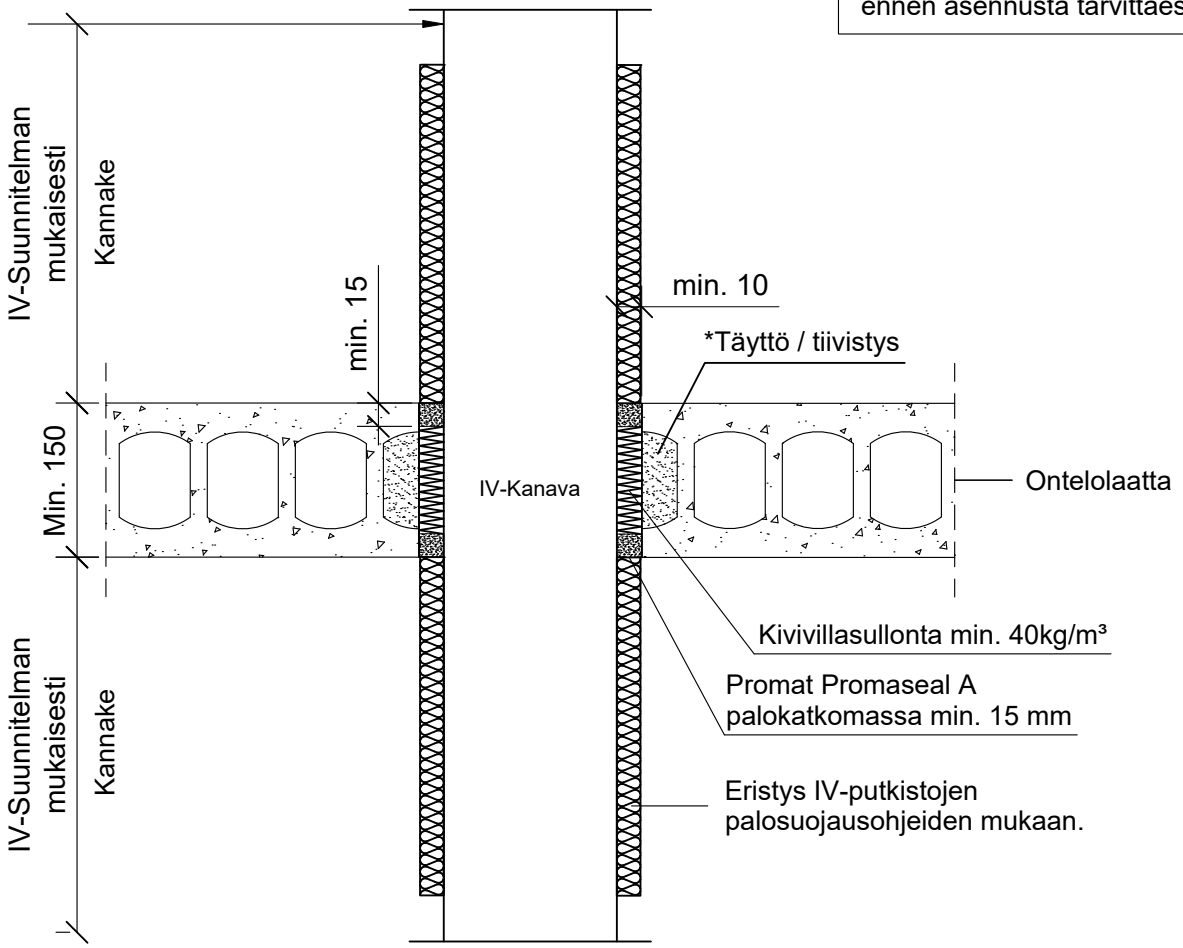

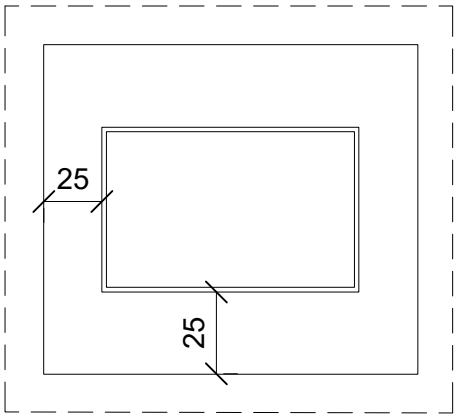

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palokatkotuotteen hyväksyntää Promat Promaseal A ETA-14/0107

Palokatkomassan hyväksyntä	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-14/0107
Max. aukon koko	Kanava + min. 20 mm / max. 40 mm
Palokatkomassa	PROMAT PROMASEAL- A min. 15 mm molemmille puolille
Kannake	IV-suunnitelman mukaan molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C