


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	5.1.2021	MKY	EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ SAUMA BETONI VÄLIPOHJASSA		

PSA-JL1

MUUT HUOMIOT:

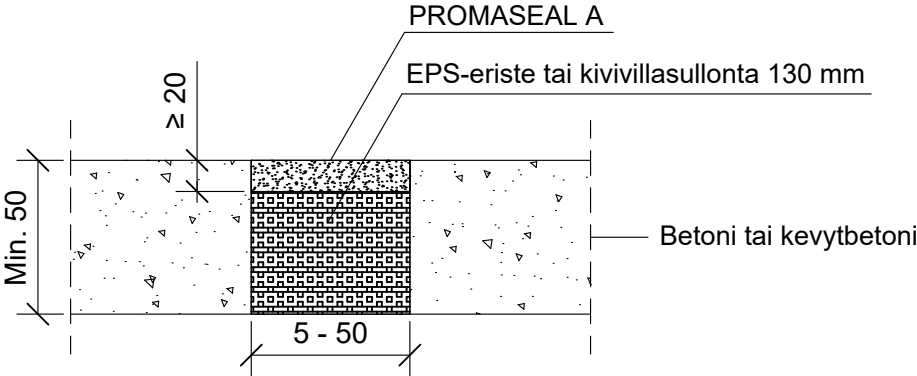

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-3, EN 13501-2, ETA 14/0108
Max. sauman koko	Max. 50 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal A, ala- tai yläpuolella välipohjarakennetta min. 20 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	EPS-eriste tai kivivillasullonta 130 mm, tiheys min. 40 kg/m³
Sauman tyyppi	Vaakasuora 1-puolinen