
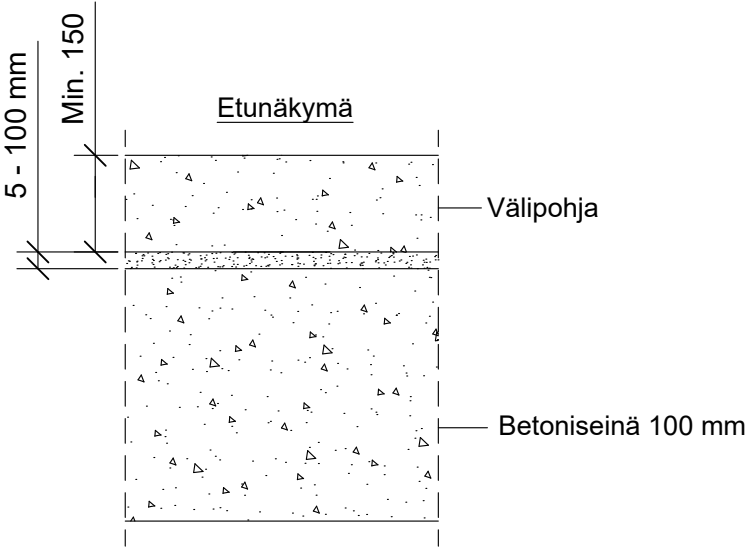


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET PSA-JS8
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ VAAKASUORA SAUMA VÄLIPOHJAN JA BETONISEINÄN VÄLISSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

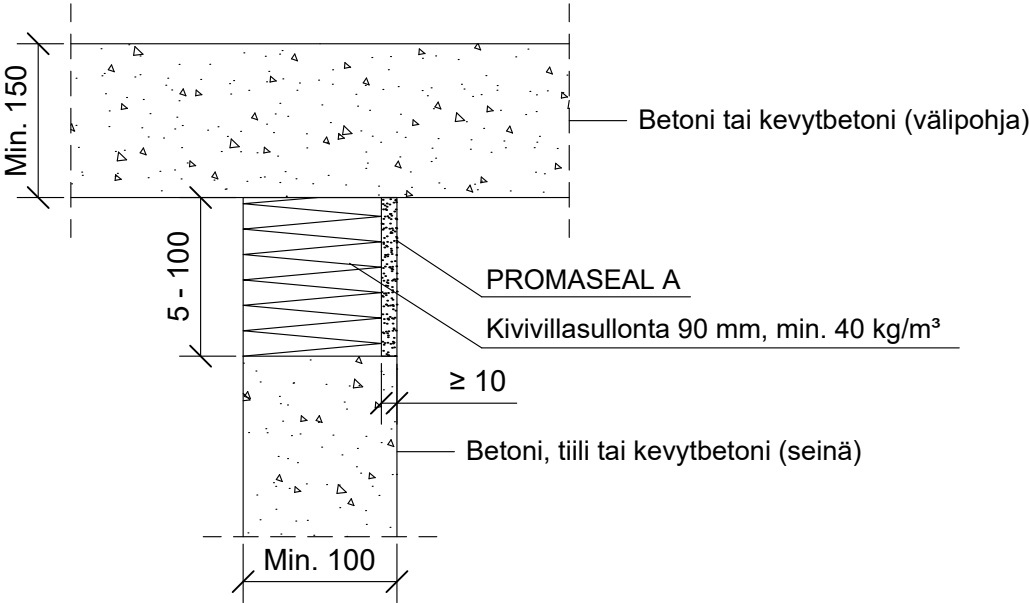

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-3, EN 13501-2, ETA 14/0108
Max. sauman koko	Max. 100 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal A, yhdellä puolella seinärakennetta min. 10 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 90 mm, tiheys min. 40 kg/m³
Sauman tyyppi	Vaakasuora 1-puolinen