

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI60


PSAG-SL13

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

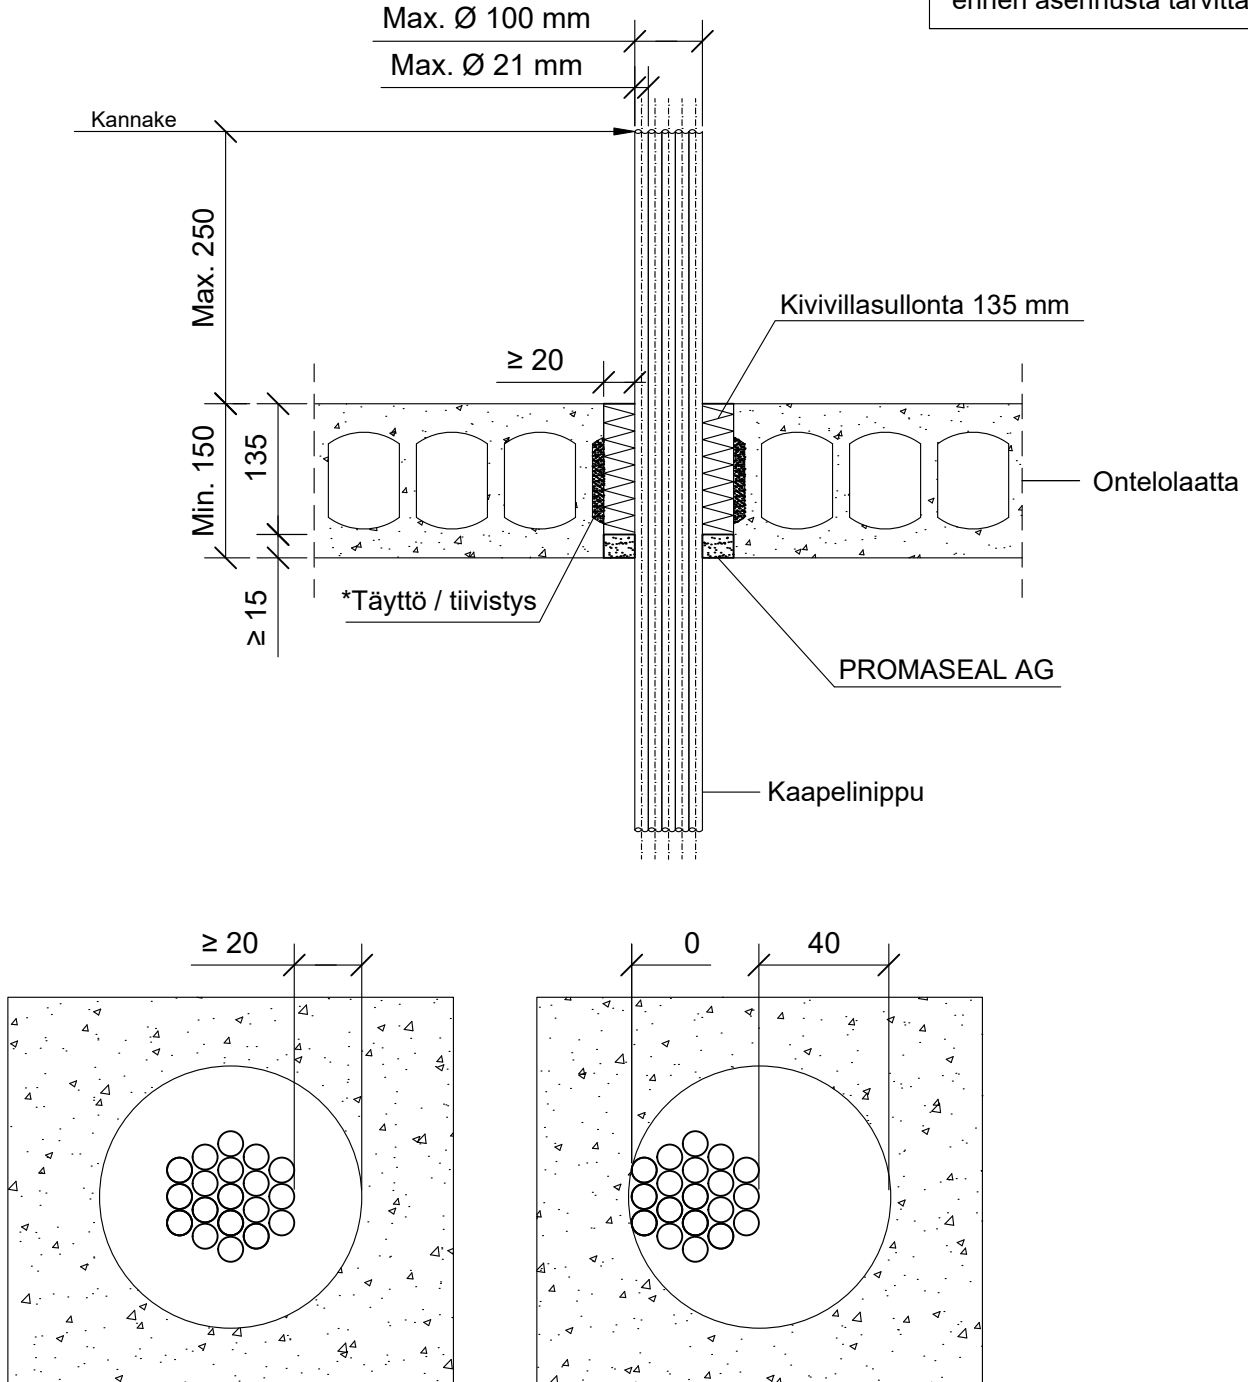

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309
Min. aukon koko	Kaaelinipun halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal AG, alapuolella välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 135 mm
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaaelinippu koko	Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Etäisyydet	Aukon ja kaaelinipun välinen min. etäisyys 0 mm