


KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKI NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

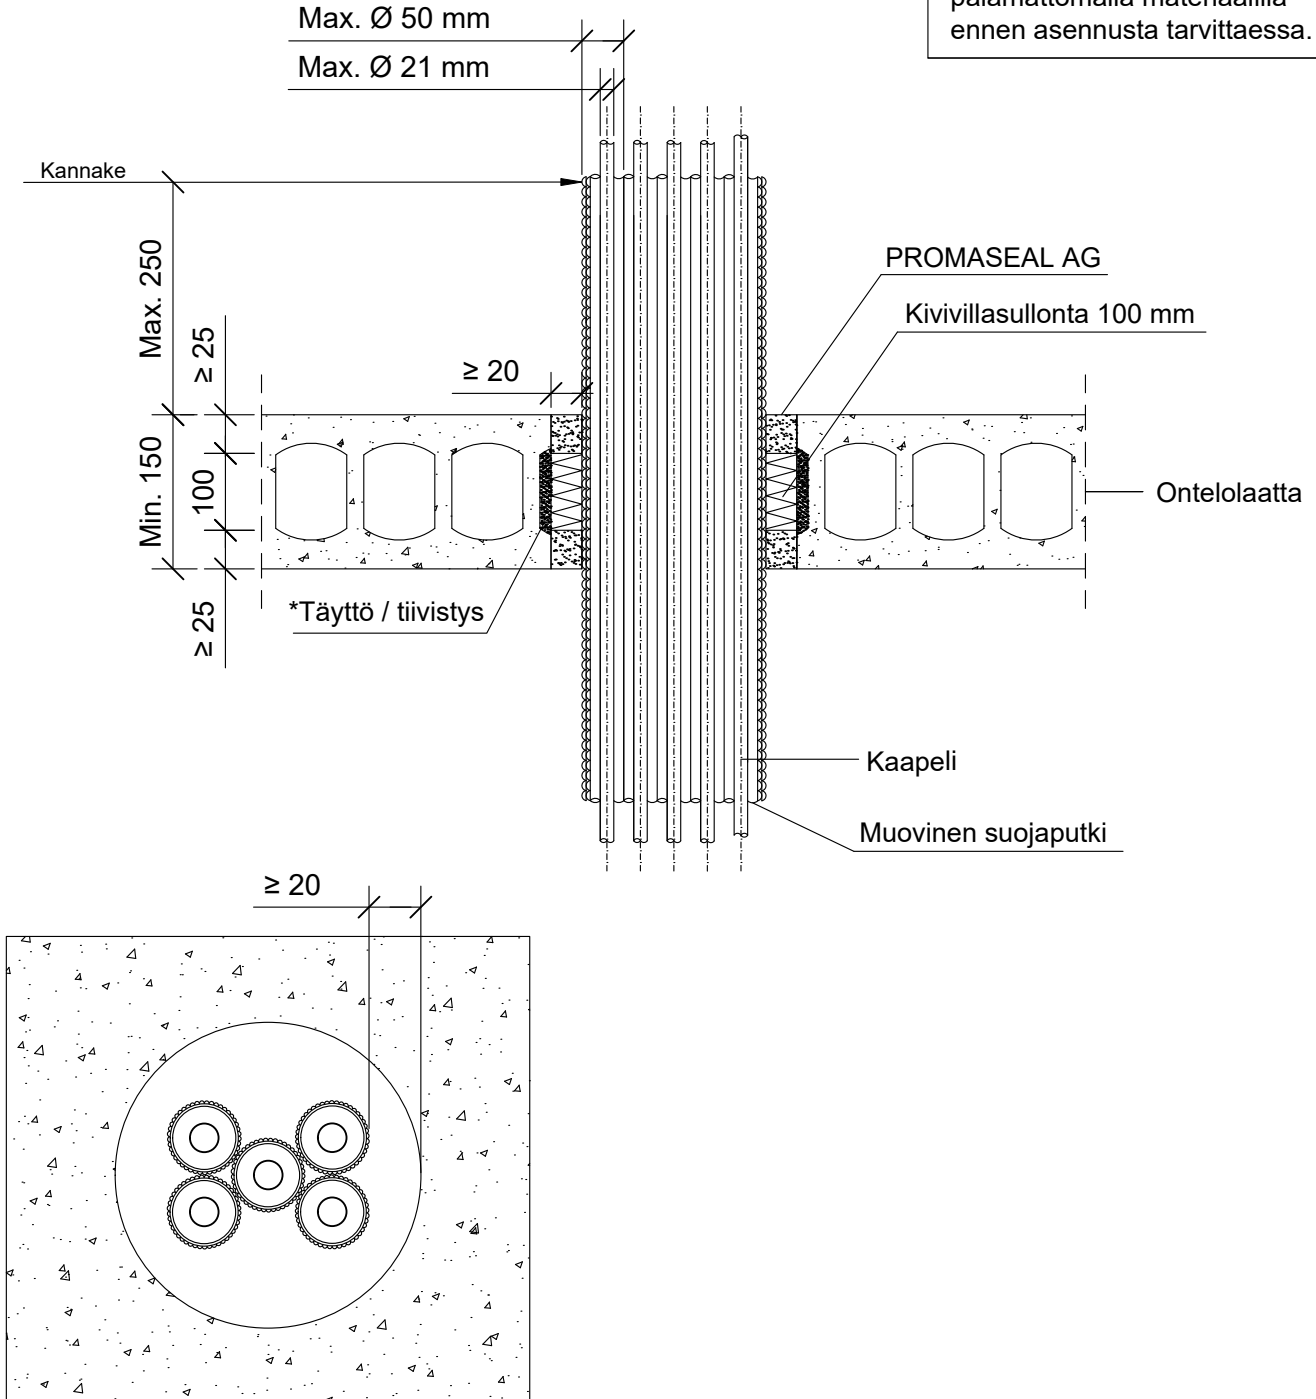

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309
Min. aukon koko	Suojaputkinipun halkaisija + min. 40 mm
Palokatkossa	Promat Promaseal AG, molemmiin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suojarahputki koko	Suojaputki Max. Ø 50 mm, kaapecti Max. Ø 21 mm
Max. suojarahputkinippu koko	Suojaputkia max. 5 kpl
Etäisyydet	Aukon ja suojarahputken välinen min. etäisyys 20 mm