
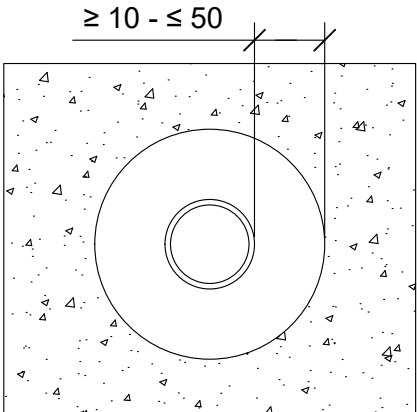


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	19.08.2024	MKY	EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA KOMPOSIITTIPUTKI		

SC-PL12

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

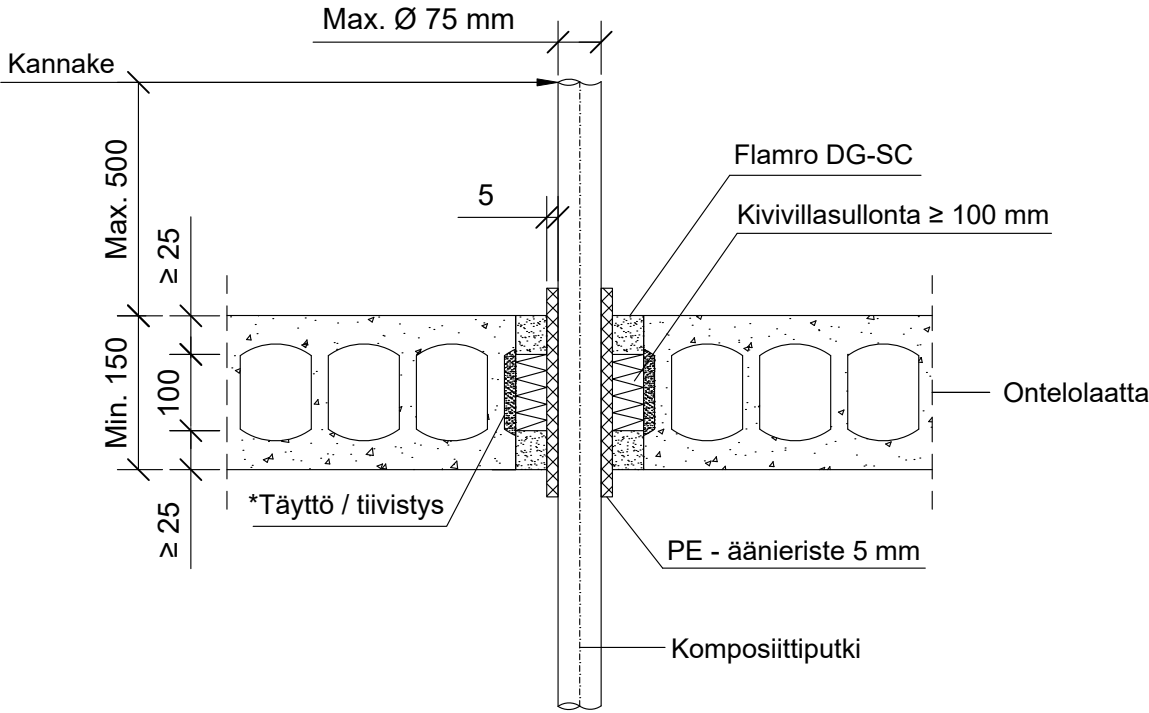

Putkityyppi	Putki koko	Paloluokka
Geberit Mepla	Max. Ø 75 mm	EI120
KE KELIX KELOX KM110	Max. Ø 75 mm	
Uponor Uni Pipe Plus	Max. Ø 32 mm	
REHAU RAUTITAN stabil	Max. Ø 40 mm	
ALPEX F50	Max. Ø 32 mm	
ALPEX L	Max. Ø 75 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putken halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
PE-äänieriste 5 mm	Kanssa tai ilman.
Putkityyppi	Komposiittiputki
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.