

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

SC-SL8

19.08.2024

MKY



EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

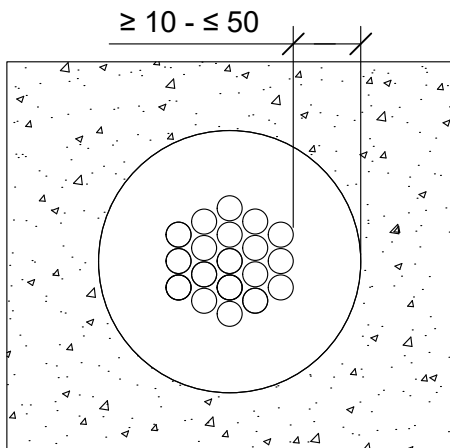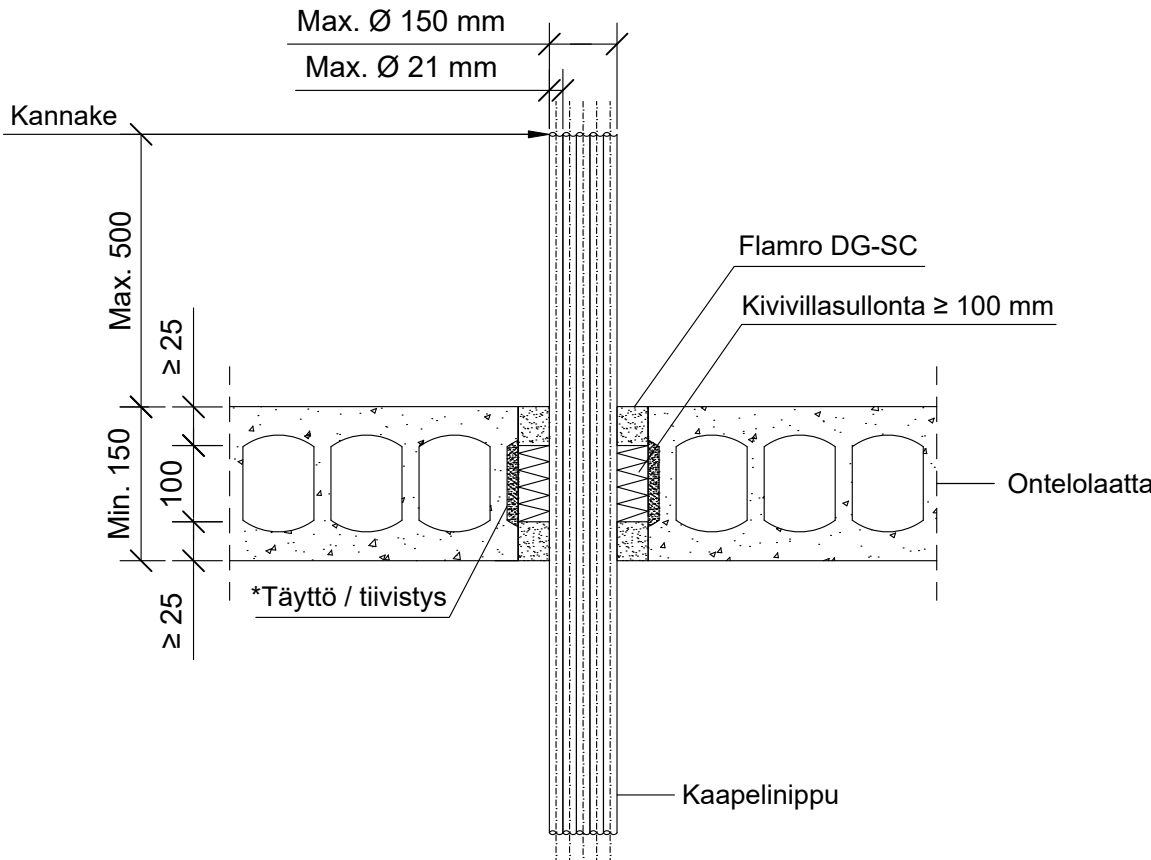

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Kaaelinipun halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Max. kaaelinippu koko	Max. Ø 150 mm, kaapeli Ø 21 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.