
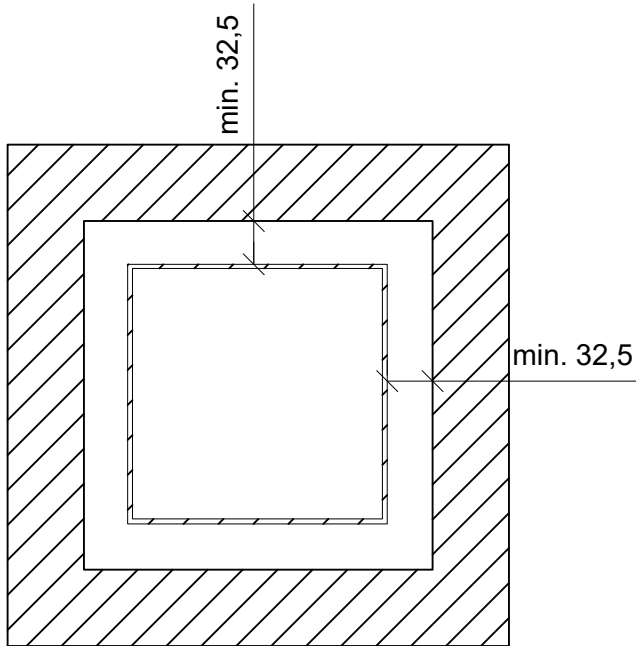


KOHDE

SISÄLTÖ
ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ SWEGON CU2
OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

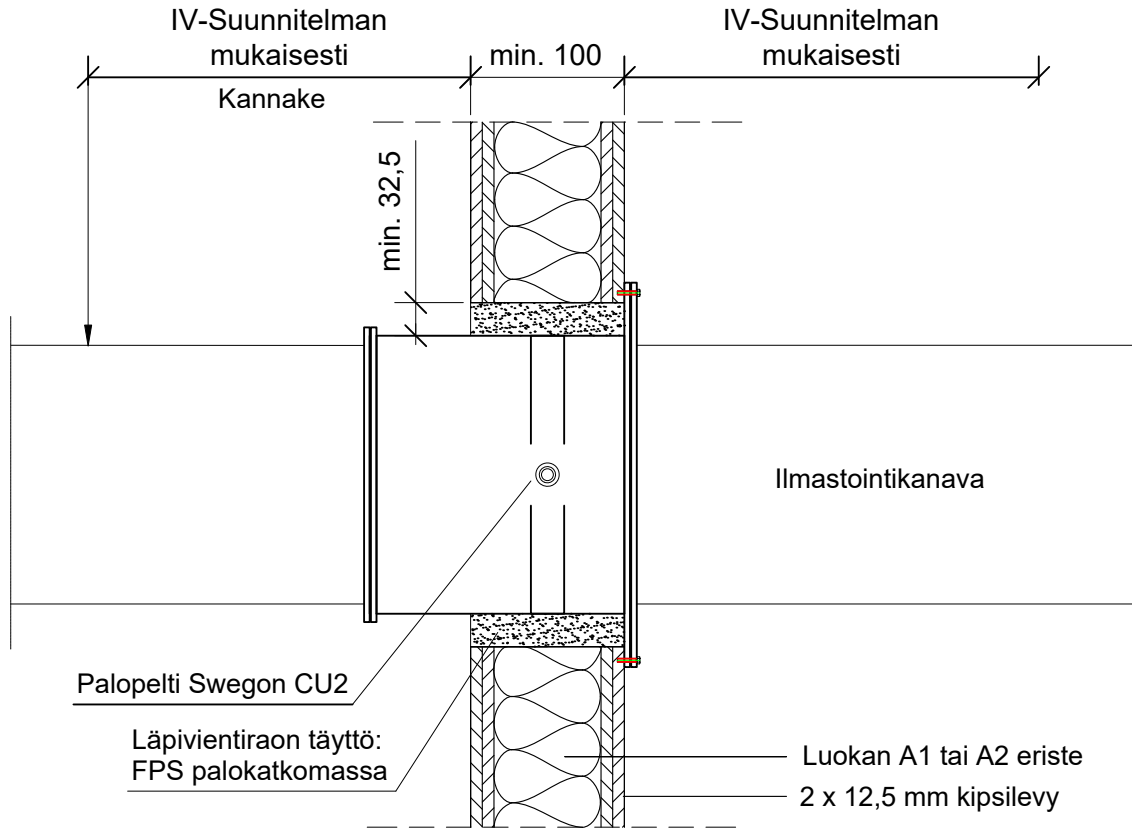

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Palopellin leveys / korkeus + max. 80 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 100 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	1000 x 1500 mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan

Ilmaistointi kanavien
palokatkot eivät kuulu
ETAG 026-2 standardin
piiriin, ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään palopelti
valmistajan ohjeistusta.