


KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI
MUHVILIITOS VÄLIPOHJARAKENTEEN SISÄLLÄ

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

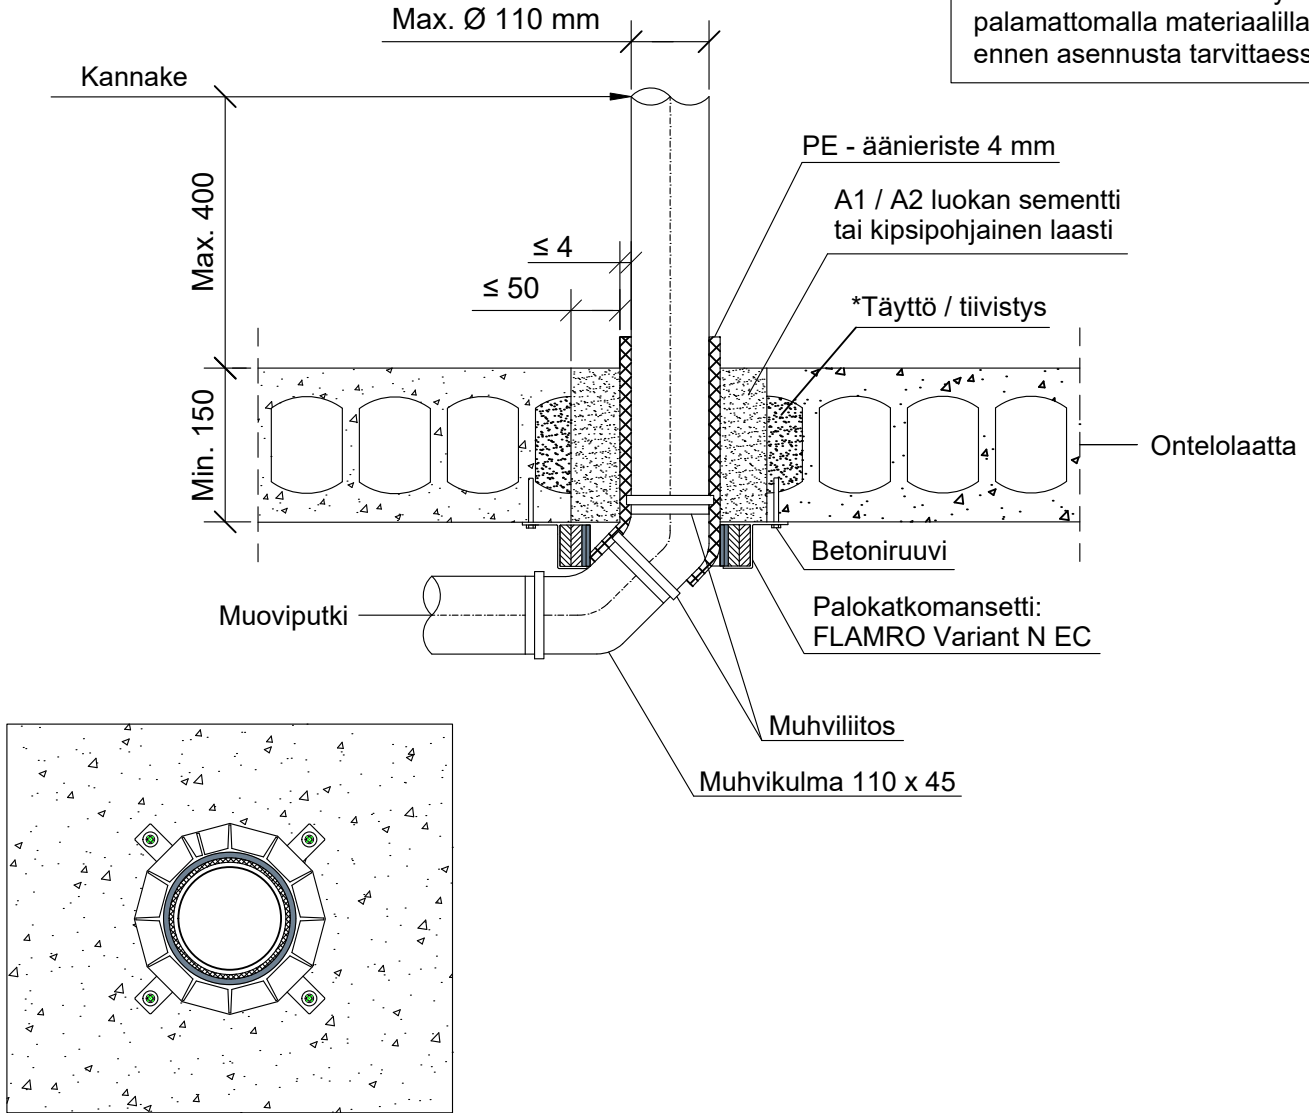

Putkityyppi	Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC			
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
Muoviputki Wavin SITECH	Max. Ø 50 mm	2.0 mm	3	E120
	Max. Ø 75 mm	2.6 mm	4	
	Max. Ø 110 mm	3.6 mm	5	
Muoviputki Geberit Silent PP	Max. Ø 50 mm	2.0 mm	3	E120
	Max. Ø 75 mm	2.6 mm	4	
	Max. Ø 110 mm	3.6 mm	5	
Muoviputki POLO-KAL NG	Max. Ø 50 mm	2.0 mm	3	E120
	Max. Ø 75 mm	2.6 mm	4	
	Max. Ø 110 mm	3.4 mm	5	
Muoviputki Rehau Raupiano Plus	Max. Ø 50 mm	2.0 mm	3	E120
	Max. Ø 75 mm	2.6 mm	4	
	Max. Ø 110 mm	2.7 mm	5	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm.
Äänieriste	PE max. 4 mm