


KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI  
MUHVILIITOS VÄLIPOHJARAKENTEEN SISÄLLÄ

MUUT HUOMIOT:

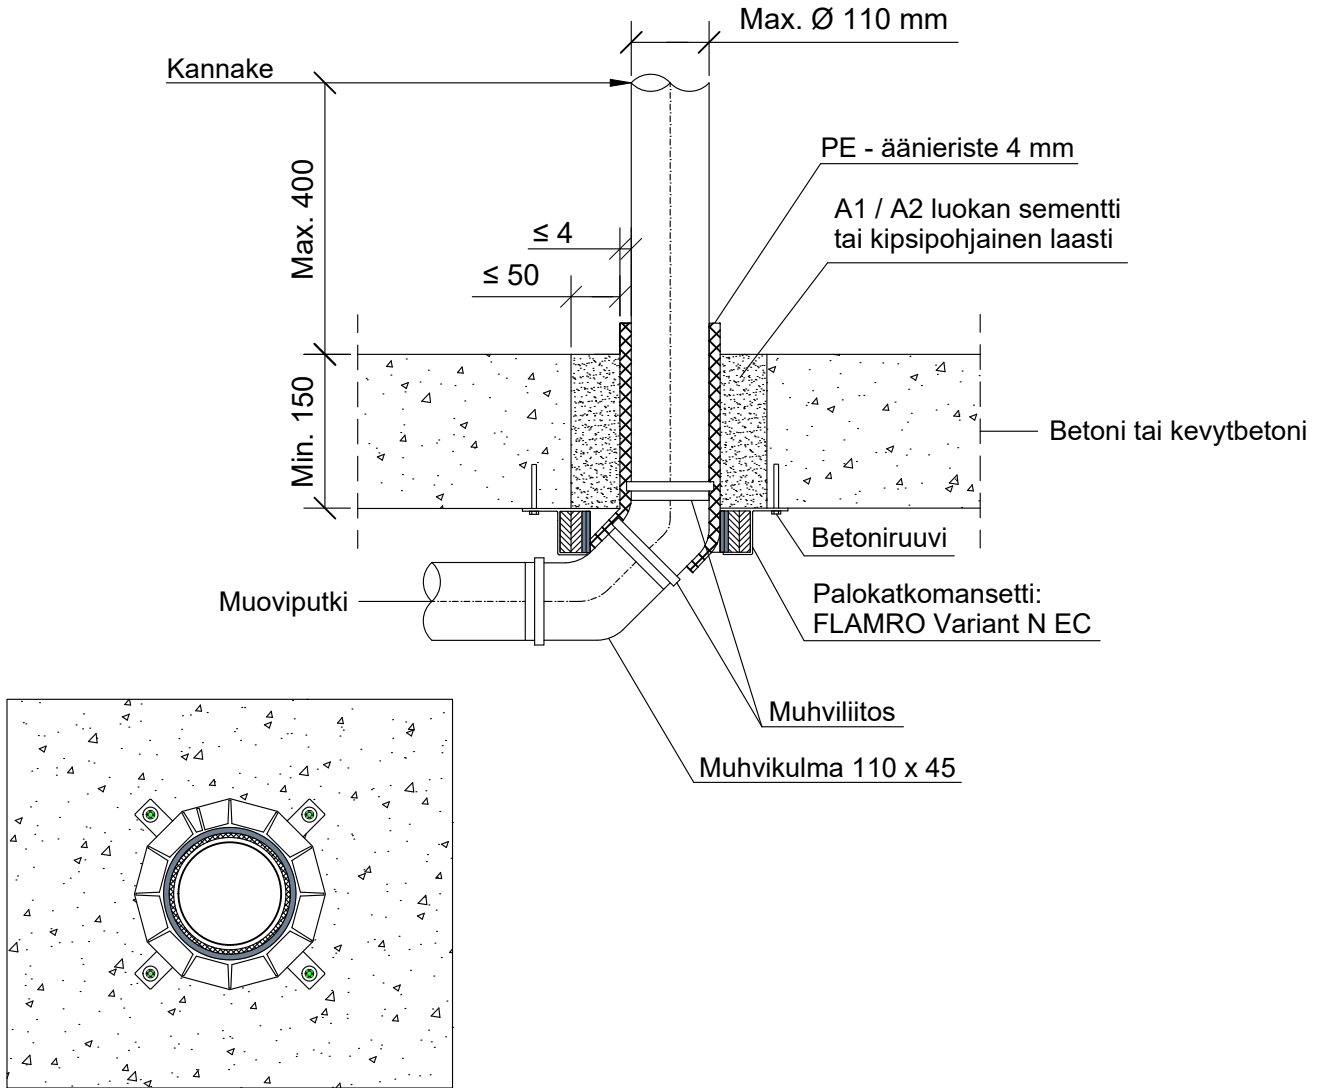

|                                | Putkityyppi     |                        | Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC |            |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|--|------------|
|                                | Max. putki koko | Putken seinämä paksuus | ROKU Strip kierrokset                  | Paloluokka |
| Muoviputki Wavin SiTECH        | Max. Ø 50 mm    | 2.0 mm                 | 3                                      | EI120      |
|                                | Max. Ø 75 mm    | 2.6 mm                 | 4                                      |            |
|                                | Max. Ø 110 mm   | 3.6 mm                 | 5                                      |            |
| Muoviputki Geberit Silent PP   | Max. Ø 50 mm    | 2.0 mm                 | 3                                      | EI120      |
|                                | Max. Ø 75 mm    | 2.6 mm                 | 4                                      |            |
|                                | Max. Ø 110 mm   | 3.6 mm                 | 5                                      |            |
| Muoviputki POLO-KAL NG         | Max. Ø 50 mm    | 2.0 mm                 | 3                                      | EI120      |
|                                | Max. Ø 75 mm    | 2.6 mm                 | 4                                      |            |
|                                | Max. Ø 110 mm   | 3.4 mm                 | 5                                      |            |
| Muoviputki Rehau Raupiano Plus | Max. Ø 50 mm    | 2.0 mm                 | 3                                      | EI120      |
|                                | Max. Ø 75 mm    | 2.6 mm                 | 4                                      |            |
|                                | Max. Ø 110 mm   | 2.7 mm                 | 5                                      |            |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja   | ETA 15/0802  |
| Max. aukon koko          | Putken halkaisija + max. 100 mm.                   |
| Aukon täyttö / tiivistys | A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti. |
| Palokatkomansetti        | FLAMRO Variant N EC.                               |
| Kannake                  | Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.       |
| Max. putki koko          | Max. Ø 110 mm.                                     |
| Äänieriste               | PE max. 4 mm                                       |